
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
33259—
2015

**ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ
НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО *PN* 250**

**Конструкция, размеры и общие технические
требования**

(ISO 7005-1:2011, NEQ)

(ISO 7005-2:1988, NEQ)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 марта 2015 г. № 76-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 мая 2015 г. № 443-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33259—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г.

5 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов:

- ISO 7005-1:2011 «Фланцы трубопроводов. Часть 1. Стальные фланцы для промышленных трубопроводов и систем трубопроводов многоцелевого назначения» («Pipe flanges — Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems», NEQ)

- ISO 7005-2:1988 «Фланцы металлические. Часть 2. Фланцы из литейного чугуна» («Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges», NEQ)

6 Подготовлен на основе применения ГОСТ Р 54432—2011*.

7 ВЗАМЕН ГОСТ 12815—80, ГОСТ 12816—80, ГОСТ 12817—80, ГОСТ 12818—80, ГОСТ 12819—80, ГОСТ 12820—80, ГОСТ 12821—80, ГОСТ 12822—80.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 мая 2015 г. ГОСТ Р 54432—2011 отменен с 1 апреля 2017 г.

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения	3
4 Типы фланцев и исполнения уплотнительных поверхностей	3
5 Размеры уплотнительных поверхностей	9
6 Размеры стальных и чугунных фланцев	24
7 Технические требования	79
8 Испытания и контроль качества	90
9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	90
Приложение А (рекомендуемое) Исполнения уплотнительной поверхности фланцев	91
Приложение Б (рекомендуемое) Форма заявки на изготовление (поставку) партии фланцев	92
Приложение В (справочное) Расчетная масса фланцев	93
Приложение Г (справочное) Сравнительные таблицы обозначений фланцев и исполнений уплотнительных поверхностей фланцев по настоящему стандарту и ГОСТ 12815—80 — ГОСТ 12822—80	96
Приложение Д (рекомендуемое) Форма паспорта на фланцы	100
Библиография	101

Поправка к ГОСТ 33259—2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 6.1. Таблица 3. Графа « d_b », «Ряд 1».		
Для DN 100: PN 1	116	116***
PN 2,5	116	116***
PN 6	100	110
	116	116***
для DN 150: PN 1	170	170***
PN 2,5	170	170***
PN 6	170	170***
сноска к таблице 3	—	*** Для исполнений D и M не применять.
Пункт 6.2. Таблица 4. Графа « d_b », «Ряд 1».		
Для DN 100: PN 1, PN 2,5	116	116**
PN 6	116	116**
для DN 150: PN 1, PN 2,5	170	170**
PN 6	170	170**
сноска к таблице 4	—	** Для исполнений D и M не применять.
Пункт 6.4. Таблица 6. Графа « d ».		
Для DN 65, PN 63	18	22
графа «Номинальный диаметр болтов или шпилек». Для: DN 65, PN 63	M16	M20
DN 80, PN 63	M16	M20
графа « D_m », «Ряд 1».		
Для DN 1600, PN 1 и PN 2,5	1616	1646
Пункт 6.5. Таблица 7. Графа «Номинальный диаметр болтов или шпилек», «Ряд 1».		
Для DN 450, PN 10	—	M24
графа « d », «Ряд 2».		
Для DN 500, PN 63	—	48
Приложение А. Таблица А.1. Графа «Исполнения уплотнительной поверхности». Для строки «До PN 40 включ.»	(см. 7.3 и примечания)	(см. 7.3 и примечание)

(ИУС № 11 2016 г.)

Поправка к ГОСТ 33259—2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до *PN* 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Рисунок 1. Примечание 5	5 Фланцы типов 01 и 02 — только для температуры применения не ниже минус 40 °С.	—
Таблица 1. Примечание 4	4 Фланцы типов 01 и 02 — только для температуры применения не ниже минус 40 °С.	—
Таблица 6. Графа « D_m », «Ряд 2». Для <i>DN</i> 150, <i>PN</i> 250	200	240
Таблица 11. Примечание 6	6 Фланцы типов 01 и 02 — только для температуры применения не ниже минус 40 °С.	—

(ИУС № 8 2017 г.)

Поправка к ГОСТ 33259—2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до *PN* 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

Дата введения — 2021—08—23

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Азербайджан	AZ	Азстандарт

(ИУС № 1 2022 г.)

**ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ
НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО *PN* 250****Конструкция, размеры и общие технические требования**

Flanges for valves, fittings and pipelines for pressure to *PN* 250.
Design, dimensions and general technical requirements

Дата введения — 2016—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры (далее — арматуры), соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцы машин, оборудования, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на номинальное давление до *PN* 250 и устанавливает конструкцию и размеры стальных и чугунных фланцев, определяет типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей, устанавливает технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю.

В настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей фланцевых соединений а также по выбору уплотнительной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды.

На фланцы для других объектов, параметров и условий применения действуют ГОСТ 1536, ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1 — ГОСТ 28759.5, [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.301—68 Единая система конструкторской документации. Форматы

ГОСТ 9.014—78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.303—84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрyтия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044—89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 356—80 Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды

ГОСТ 977—88 Отливки стальные. Общие технические условия

ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 1215—79 Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия

ГОСТ 1412—85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

ГОСТ 33259—2015

ГОСТ 1536—76 Фланцы судовых трубопроводов. Присоединительные размеры и уплотнительные поверхности

ГОСТ 1577—93 Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия

ГОСТ 2590—2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент

ГОСТ 2591—2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный. Сортамент

ГОСТ 4433—76 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов судовые. Типы

ГОСТ 4543—71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 5520—79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия

ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 5773—90 Издания книжные и журнальные. Форматы

ГОСТ 6032—2003 (ИСО 3651-1:1998, ИСО 3651-2:1998) Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии

ГОСТ 7293—85 Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки

ГОСТ 7350—77 Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия

ГОСТ 7505—89 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски

ГОСТ 8479—70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия

ГОСТ 9399—81 Фланцы стальные резьбовые на Ру 20—100 МПа (200—1000 кгс/см²). Технические условия

ГОСТ 9454—78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

ГОСТ 9833—73 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры

ГОСТ 14140—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 14637—89 (ИСО 4995—78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия

ГОСТ 14782—86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

ГОСТ 14792—80 Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно-дуговой резкой. Точность, качество поверхности реза

ГОСТ 15180—86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры

ГОСТ 19281—89 (ИСО 4950-2—81, ИСО 4950-3—81, ИСО 4951—79, ИСО 4995—78, ИСО 4996—78, ИСО 5952—83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия

ГОСТ 20072—74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия

ГОСТ 20700—75 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические условия

ГОСТ 21120—75 Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения. Методы ультразвуковой дефектоскопии

ГОСТ 22727—88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля

ГОСТ 23304—78 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 23055—78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля

ГОСТ 24507—80 Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии

ГОСТ 24856—2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения

ГОСТ 25054—81 Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. Общие технические условия

ГОСТ 25660—83 Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на Ру 10,0 МПа (≈100 кгс/см²). Конструкция и размеры

ГОСТ 26645—85¹⁾ Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку

ГОСТ 28759.1—90 Фланцы сосудов и аппаратов. Типы и параметры

ГОСТ 28759.2—90 Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные. Конструкция и размеры

ГОСТ 28759.3—90 Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. Конструкция и размеры

ГОСТ 28759.4—90 Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры

ГОСТ 28759.5—90 Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования

ГОСТ 30893.1—2002 (ИСО 2768-1—89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками

ГОСТ 31901—2013 Арматура трубопроводная для атомных станций. Общие технические условия

ГОСТ 33260—2015 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24856.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

НД — нормативная документация;

КД — конструкторская документация;

ТУ — технические условия;

МКК — межкристаллитная коррозия;

УЗК — ультразвуковой контроль;

СКР — сульфидное коррозионное растрескивание;

ТРГ — терморасширенный графит;

СНП — спирально-навитые прокладки;

PN — номинальное давление (в стандарте указано в бар или кгс/см²).


4 Типы фланцев и исполнения уплотнительных поверхностей

4.1 Типы фланцев и их обозначения приведены на рисунке 1.

4.2 Исполнения уплотнительных поверхностей и их обозначения приведены на рисунке 2.


4.3 Применяемость фланцев номинального диаметра *DN* в зависимости от номинального давления *PN* для каждого типа фланцев приведена в таблице 1.

¹⁾ На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53464—2009 «Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку».

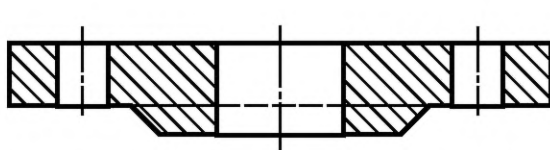


Примечание – Штрихпунктирная линия – для уплотнительной поверхности исполнения А (для PN 1, PN 2,5 и PN 6)


Тип 01 – Фланец стальной плоский приварной

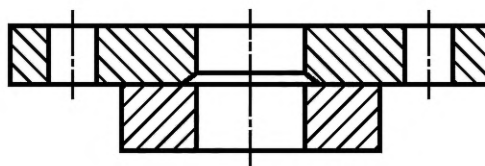


Тип 02 – Фланец стальной плоский свободный на приварном кольце

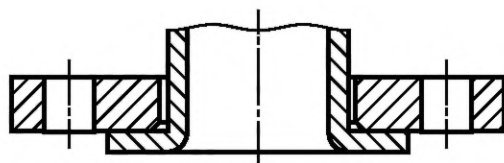


Тип 03 – Фланец стальной плоский свободный на отбортовке

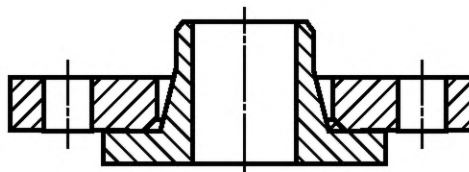

Тип 04 – Фланец стальной плоский свободный на хомуте под приварку

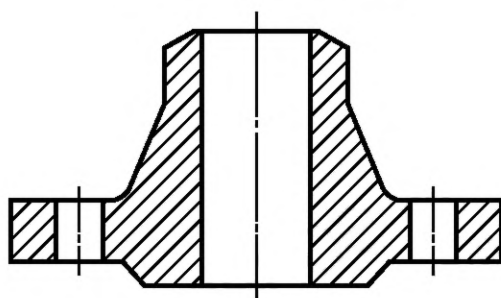

Тип 11 – Фланец стальной приварной встык

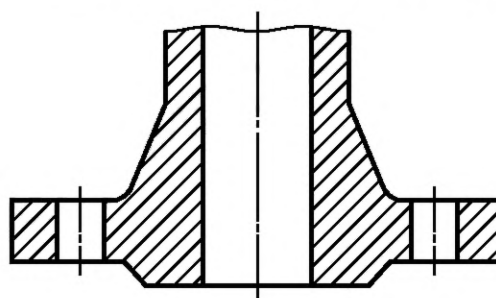


Тип 21 – Фланец корпуса арматуры

Примечания


- 1 Фланцы типов 01, 04, 11, 21 соответствуют фланцам типов 01, 04, 11, 21 по [2].
- 2 Фланцы типа 02 соответствуют фланцам типа 02 с приварным кольцом типа 32 по [2].
- 3 Фланцы типа 03 соответствуют фланцам типа 02 с отбортовкой типа 33 по [2].
- 4 Фланцы типа 21 и элемент отбортовки для фланца типа 03 являются элементами арматуры, оборудования или соединительных частей трубопроводов и отдельно не изготавливаются.
- 5 Фланцы типов 01 и 02 — только для температуры применения не ниже минус 40 °С.

Рисунок 1 — Типы фланцев




Примечание – Только для *PN 1*, *PN 2,5* и *PN 6*


Исполнение А – Плоскость

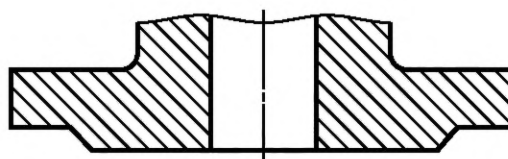


Исполнение В – Соединительный выступ

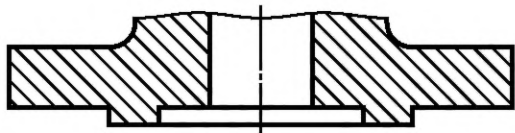


Исполнения С, L – Шип

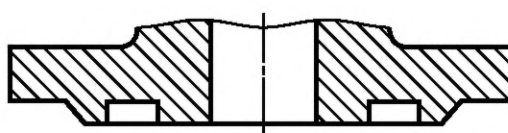


Исполнения D, M – Паз

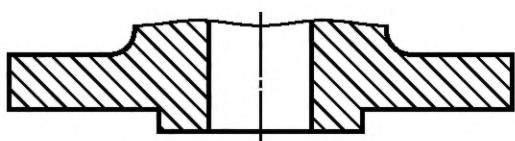


Исполнение Е – Выступ

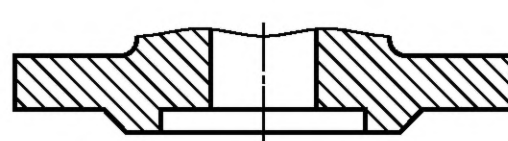

Исполнение F – Впадина

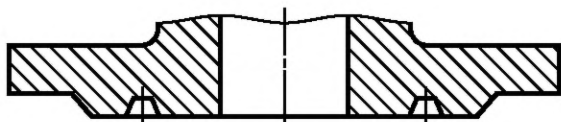

Исполнение J – Под прокладку
овального сечения

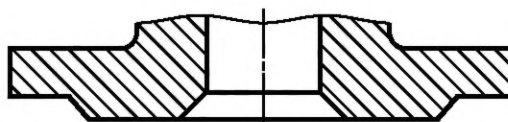


Исполнение K – Под линзовую
прокладку

Примечание — Уплотнительные поверхности исполнений L и M используют под фторопластовые прокладки.

Рисунок 2 — Исполнения уплотнительных поверхностей

5 Размеры уплотнительных поверхностей

Размеры уплотнительных поверхностей фланцев приведены на рисунке 3 и в таблице 2. Ряд 1 предпочтительный.

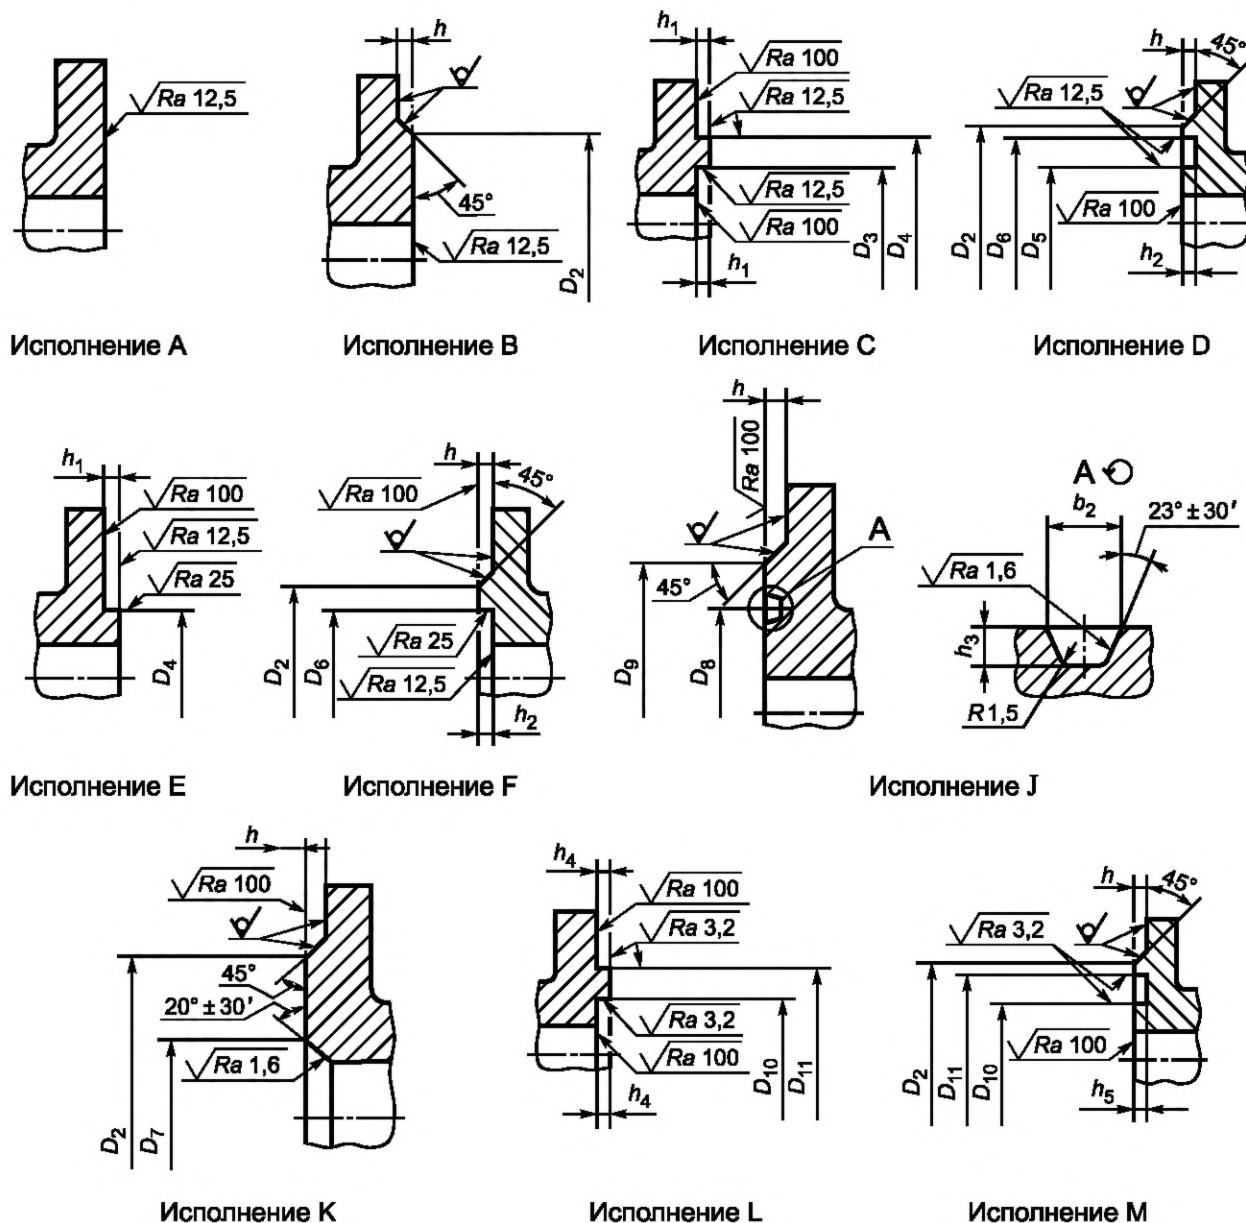

Примечания

- 1 Допускается вместо угла 45° выполнять скругление радиусом по КД.
- 2 Исполнение А — только для PN 1, PN 2,5 и PN 6. Толщина фланца для исполнения А приведена в таблицах 3 или 6 (для этого исполнения $h = 0$).
- 3 Минимальная шероховатость уплотнительных поверхностей для исполнений А, В, С, D, E, F — Ra 3,2; исполнений L, M — Ra 0,8, а максимальная приведена на рисунках.

Рисунок 3 — Размеры уплотнительных поверхностей фланцев

Таблица 2 — Размеры уплотнительных поверхностей фланцев (см. рисунок 3)

DN	PN, кгс/см ²	D ₂		D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2												
DN 10	PN 1	35	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	30	—	2	4	3	—	4	3
	PN 2,5	42	24	—	—	—	—	18	23	35	30	—	—	—	23	35	9	2	4	3	—	6,5	—
	PN 6																						
	PN 10	42	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—	—
	PN 16																						
	PN 25	42	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—	—
	PN 40																						
	PN 63	42	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—	—
	PN 100																						
	PN 160	42	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—	—
PN 200																							
PN 250	40	—	24	—	34	—	23	—	35	—	—	—	—	—	—	—	2	4,5	4	—	—	—	—
DN 15	PN 1	40	23	—	33	—	22	—	34	—	—	—	—	—	22	34	—	2	4	3	—	4	3
	PN 2,5	47	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—
	PN 6																						
	PN 10	47	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—	—
	PN 16																						
	PN 25	47	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—	—
	PN 40																						
	PN 63	47	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—	—
	PN 100																						
	PN 160	47	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—	—
PN 200																							
PN 250	45	—	29	—	39	—	28	—	40	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4	4	—	—	—	—

Размеры в миллиметрах

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₂		D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2												
DN 20	PN 1	50	—	43	—	32	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—
	PN 2,5	50	—	43	—	32	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—
	PN 6	50	—	43	—	32	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—
	PN 10	50	—	43	—	32	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—
	PN 16	50	—	43	—	32	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—
	PN 25	50	—	43	—	32	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—
	PN 40	50	—	43	—	32	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—
	PN 63	50	—	43	—	32	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—
	PN 100	50	—	43	—	32	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—
	PN 160	50	—	43	—	32	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—
DN 25	PN 1	60	—	51	—	40	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,5	4	—	—	—
	PN 2,5	60	—	51	—	40	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,5	4	—	—	—
	PN 6	60	—	51	—	40	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,5	4	—	—	—
	PN 10	60	—	51	—	40	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,5	4	—	—	—
	PN 16	60	—	51	—	40	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,5	4	—	—	—
	PN 25	60	—	51	—	40	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,5	4	—	—	—
	PN 40	60	—	51	—	40	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,5	4	—	—	—
	PN 63	60	—	51	—	40	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,5	4	—	—	—
	PN 100	60	—	51	—	40	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,5	4	—	—	—
	PN 160	60	—	51	—	40	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,5	4	—	—	—
PN 200	60	—	51	—	40	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,5	4	—	—	—	
PN 250	60	—	51	—	40	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,5	4	—	—	—	

12 Продолжение таблицы 2

DN	PN, кгс/см ²	D ₂		D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2												
DN 32	PN 1	70	49	59	—	48	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	4	3
	PN 2,5	78	51	65	50	66	66	66	66	66	66	42	65	78	50	66	9	2	4,5	4	6,5	4	—
	PN 6																						
	PN 10	78	51	65	50	66	66	66	66	66	66	42	65	78	50	66	9	2	4,5	4	6,5	4	—
	PN 16																						
	PN 25																						
	PN 40																						
	PN 63																						
	PN 100																						
	PN 160																						
PN 200																							
PN 250																							
DN 40	PN 1	80	51	65	—	50	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4,5	4	—	—	—
	PN 2,5	88	61	75	60	76	76	76	76	76	76	52	75	88	60	76	9	3	4	3	—	4	3
	PN 6																						
	PN 10	88	61	75	60	76	76	76	76	76	76	52	75	88	60	76	9	3	4,5	4	6,5	4	—
	PN 16																						
	PN 25																						
	PN 40																						
	PN 63																						
	PN 100																						
	PN 160																						
PN 200																							
PN 250																							

Размеры в миллиметрах

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₂		D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2												
DN 50	PN 1	90	66	80	—	—	—	81	—	—	—	—	—	—	65	81	—	3	4	3	—	4	3
	PN 2,5	102	73	87	72	88	88	88	88	88	88	63	85	102	72	88	12						
	PN 6																						
	PN 10																						
	PN 16																						
	PN 25																						
	PN 40																						
	PN 63																						
	PN 100																						
	PN 160																						
PN 200																							
PN 250																							
DN 65	PN 1	110	86	100	—	—	—	101	—	—	—	—	—	—	85	101	—	3	4,5	4	—	—	—
	PN 2,5	122	95	109	94	110	110	110	110	110	85	110	132	94	110	12							
	PN 6																						
	PN 10																						
	PN 16																						
	PN 25																						
	PN 40																						
	PN 63																						
	PN 100																						
	PN 160																						
PN 200																							
PN 250																							

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₂		D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2												
DN 80	PN 1	128	101	115	100	116	—	—	—	—	—	—	—	—	100	116	—	3	4	3	—	4	3
	PN 2,5	133	106	120	105	121	—	—	—	—	—	—	—	—	105	121	—	3	4	3	—	4	3
	PN 6																						
	PN 10																						
	PN 16																						
	PN 25																						
	PN 40																						
	PN 63																						
	PN 100																						
	PN 160																						
PN 200																							
PN 250	138	106	120	105	121	—	—	—	—	—	—	—	—	116	138	—	—	4,5	4	—	—		
DN 100	PN 1	158	129	149	128	150	—	—	—	—	—	—	—	—	116	138	—	3	4	3	—	4	5
	PN 2,5																						
	PN 6																						
	PN 10																						
	PN 16																						
	PN 25																						
	PN 40																						
	PN 63																						
	PN 100																						
	PN 160																						
PN 200	162	129	149	128	150	—	—	—	—	—	—	—	—	128	150	—	—	4,5	3,5	—	—		
PN 250	162	129	149	128	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128	150	—	—	5	4,5	—	—	

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₂		D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2													
DN 125	PN 1	178	—	146	—	166	—	145	—	167	—	—	—	—	145	167	—	3	4	—	—	—	—	
	PN 2,5	184	155	175	175	154	176	154	176	176	153	175	205	154	176	12	3	4	3	8	6	5	—	
	PN 6																							—
	PN 10	188	155	175	175	154	176	154	176	176	153	190	210	154	176	14	3	4,5	3,5	8	6	5	—	—
	PN 16																							
	PN 25	212	183	203	203	182	204	182	204	204	181	205	240	182	204	12	3	4	3	8	6	5	—	—
	PN 40																							
	PN 63	218	183	203	203	182	204	182	204	204	181	240	306	182	204	14	3,5	4,5	3	8	6	5	—	—
	PN 100																							
	PN 160	218	183	203	203	182	204	182	204	204	181	240	306	182	204	17	4,5	4,5	3,5	8	6	5	—	—
PN 200	—																							
PN 250	218	183	203	203	182	204	182	204	204	181	240	306	182	204	—	4,5	4,5	3,5	8	6	5	—	—	
DN 150	PN 1	202	—	171	—	191	—	170	—	192	—	—	—	—	170	192	—	3	4	—	—	—	—	
	PN 2,5	212	183	203	203	182	204	182	204	181	205	240	182	204	12	3	4	3	8	6	5	—	—	
	PN 6																							—
	PN 10	218	183	203	203	182	204	182	204	181	205	240	182	204	14	3,5	4,5	3	8	6	5	—	—	
	PN 16																							—
	PN 25	218	183	203	203	182	204	182	204	181	240	306	182	204	17	4,5	4,5	3,5	8	6	5	—	—	
	PN 40																							—
	PN 63	218	183	203	203	182	204	182	204	181	240	306	182	204	14	3,5	4,5	3	8	6	5	—	—	
	PN 100																							—
	PN 160	218	183	203	203	182	204	182	204	181	240	306	182	204	17	4,5	4,5	3,5	8	6	5	—	—	
PN 200	—																							—
PN 250	218	183	203	203	182	204	182	204	204	181	240	306	182	204	—	4,5	4,5	3,5	8	6	5	—	—	

16 Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₂		D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2													
DN 200	PN 1	258	—	229	—	249	—	228	—	250	—	—	—	—	228	250	—	3	4,0	3,0	—	6	5	
	PN 2,5																							
	PN 6	268	—	239	—	259	—	238	—	260	—	—	—	238	260	—	12	3	4,0	3,0	8	6	5	
	PN 10																							
	PN 16																							
	PN 25																							
	PN 40	278	—	239	—	259	—	238	—	260	—	243	265	285	238	260	—	17	3	4,0	3,0	11	6	5
	PN 63																							
	PN 100																							
	PN 160																							
PN 200																								
PN 250																								
DN 250	PN 1	312	—	283	—	303	—	282	—	304	—	—	—	—	282	304	—	3	4,0	3,0	—	6	5	
	PN 2,5																							
	PN 6	320	—	292	—	312	—	291	—	313	—	—	—	291	313	—	12	3	4,0	3,0	8	6	5	
	PN 10																							
	PN 16																							
	PN 25																							
	PN 40	335	—	292	—	312	—	291	—	313	—	298	320	345	291	313	—	17	3	4,0	3,0	11	6	5
	PN 63																							
	PN 100																							
	PN 160																							
PN 200																								
PN 250																								

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₂		D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅																
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2																												
DN 300	PN 1	365	—	356	—	335	—	357	—	343	363	342	364	—	342	364	—	4	5,0	4,0	—	6	5																
	PN 2,5	370																																					
	PN 6	390																																					
	PN 10	410																																					
	PN 16																																						
	PN 25																																						
DN 350	PN 1	415	386	406	—	385	—	407	—	395	421	394	422	—	385	407	—	4	5	4	—	6	5																
	PN 2,5	430																																					
	PN 6	450																																					
	PN 10	465																																					
	PN 16																																						
	PN 25																																						
	PN 40																																						
	PN 63																																						
	PN 100																																						
	PN 160																																						

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₂		D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2													
DN 400	PN 1	465	—	436	—	456	—	435	—	457	—	—	—	—	435	457	—	4	5	4	—	6	5	
	PN 2,5	482	—	447	—	473	—	446	—	474	—	445	480	535	446	474	12	4	5	4	8	6	5	
	PN 6																							
	PN 10	505	—	447	—	473	—	446	—	474	—	445	480	535	446	474	17	4	5	4	11	6	5	
	PN 16																							
	PN 25	535	—	447	—	473	—	446	—	474	—	445	480	535	446	474	23	4	5	4	14	6	5	
	PN 40																							
	PN 63	PN 100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	4	—	—	—	—
	PN 160																							
	DN 450	PN 1	520	—	489	—	509	—	488	—	510	—	—	—	—	488	510	—	4	5	4	—	6	5
PN 2,5		532	—	497	—	523	—	496	—	524	—	—	—	—	496	524	—	4	5	4	—	—	—	
PN 6																								
PN 10		555	—	497	—	523	—	496	—	524	—	—	—	—	496	524	—	4	5	4	—	—	—	
PN 16																								
PN 25		PN 40	560	—	497	—	523	—	496	524	—	—	—	—	496	524	—	4	5,5	5	—	—	—	
PN 63																								
PN 100		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5,5	5	—	—	—	
PN 160																								

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2												
DN 500	PN 1	570	541	—	561	—	540	—	562	—	—	—	—	540	562	—	4	5	4	—	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6	585	549	575	548	548	576	576	576	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 10																					
	PN 16																					
	PN 25																					
	PN 40																					
PN 63																						
PN 100	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DN 600	PN 1	670	635	661	634	662	662	662	662	—	—	—	634	662	—	—	5	6	5	—	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6	685	651	677	650	648	678	678	678	—	—	—	648	676	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 10																					
	PN 16																					
	PN 25																					
	PN 40																					
PN 63																						
PN 100	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DN 700	PN 1	735	737	763	736	764	764	764	764	—	—	—	736	764	—	—	5	6	5	—	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6	800	751	777	750	778	778	778	778	—	—	—	750	778	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 10																					
	PN 16																					
	PN 25																					
	PN 40																					
PN 63																						
PN 100	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DN	PN, кгс/см ²	D ₂		D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2												
DN 800	PN 1	841	—	867	—	840	—	868	—	—	—	—	—	—	840	868	—	5	6	5	—	6	5
	PN 2,5	851	856	877	882	850	855	878	883	—	—	—	—	—	855	883	—	5	6	5	—	—	5
	PN 6																						
	PN 10																						
	PN 16	905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 25	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PN 40	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PN 63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—
DN 900	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5,5	5	—	—	—
	PN 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5,5	5	—	—	—
	PN 6																						
	PN 10																						
	PN 16	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 25	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PN 40	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PN 63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DN 1000	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 6																						
	PN 10																						
	PN 16	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 25	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PN 40	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PN 63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Размеры в миллиметрах

Продолжение таблицы 2

DN	PN, кгс/см ²	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2												
DN 1200	PN 1	1280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—
	PN 2,5																					
	PN 6	1295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—
	PN 10																					
	PN 16																					
	PN 25																					
PN 40	1350	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—	
PN 63																						
DN 1400	PN 1	1480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—
	PN 2,5																					
	PN 6	1510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—
	PN 10																					
	PN 16																					
	PN 25																					
PN 40	1530	1462	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—	
PN 63																						
DN 1600	PN 1	1690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—
	PN 2,5																					
	PN 6	1710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—
	PN 10																					
	PN 16																					
	PN 25																					
PN 40	1750	1662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—	
PN 63																						
PN 1	1815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₂		D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	
		PN 1	PN 2,5	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 1	PN 2,5	PN 6	PN 10													PN 16
DN 1800	PN 1	1890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—	—
	PN 2,5	1920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—	—
	PN 6	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—	—
	PN 10	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—	—
	PN 16	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—	—
DN 2000	PN 1	2090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—	—
	PN 2,5	2125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—	—
	PN 6	2150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—	—
	PN 10	2150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—	—
	PN 16	2150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—	—
DN 2200	PN 1	2210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
	PN 2,5	2295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
	PN 6	2335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
	PN 10	2370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
	PN 16	2370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
DN 2400	PN 1	2495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
	PN 2,5	2495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
	PN 6	2545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
	PN 10	2570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
	PN 16	2570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
DN 2600	PN 1	2695	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
	PN 2,5	2695	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
	PN 6	2750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
	PN 10	2780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—

Окончание таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2												
DN 2800	PN 1	2910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10																					
DN 3000	PN 1	3110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10																					
DN 3200	PN 2,5	3310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
	PN 6																					
DN 3400	PN 2,5	3510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
	PN 6																					
DN 3600	PN 2,5	3720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
	PN 6																					
DN 3800	PN 2,5	3920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
	PN 6																					
DN 4000	PN 2,5	4120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
	PN 6																					


Примечания

1 Ряд 2 соответствует [2].

2 Для ряда 2 фланцы с уплотнительными поверхностями исполнения С, Д, Е, F в соответствии с рисунком 3 не применяются на PN 2,5 и PN 6.

6 Размеры стальных и чугунных фланцев

6.1 Размеры фланцев стальных плоских приварных (тип 01) приведены на рисунке 4 и в таблице 3. Ряд 1 предпочтительный.

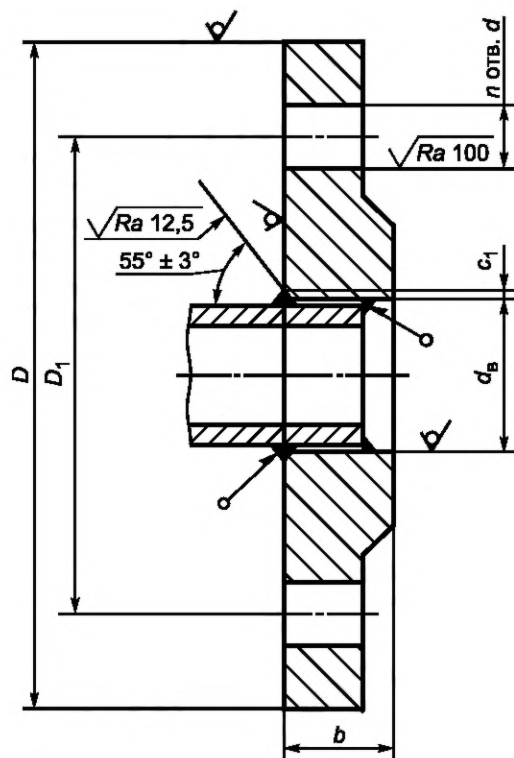

Примечание — Допускается выполнять фаску под сварной шов с углом $(50 \pm 5)^\circ$.

Рисунок 4 — Размеры фланцев стальных плоских приварных (тип 01) и схема монтажа к трубе

Таблица 3 — Размеры фланцев стальных плоских приварных, тип 01 (см. рисунок 4)

DN	PN, кгс/см ²	d _b		b		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 10	PN 1	15	18	10	—	2	75	—	50	11	4	—	M10	—	
	PN 2,5				12										
	PN 6				14										
	PN 10				16										
	PN 16				12										
PN 25	14														
DN 15	PN 1	19	22	10	—	2	80	—	55	11	4	—	M10	—	
	PN 2,5				12										
	PN 6				14										
	PN 10				16										
	PN 16				12										
PN 25	14														
DN 20	PN 1	26	27,5	12	—	2	90	—	65	11	4	—	M10	—	
	PN 2,5				14										
	PN 6				16										
	PN 10				18										
	PN 16				14										
PN 25	16														
DN 25	PN 1	33	34,5	12	—	3	100	—	75	11	4	—	M10	—	
	PN 2,5				14										
	PN 6				16										
	PN 10				18										
	PN 16				14										
PN 25	16														

Продолжение таблицы 3

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	d _в		b		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 80	PN 1	91	—	—	14	—	185	—	150	18	—	4	—	M16	—
	PN 2,5		90,5	18	18	—	190	—	150	18	4	4	4	M16	—
	PN 6			20	20	—	200	—	160						
	PN 10			24	24	—	200	—	160						
	PN 16			26	24	—	200	—	160						
	PN 25			—	—	—	200	—	160						
DN 100	PN 1	110 116	—	—	14	—	205	—	170	18	—	4	—	M16	—
	PN 2,5		116	18	18	—	210	—	170	18	4	4	4	M16	—
	PN 6			22	22	—	220	—	180						
	PN 10			26	26	—	220	—	180						
	PN 16			28	26	—	220	—	180						
	PN 25			—	—	—	220	—	180						
DN 125	PN 1	135 142	—	—	16	—	230	—	190	18	—	8	—	M16	—
	PN 2,5		141,5	20	20	—	240	—	200	18	8	8	8	M16	—
	PN 6			24	24	—	250	—	210						
	PN 10			28	28	—	250	—	210						
	PN 16			30	30	—	250	—	210						
	PN 25			—	—	—	250	—	210						

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	d_b		c_1	D		D_1	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 150	PN 1	154	—	16	—	260	225	18	—	8	—	M16	—
		161	20					265	18	8	M16		
		170											
	PN 2,5	154	20	260	225	18	8	M16					
		161											
		170											
	PN 6	154	20	260	225	18	8	M16					
		161											
		170											
	PN 10	154	24	280	240	22	8	M20					
		161											
		170											
PN 16	154	28	280	240	22	8	M20						
	161												
	170												
PN 25	154	30	300	250	26	8	M24						
	161												
	170												
DN 200	PN 1	—	18	—	18	—	M16	—					
	PN 2,5	222	22	4	315	280	18	8	M16				
	PN 6												
	PN 10												
	PN 16	22	24	295	22	12	M20						
	PN 25	30	26	310	26	M24							
	32												

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	d _b		b		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 250	PN 1	273	276,5	—	—	6	370	—	335	18	12	12	—	M16	—
	PN 2,5			21	24										
	PN 6			23	26										
	PN 10			26	29										
	PN 16			31	35										
	PN 25			34	38										
DN 300	PN 1	325	327,5	—	—	6	435	—	395	22	12	12	—	M20	—
	PN 2,5			22	24										
	PN 6			24	26										
	PN 10			28	32										
	PN 16			32	36										
	PN 25			36	38										
DN 350	PN 1	377	359,5	—	—	7	485	—	445	22	12	12	—	M20	—
	PN 2,5			22	26										
	PN 6			26	30										
	PN 10			28	35										
	PN 16			34	42										
	PN 25			42	48										
DN 400	PN 1	426	411	—	—	7	535	—	495	22	16	16	—	M20	—
	PN 2,5			22	28										
	PN 6			28	32										
	PN 10			30	38										
	PN 16			38	44										
	PN 25			44	48										

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	d _в		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек			
		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		
DN 450	PN 1	480	—	7	—	—	550	22	—	16	—	M20	—		
	PN 2,5							24	—	16	M20	—			
	PN 6							28	30				590	595	
	PN 10							30	36	615	—	22	26	M24	—
	PN 16							42	—	640	—	30	—	M27	—
	PN 25														
DN 500	PN 1	530	—	7	—	600	22	—	16	—	M20	—			
	PN 2,5						24	—	16	M20	—				
	PN 6						29	30				640	645		
	PN 10						32	38	670	—	22	26	M24	—	
	PN 16						48	46	710	715	33	—	M30	—	
	PN 25						52	58	730	—	39	36	M36	M33	
DN 600	PN 1	630	—	7	—	705	26	—	20	—	M24	—			
	PN 2,5						25	—	20	M24	—				
	PN 6						30	32				755	—		
	PN 10						36	42	780	—	26	26	M24	—	
	PN 16						50	55	840	—	39	36	M36	M33	
	PN 25						54	68	840	845	39	39	M36	M36	
DN 700	PN 1	720	—	9	—	810	26	—	24	—	M24	—			
	PN 2,5						26	—	24	M24	—				
	PN 6						32	40				860	—		
	PN 10						39	50	895	—	26	26	M24	—	
	PN 16						52	63	910	—	39	36	M36	M33	
	PN 25						60	85	960	—	45	42	M42	M39	

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	d _B		b		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек				
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	
DN 800	PN 1	820	—	26	—	9	975	—	920	30	—	24	—	M27	—			
	PN 2,5		—	44	—			975	30	M27								
	PN 6		—	44	—													
	PN 10		*	56	—						24	M30						
	PN 16		—	74	—						39	M36						
	PN 25		—	95	—						45	48	M42	M45				
PN 1	—	28	—	30	—	M27	—											
DN 900	PN 2,5	920	—	48	—	9	1075	—	1020	30	—	24	—	M27	—			
	PN 6		—	48	—			1075	30	M27								
	PN 10		—	62	—						24	M30						
	PN 16		*	82	—						39	M36						
	PN 1		—	30	—						28	M27	—					
	PN 2,5		—	52	—						1120	30	M27					
PN 6	—	52	—	1175	30	M27												
PN 10	—	70	—				28	M30										
PN 16	—	90	—				32	M39										
PN 1	—	30	—				28	M27	—									
PN 2,5	—	60	—				1175	30	M27									
PN 6	—	60	—	1175	30	M27												
PN 10	*	83	—							1120	30	M27						
PN 16	—	76	—										1160	33	M30			
PN 1	—	32	—													1170	42	M39
PN 2,5	—	48	—															
PN 6	—	63	—	1255	30	M27												
PN 10	—	90	—				1220	33	M30									
PN 16	—	90	—							1320	30	M27						
PN 1	—	60	—										1375	30	M27			
PN 2,5	—	60	—													1340	33	M30
PN 6	*	83	—															
PN 10	—	76	*	1485	52	48												
PN 16	—	76	*				1390	48	M45									
PN 1	—	32	—							1520	30	M27						
PN 2,5	—	48	—										1560	36	M33			
PN 6	*	72	—													1590	42	M39
PN 10	—	65	*															
PN 16	—	65	*	1675	45	M42												
PN 1	—	32	—				1620	33	M30									
PN 2,5	—	48	—							1630	36	M33						
PN 6	*	72	—										1675	42	M39			
PN 10	—	65	*													1675	45	M42
PN 16	—	65	*															

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	d _в		b		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 1600	PN 1	1620	—	32	—	10	1785	—	1730	30	—	—	M27	—	
	PN 2,5		*	53	80		1820	1830	1760	33	36	40	M30	M33	
	PN 6		—	75	*		1915	1820	1820	52	48	44	M48	M45	
	PN 10		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
DN 1800	PN 1	1820	—	35	—	10	1985	—	1930	30	—	—	M27	—	
	PN 2,5		*	—	88		2045	1970	39	—	—	—	—	—	
	PN 6		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	
DN 2000	PN 1	2020	—	35	—	10	2190	—	2130	30	—	—	M27	—	
	PN 2,5		*	—	96		2265	2180	45	42	48	M42	M39		
	PN 6		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	
DN 2200	PN 1	2220	—	42	—	10	2405	—	2340	33	—	—	M30	—	
	PN 2,5		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	
DN 2400	PN 1	2420	—	47	—	10	2605	—	2540	33	—	—	M30	—	
	PN 2,5		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	

* Определяется заказчиком.

** Фланцы с четырьмя отверстиями могут поставляться только по договоренности между изготовителем фланцев и заказчиком.

Примечания

1 Ряд 2 соответствует [2].

2 Размер c₁ может уточняться в зависимости от технологии сварки и размера трубы.

3 Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:

- А — для фланцев на PN 1, PN 2,5 и PN 6;

- В, С, D, E, F, L и M — для всех PN.

Таблица 4 — Размеры фланцев стальных плоских свободных на приварном кольце, тип 02 (см. рисунок 5)

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₀		D ₂	d _B		b		b ₁			c		c ₁	D		D ₁	d		n		Номиналь- ный диаметр болтов или шпилек			
		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1		Ряд 2	Ряд 1		Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1
DN 10	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	—	—	11	—	4	—	M10	—	
	PN 2,5	16	21	35	15	18	10	12	8	10	4	3	2	50	75	—	—	11	—	4	—	—	M10	—	
	PN 6																								
	PN 10																								
	PN 16	16	42	42	14	16	14	12	12	12	12	12	14	90	—	—	14	—	4	—	—	—	M12	—	
	PN 25																								
DN 15	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	—	—	11	—	4	—	M10	—		
	PN 2,5	20	25	40	19	22	10	12	8	10	4	3	2	55	80	—	—	11	—	4	—	—	M10	—	
	PN 6																								
	PN 10																								
	PN 16	16	47	47	14	16	14	12	12	10	12	12	14	95	—	—	14	—	4	—	—	—	—	M12	—
	PN 25																								
DN 20	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	—	—	11	—	4	—	M10	—		
	PN 2,5	27	31	50	26	27,5	10	14	10	10	4	4	2	65	90	—	—	11	—	4	—	—	M10	—	
	PN 6																								
	PN 10																								
	PN 16	18	58	58	16	18	16	14	14	14	14	14	105	—	—	14	—	4	—	—	—	—	—	M12	—
	PN 25																								
DN 25	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—	11	—	4	—	M10	—		
	PN 2,5	34	38	60	33	34,5	12	14	10	10	5	4	3	75	100	—	—	11	—	4	—	—	M10	—	
	PN 6																								
	PN 10																								
	PN 16	18	68	68	16	18	16	14	14	12	14	14	115	—	—	14	—	4	—	—	—	—	—	M12	—
	PN 25																								

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₀		D ₂		d _b		b		b ₁		c		c ₁	D		D ₁	d		n		Номиналь- ный диаметр болтов или шпилек		
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1
DN 32	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	14	—	4	—	M12	—
	PN 2,5	46	70	12	16	10	10	5	5	10	5	5	120	—	14	—	90	14	—	4	—	M12	—	
	PN 6	41	43,5	16	16	12	14	5	5	12	14	5	120	—	14	—	90	14	—	4	—	M12	—	
	PN 10	41	39	16	16	12	14	5	5	12	14	5	120	—	14	—	90	14	—	4	—	M12	—	
	PN 16	47	78	18	18	18	16	5	5	16	16	5	135	140	18	—	100	18	—	4	—	M16	—	
	PN 25	47	78	20	20	18	16	5	5	16	16	5	135	140	18	—	100	18	—	4	—	M16	—	
DN 40	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	14	—	4	—	M12	—
	PN 2,5	48	80	12	16	10	10	5	5	10	5	5	130	—	14	—	100	14	—	4	—	M12	—	
	PN 6	48	49,5	12	16	10	10	5	5	10	5	5	130	—	14	—	100	14	—	4	—	M12	—	
	PN 10	48	46	18	18	12	12	5	5	12	14	5	130	—	14	—	100	14	—	4	—	M12	—	
	PN 16	53	88	20	18	16	16	5	5	16	14	5	145	150	18	—	110	18	—	4	—	M16	—	
	PN 25	53	88	22	22	18	18	5	5	18	18	5	145	150	18	—	110	18	—	4	—	M16	—	
DN 50	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	14	—	4	—	M12	—
	PN 2,5	61	90	12	16	12	12	5	5	12	12	5	140	—	14	—	110	14	—	4	—	M12	—	
	PN 6	61	61,5	12	16	14	16	5	5	14	16	5	140	—	14	—	110	14	—	4	—	M12	—	
	PN 10	61	59	18	20	14	16	5	5	14	16	5	160	165	18	—	125	18	—	4	—	M16	—	
	PN 16	65	102	20	20	16	16	5	5	16	16	5	160	165	18	—	125	18	—	4	—	M16	—	
	PN 25	65	102	22	22	18	18	5	5	18	18	5	160	165	18	—	125	18	—	4	—	M16	—	
DN 65	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	14	—	4	—	M12	—
	PN 2,5	80	110	14	16	14	12	6	6	14	12	6	160	—	14	—	130	14	—	4	—	M12	—	
	PN 6	80	77,5	14	16	14	12	6	6	14	12	6	160	—	14	—	130	14	—	4	—	M12	—	
	PN 10	80	78	20	20	16	16	6	6	16	16	6	180	185	18	—	145	18	—	4	—	M16	—	
	PN 16	81	122	22	22	18	18	6	6	18	16	6	180	185	18	—	145	18	—	4	—	M16	—	
	PN 25	81	122	24	22	20	20	6	6	20	16	6	180	185	18	—	145	18	—	4	—	M16	—	

DN	PN, кгс/см ²	D ₀		D ₂	d _b		b		b ₁		c		c ₁	D		D ₁	d		n		Номиналь- ный диаметр болтов или шпилек				
		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	
DN 150	PN 1	157	—	202	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	225	18	—	8	—	M16	—			
	PN 2.5	164	174		16	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	260	—	—	—	—	M16	—
	PN 6	173			16	20	14	—	—	—	—	—		—	—		—	—	265	18	—	—	—	M16	—
	PN 10	157	174	26	24	20	20	6	6	—	—	—	—	—	—	280	22	—	8	—	M20	—			
	PN 16	164		28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	285	—	—	—	—	M20	—			
	PN 25	173		30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	26	—	—	—	M24	—			
DN 200	PN 1	—	—	258	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	280	18	—	—	—	M16	—			
	PN 2.5	—	226		18	22	16	8	6	—	—	—		—	—		—	315	18	—	8	—	M16	—	
	PN 6	225			22	20	20	—	—	—	—	—		—	—		—	320	—	—	—	—	M16	—	
	PN 10	—	278	26	24	20	20	8	6	—	—	—	—	—	335	22	—	12	—	M20	—				
	PN 16	—		28	26	22	—	—	—	—	—	—	—	—	340	—	—	—	—	M20	—				
	PN 25	—		30	32	24	26	—	—	—	—	—	—	—	360	26	—	—	—	M24	—				
DN 250	PN 1	—	—	312	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	335	18	—	—	—	M16	—			
	PN 2.5	—	281		20	24	18	11	8	—	—	—		—	—		—	370	18	—	—	—	M16	—	
	PN 6	279			28	26	22	22	—	—	—	—		—	—		—	375	—	—	—	—	M16	—	
	PN 10	—	335	28	26	22	22	8	6	—	—	—	—	—	390	22	—	12	—	M20	—				
	PN 16	—		30	28	24	—	—	—	—	—	—	—	—	405	26	—	—	—	M24	—				
	PN 25	—		32	35	26	—	—	—	—	—	—	—	—	425	30	—	—	—	M27	—				

Окончание таблицы 4

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₀		D ₂		d _b		b		b ₁		c		c ₁	D		D ₁	d		n		Номиналь- ный диаметр болтов или шпилек			
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 500	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	M20	—	
	PN 2,5	—	519	570	38	30	26	22	—	—	—	—	—	—	—	640	645	600	22	16	—	—	M20	—	
	PN 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	M20	—
	PN 10	537	—	530	42	38	28	26	12	8	7	—	—	—	—	670	715	620	26	20	—	—	—	M24	—
	PN 16	—	510	585	50	46	30	32	—	—	—	—	—	—	—	710	730	650	33	—	—	—	—	M30	—
	PN 25	—	519	615	—	58	32	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	660	39	36	—	—	—	M36	M33
DN 600	PN 2,5	—	—	670	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	M24	—
	PN 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	705	26	—	—	—	—	M24	—
	PN 10	—	622	685	—	42	—	26	—	8	7	—	—	—	—	—	725	—	30	—	—	—	—	M27	—
	PN 16	—	—	725	—	55	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	770	—	36	—	—	—	M33	—
	PN 25	—	—	720	—	68	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	—	—	—	M36	M36
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Фланцы с четырьмя отверстиями могут поставляться только по договоренности между изготовителем фланцев и заказчиком.

Примечания

1 Ряд 2 соответствует [2].


2 Размер c₁ может уточняться в зависимости от технологии сварки и размера трубы.

3 Кольца должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:

- А — для фланцев на PN 1, PN 2,5 и PN 6;

- В, С, D, E, F, L и M — для всех PN.

6.3 Размеры фланцев стальных плоских свободных на отбортовке (тип 03) и на хомуте под приварку (тип 04) приведены на рисунке 6 и в таблице 5.

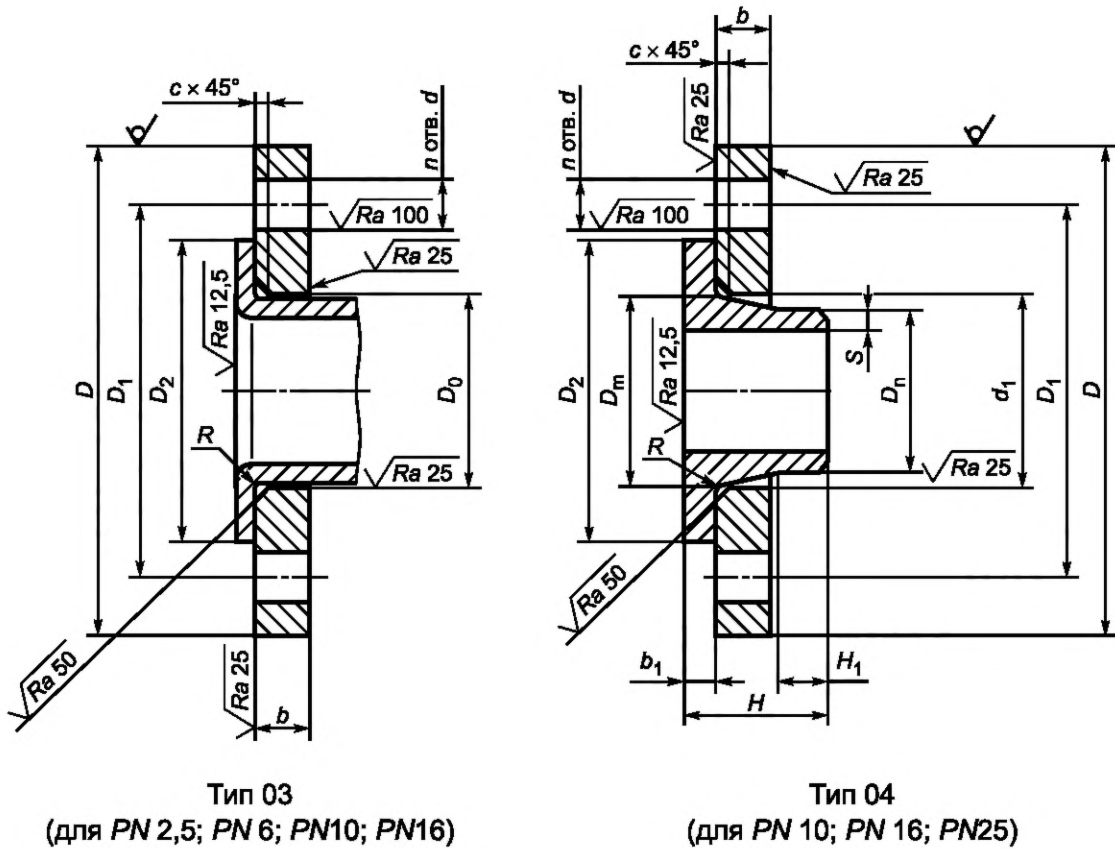

Примечание — Радиус скругления тыльной стороны отбортовки и хомута R:

- R_{\min} 3 для DN ≤ 350;
- R_{\min} 5 для DN > 350;
- R_{\max} 5 для DN ≤ 50;
- R_{\max} 6 для 50 < DN ≤ 350;
- R_{\max} 8 для DN > 350

Рисунок 6 — Размеры фланцев стальных плоских свободных (типы 03 и 04) и схема монтажа к трубе

Таблица 5 — Размеры фланцев стальных плоских свободных на отбортовке и на хомуте под приварку, типы 03 и 04 (см. рисунок 6)

DN	PN, кгс/см ²	D	D ₀	D ₁	D ₂	D _m	D _n	d	d ₁	b	b ₁	c	H	H ₁	n	S	Номинальный диаметр болтов или шпилек
DN 10	PN 2,5 PN 6	75	21	50	35	—	—	11	—	12	—	3	—	—	4	—	M10
	PN 2,5 PN 6	80	25	55	40	—	—	11	—	12	—	3	—	—	4	M10	
																	PN 10 PN 16 PN 25
DN 15	PN 2,5 PN 6	90	31	65	50	—	—	11	—	14	—	4	—	—	4	—	
																	PN 10 PN 16 PN 25
	PN 2,5 PN 6	100	38	75	60	—	—	11	—	14	—	4	—	—	4	M10	
																	PN 10 PN 16 PN 25
DN 25	PN 2,5 PN 6	120	47	90	70	—	—	14	—	16	—	5	—	—	4	—	
																	PN 10 PN 16 PN 25
	PN 2,5 PN 6	120	47	90	70	—	—	14	—	16	—	5	—	—	4	M12	
																	PN 10 PN 16 PN 25

		Размеры в миллиметрах																		
DN	PN, кгс/см ²	D	D ₀	D ₁	D ₂	D _m	D _n	d	d ₁	b	b _r	c	H	H ₁	n	S	Номинальный диаметр болтов или шпилек			
DN 40	PN 2,5	130	53	100	80	—	—	14	—	16	—	5	—	—	4	—	M12			
	PN 6	150		110	88	64	48,3	18	67	18	14		16	14		45		7	2,6	M16
	PN 10																			
	PN 16																			
	PN 25																			
PN 2,5	140	65	110	90	—	—	14	—	16	—	5	—	—	4	M12					
PN 6	165		125	102	74	60,3	18	77	20	16		14	45			8	2,9	M16		
PN 10																				
PN 16																				
PN 25																				
PN 2,5	160	81	130	110	—	—	14	—	16	—	6	—	—	4	M12					
PN 6	185		145	122	92	76,1	18	96	20	16		14	45			10	2,9	M16		
PN 10																				
PN 16																				
PN 25																				
PN 2,5	190	94	150	128	—	—	18	—	18	—	6	—	—	4	M16					
PN 6	200		160	138	105	88,9	18	108	20	16		18	50			10	3,2	M16		
PN 10																				
PN 16																				
PN 25																				
PN 2,5	210	120	170	148	—	—	18	—	18	—	6	—	—	4	M16					
PN 6	220		180	158	131	114,3	18	134	22	18		18	52			12	3,6	M16		
PN 10																				
PN 16																				
PN 25																				
PN 2,5	235	—	190	—	—	—	22	138	26	20	6	65	—	8	M20					
PN 6	235		190	—	—	—	22	138	26	20		65	—			—	—	—		
PN 10																				
PN 16																				
PN 25																				


Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D	D ₀	D ₁	D ₂	D _m	D _n	d	d ₁	b	b ₁	c	H	H ₁	n	S	Номинальный диаметр болтов или шпилек
DN 125	PN 2,5	240	145	200	178	—	—	18	—	20	—	6	—	—	8	—	M16
	PN 6	250		210	184					156	139,7		162	166			
	PN 10	270	220	202	184	162	—	18	—	28	—	6	68	—	8	—	M24
	PN 16	265	225			174				184	162		194	20			
DN 150	PN 2,5	300	—	250	212	—	168,3	26	188	30	—	6	75	—	8	—	M20
	PN 6	320		280	258					184	192		24	20			
	PN 10	340	226	295	268	234	—	22	240	26	—	6	—	—	8	—	M24
	PN 16	360		310	278	234				235	244		26	26			
DN 200	PN 2,5	395	—	350	320	—	273	22	294	26	—	8	68	—	12	—	M16
	PN 6	405		355	320					292	273		26	26			
	PN 10	425	—	370	335	298	—	30	302	35	—	8	88	18	12	—	M20
	PN 16	445		400	370	342				298	30		302	26			
DN 250	PN 2,5	460	—	410	370	—	323,9	26	348	26	—	8	78	—	12	—	M20
	PN 6	485		430	390					344	323,9		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	352	—	30	356	38	—	8	92	18	16	—	M24
	PN 16	520		470	430	352				352	30		356	28			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M27
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	390	—	22	400	30	—	8	82	16	16	—	M20
	PN 16	555		490	450	398				398	33		33	32			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M24
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	390	—	22	400	30	—	8	82	16	16	—	M20
	PN 16	555		490	450	398				398	33		33	32			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M24
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	390	—	22	400	30	—	8	82	16	16	—	M20
	PN 16	555		490	450	398				398	33		33	32			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M24
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	390	—	22	400	30	—	8	82	16	16	—	M20
	PN 16	555		490	450	398				398	33		33	32			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M24
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	390	—	22	400	30	—	8	82	16	16	—	M20
	PN 16	555		490	450	398				398	33		33	32			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M24
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	390	—	22	400	30	—	8	82	16	16	—	M20
	PN 16	555		490	450	398				398	33		33	32			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M24
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	390	—	22	400	30	—	8	82	16	16	—	M20
	PN 16	555		490	450	398				398	33		33	32			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M24
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	390	—	22	400	30	—	8	82	16	16	—	M20
	PN 16	555		490	450	398				398	33		33	32			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M24
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	390	—	22	400	30	—	8	82	16	16	—	M20
	PN 16	555		490	450	398				398	33		33	32			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M24
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	390	—	22	400	30	—	8	82	16	16	—	M20
	PN 16	555		490	450	398				398	33		33	32			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M24
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	390	—	22	400	30	—	8	82	16	16	—	M20
	PN 16	555		490	450	398				398	33		33	32			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M24
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	390	—	22	400	30	—	8	82	16	16	—	M20
	PN 16	555		490	450	398				398	33		33	32			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M24
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	390	—	22	400	30	—	8	82	16	16	—	M20
	PN 16	555		490	450	398				398	33		33	32			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M24
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	390	—	22	400	30	—	8	82	16	16	—	M20
	PN 16	555		490	450	398				398	33		33	32			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M24
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	390	—	22	400	30	—	8	82	16	16	—	M20
	PN 16	555		490	450	398				398	33		33	32			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M24
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	505	—	460	430	390	—	22	400	30	—	8	82	16	16	—	M20
	PN 16	555		490	450	398				398	33		33	32			
DN 350	PN 2,5	555	—	490	450	—	355,6	33	408	42	—	8	100	20	16	—	M24
	PN 6	520		470	430					385	355,6		26	26			
	PN 10	5															

Размеры в миллиметрах																	
DN	PN, кгс/см ²	D	D ₀	D ₁	D ₂	D _m	D _n	d	d ₁	b	b _r	c	H	H ₁	n	S	Номинальный диаметр болтов или шпилек
DN 400	PN 10	565		515	482	440		26	450	32	24		72	16		7,1	M24
	PN 16	580	—	525		445	406,4	30	454	38	28	8	85		16		M27
	PN 25	620		550	505	452		36	462	48	34		110	20		8,0	M33
DN 450	PN 10	615		565	532	488		26	498	36	24		72	16		7,1	M24
	PN 16	640	—	585		490	457	30	500	42	30	8	83		20	8,0	M27
	PN 25	670		600	555	500		36	510	54	36		110	20		8,8	M33
DN 500	PN 10	670		620	585	542		26	550	38	26		75	16		7,1	M24
	PN 16	715	—	650		548	508	33	556	46	32	8	84		20	8,0	M30
	PN 25	730		660	615	558		36	568	58	38		125	20		10	M33
DN 600	PN 10	780		725	685	642		30	650	42	26		82	18		—	M27
	PN 16	840	—	770		670	610	36	660	55	32	8	88	18	20	8,8	M33
	PN 25	845			720	660		39	670	68	40		125	20		11	M36

* Фланцы с четырьмя отверстиями могут поставляться только по договоренности между изготовителем фланцев и заказчиком.
Примечание — Фланцы типа 03 изготавливаются с уплотнительной поверхностью исполнения В.

6.4 Размеры фланцев стальных приварных встык (тип 11) приведены на рисунке 7 и в таблице 6. Ряд 1 предпочтительный.

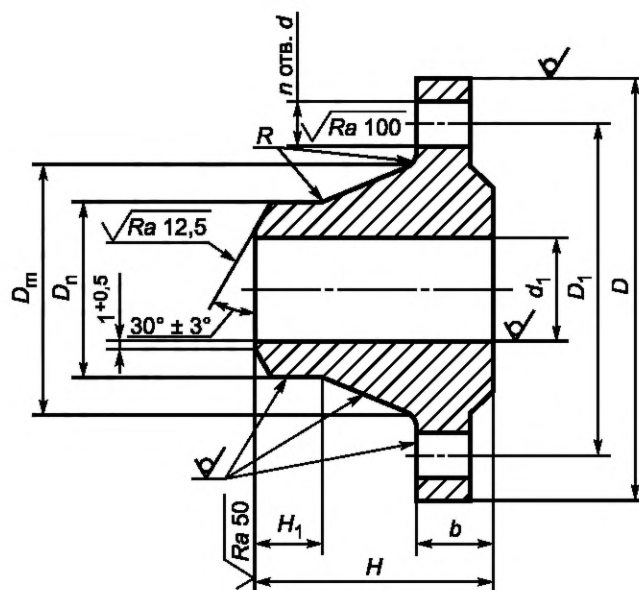

Примечания

- 1 Разделка кромки под сварку приведена для фланцев ряда 1.
- 2 Разделка кромок под сварку для фланцев ряда 2 — в соответствии с [2].
- 3 Радиусы R — по КД.
- 4 Допускается изготовление фланцев с другими видами разделки под сварку по технической документации (НД, КД), утвержденной в установленном порядке.

Рисунок 7 — Размеры фланцев стальных приварных встык (тип 11)

Таблица 6 — Размеры фланцев стальных приварных встык, тип 11 (см. рисунок 7)

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 10	PN 1	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	75	—	50	11	—	4	—	M10	—
	PN 2,5	22	26	—	—	—	—	12	12	25	28	75	—	—	—	11	—	—	—	M10	—
	PN 6	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 10	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 16	—	—	—	—	—	—	14	14	35	35	90	60	—	—	14	—	4	—	M12	—
	PN 25	26	28	—	—	8	13,2	16	16	—	—	90	60	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 40	—	—	15	17,2	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 63	34	32	—	—	—	—	18	20	48	45	100	70	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 100	—	—	—	—	—	—	—	—	45	—	100	70	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 160	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PN 250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DN 15	PN 1	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	80	—	55	11	—	4	—	M10	—
	PN 2,5	28	30	—	—	—	—	—	—	28	30	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 10	—	—	—	—	—	—	12	12	30	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 25	30	32	19	21,3	12	17,3	14	14	35	38	95	65	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 63	38	34	—	—	—	—	18	20	48	45	105	75	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PN 200	40	—	23	—	14	14,9	26	—	54	—	120	82	—	—	22	—	4	—	M20	—	
PN 250	—	48	—	21,3	—	17,3	—	—	—	60	—	90	—	—	18	—	4	—	M16	—	

Размеры в миллиметрах

Продолжение таблицы 6

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 20	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	—	—	11	—	4	—	M10	—
	PN 2,5	36	—	—	—	—	—	10	—	30	—	—	90	—	—	11	—	—	—	M10	—
	PN 6	—	38	—	—	—	—	12	14	32	—	—	90	—	—	11	—	—	—	M10	—
	PN 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	105	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 16	38	40	—	—	—	—	14	18	38	40	—	105	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 25	38	40	—	—	—	—	16	18	36	40	—	105	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 40	—	—	26	26,9	—	—	—	—	—	—	—	105	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 63	—	—	—	—	—	—	20	22	56	48	—	130	—	—	18	—	—	—	M16	—
	PN 100	48	—	—	—	—	—	22	22	53	—	—	125	—	—	18	—	—	—	M16	—
	PN 160	—	—	—	—	—	—	22	—	58	—	—	130	—	—	18	—	—	—	M16	—
	PN 200	46	—	—	—	—	—	28	—	57	—	—	130	—	—	22	—	—	—	M20	—
	PN 250	46	—	—	—	—	—	33	—	62	—	—	100	—	—	11	—	—	—	M10	—
DN 25	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—	11	—	—	—	M10	—
	PN 2,5	42	—	—	—	—	—	10	—	30	—	—	100	—	—	11	—	—	—	M10	—
	PN 6	—	42	—	—	—	—	—	14	32	—	—	100	—	—	11	—	—	—	M10	—
	PN 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	115	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	115	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 25	45	46	—	—	—	—	14	18	40	40	—	115	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 40	—	—	33	33,7	—	—	16	18	38	40	—	115	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 63	52	—	—	—	—	—	22	24	58	58	—	135	140	—	18	—	—	—	M16	—
	PN 100	52	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	135	140	—	18	—	—	—	M16	—
	PN 160	52	—	—	—	—	—	24	24	—	—	—	135	140	—	18	—	—	—	M16	—
	PN 200	54	—	—	—	—	—	30	—	62	—	—	150	—	—	26	—	—	—	M24	—
	PN 250	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	M20	—

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 32	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	—	—	14	—	4	—	M12	—
	PN 2,5	50	55	—	—	—	—	10	16	30	35	120	14	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 6	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	120	14	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 10	55	56	—	—	37,2	—	15	18	42	42	135	18	—	—	18	—	4	—	M16	—
	PN 16	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	140	18	—	—	18	—	—	—	M16	—
	PN 25	56	—	39	42,4	31	—	—	—	45	42	140	18	—	—	18	—	—	—	M16	—
	PN 40	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	140	18	—	—	18	—	—	—	M16	—
	PN 63	64	62	—	—	35,2	—	23	24	62	60	155	22	—	—	22	—	—	—	M20	—
	PN 100	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	150	22	—	—	22	—	—	—	M20	—
	PN 160	64	—	43	—	—	—	32	—	67	—	160	26	—	—	26	—	4	—	M24	—
PN 200	—	—	—	—	—	—	37	—	72	—	130	14	—	—	14	—	4	—	M12	—	
PN 250	—	—	—	—	—	—	—	12	36	—	130	14	—	—	14	—	4	—	M12	—	
DN 40	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	—	—	14	—	4	—	M12	—
	PN 2,5	60	62	—	—	—	—	15	14	38	38	130	14	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 6	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	130	14	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 10	62	—	38	—	38	—	16	18	45	45	145	18	—	—	18	—	4	—	M16	—
	PN 16	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	145	18	—	—	18	—	—	—	M16	—
	PN 25	64	64	46	48,3	—	—	19	18	48	45	145	18	—	—	18	—	—	—	M16	—
	PN 40	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	145	18	—	—	18	—	—	—	M16	—
	PN 63	74	70	—	—	—	—	24	26	68	62	165	22	—	—	22	—	—	—	M20	—
	PN 100	—	—	—	—	—	—	26	—	70	—	165	22	—	—	22	—	—	—	M20	—
	PN 160	76	—	—	—	—	—	28	—	—	—	170	26	—	—	26	—	4	—	M24	—
PN 200	74	—	49	—	36	—	34	—	75	—	170	26	—	—	26	—	4	—	M24	—	
PN 250	—	84	—	48,3	38,3	—	—	34	—	80	—	185	—	135	26	—	4	—	M24	—	

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 50	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	—	—	14	—	4	—	M12	—
	PN 2,5	70	—	—	—	—	—	—	—	36	—	—	140	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 6	—	74	—	—	—	—	—	14	38	—	—	140	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 10	—	—	58	—	49	—	16	18	45	45	8	160	165	125	18	—	—	—	M16	—
	PN 16	—	—	—	—	—	—	—	—	48	48	—	160	165	125	18	—	—	—	M16	—
	PN 25	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	165	125	18	—	—	—	M16	—
	PN 40	—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	165	125	18	—	—	—	M16	—
	PN 63	—	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	180	135	22	—	—	—	M20	—
	PN 100	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195	—	145	26	—	—	—	M24	—
	PN 160	—	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195	—	145	26	—	—	—	M24	—
DN 65	PN 200	105	—	61	—	46	—	40	—	98	—	10	210	—	160	26	—	8	—	M24	—
	PN 250	—	95	—	60,3	—	47,7	—	38	—	85	—	—	200	150	—	26	—	8	—	M24
	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 2,5	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 6	—	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 10	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 16	—	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 25	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 40	—	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	—	—	14	—	—	—	M12	—
	PN 63	106	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	—	—	14	—	—	—	M12	—
DN 65	PN 100	110	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	185	145	18	—	—	—	M16	—
	PN 160	—	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	185	145	18	—	—	—	M16	—
	PN 200	138	—	90	—	68	—	48	—	121	—	12	200	205	160	—	—	—	—	M27	—
	PN 250	—	124	—	76,1	—	60,1	—	42	—	95	—	200	205	160	—	—	—	—	M24	—
	PN 10	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	185	145	18	—	—	—	M16	—
	PN 16	—	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	185	145	18	—	—	—	M16	—
	PN 25	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	185	145	18	—	—	—	M16	—
	PN 40	—	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	185	145	18	—	—	—	M16	—
	PN 63	106	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	185	145	18	—	—	—	M16	—
	PN 100	110	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	185	145	18	—	—	—	M16	—

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек		
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1
DN 80	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	4	—	M16	—	
	PN 2,5	102	—	—	—	—	—	—	14	38	—	10	185	—	150	—	—	4	—	—	—	
	PN 6	—	102	—	—	—	—	16	16	40	—	—	—	190	—	—	—	—	—	—	—	
	PN 10	105	—	—	—	—	—	18	20	50	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	PN 16	—	—	—	—	78	82,5	20	20	53	50	—	—	—	160	—	18	4	8	—	M16	
	PN 25	110	105	—	—	—	—	22	24	55	58	—	—	195	200	160	—	—	—	—	—	—
	PN 40	112	—	90	88,9	—	—	24	24	58	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 63	120	112	—	—	—	—	30	28	75	72	—	—	210	215	170	—	—	8	—	—	—
	PN 100	124	120	—	—	—	77	79,9	32	30	90	78	—	230	—	180	—	—	—	—	—	—
	PN 160	—	120	—	—	—	75	78,9	36	34	93	86	—	—	—	—	26	—	—	—	—	M24
	PN 200	162	—	110	—	—	80	—	54	—	135	—	—	290	—	230	33	—	8	—	—	M30
	PN 250	—	136	—	101,6	—	—	79,6	—	46	—	102	—	—	255	200	—	30	—	8	—	M27
DN 100	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 2,5	122	—	—	—	—	—	—	14	40	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 6	—	130	—	—	—	—	—	16	41	—	—	205	210	170	—	—	—	—	—	—	—
	PN 10	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 16	130	—	—	—	—	—	—	16	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 25	132	131	110	—	96	107,1	20	20	51	52	—	215	220	180	—	—	—	—	—	—	—
	PN 40	138	134	—	114,3	—	—	24	24	61	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 63	140	138	—	—	—	—	26	26	68	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 100	146	150	—	—	—	—	32	30	80	78	—	—	250	200	200	—	—	—	—	—	—
	PN 160	—	150	—	—	—	92	103,1	38	36	100	90	—	—	265	210	—	—	—	—	—	—
	PN 200	208	—	135	—	102	—	94	105,3	40	103	100	—	360	—	292	39	—	8	—	—	M36
	PN 250	—	164	—	127	—	—	—	66	—	178	—	—	—	—	235	—	33	—	8	—	M30

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек		
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1
DN 125	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	8	—	M 16	—
	PN 2,5	148	155	—	—	—	—	14	—	40	—	10	235	—	200	—	—	—	—	—	—	—
	PN 6	—	—	—	—	—	18	18	18	43	48	—	240	—	—	—	18	—	—	—	—	M 16
	PN 10	156	156	135	139,7	121	131,7	22	22	60	55	—	245	250	210	—	—	—	8	—	—	—
	PN 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 25	160	162	—	—	—	—	26	26	68	68	—	270	—	220	—	26	—	—	—	—	—
	PN 40	—	—	—	—	120	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	M 24
	PN 63	172	168	—	—	118	128,5	36	34	98	88	—	295	—	240	—	30	—	—	—	—	—
	PN 100	180	180	—	—	112	119,7	42	40	115	105	—	310	315	250	—	33	—	—	—	—	—
	PN 160	—	—	—	—	—	—	—	—	118	115	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PN 200	234	—	170	—	130	—	76	—	178	—	16	385	—	318	—	39	—	12	—	—	M 36	
PN 250	—	200	—	152,4	—	120,4	—	—	60	—	16	—	340	275	—	—	33	—	12	—	—	
DN 150	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 2,5	172	—	—	—	—	—	14	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 10	180	184	161	168,3	146	159,3	22	22	60	55	—	260	265	225	—	18	—	—	—	—	—
	PN 16	—	—	—	—	—	—	18	18	46	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 25	186	192	—	—	—	—	28	28	71	75	—	280	285	240	—	22	—	—	—	—	—
	PN 40	206	202	—	—	145	—	30	30	75	75	—	300	—	250	—	26	—	—	—	—	—
	PN 63	214	210	—	—	142	155,7	38	36	108	95	—	340	345	280	—	—	—	—	—	—	—
	PN 100	266	—	196	—	136	152,3	46	44	128	115	14	350	355	290	—	33	—	—	—	—	—
	PN 160	—	—	—	—	143,3	143,3	50	50	133	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PN 200	—	200	—	177,8	—	142,8	—	82	193	—	18	440	—	360	—	45	—	12	—	—	—	
PN 250	—	—	—	—	—	—	—	68	—	160	—	—	390	320	—	—	—	—	—	—	—	

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек		
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1
DN 200	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	8	—	M16	—	
	PN 2,5	235	236	—	—	—	—	16	20	48	55	15	315	320	280	18	—	8	—	M16	—	
	PN 6	—	—	—	—	—	—	20	53	—	—	—	320	—	—	18	—	8	—	M16	—	
	PN 10	240	234	—	—	202	206,5	22	24	61	62	—	335	340	295	22	—	8	—	M16	—	
	PN 16	—	235	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	22	—	8	—	M16	—	
	PN 25	245	244	222	219,1	—	—	30	78	80	—	—	360	—	310	26	—	8	—	M16	—	
	PN 40	250	244	—	—	200	203,1	38	34	88	88	16	375	—	320	30	—	12	—	M24	—	
	PN 63	264	256	—	—	198	204,9	44	42	113	110	16	405	415	345	33	—	12	—	M27	—	
	PN 100	—	278	—	—	190	201,5	54	52	143	130	—	430	—	360	39	36	—	12	—	M30	M33
	PN 160	276	278	—	—	190	187,1	60	—	148	140	—	—	—	—	—	—	—	12	—	M36	M33
	PN 200	340	—	248	—	192	—	92	—	233	—	—	535	—	440	52	—	12	—	M48	—	
	PN 250	—	305	—	244,5	—	194,5	—	82	—	190	25	—	485	400	—	42	—	12	—	—	M39
DN 250	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	12	—	M16	—	
	PN 2,5	288	—	—	—	—	—	19	48	—	—	—	—	—	—	18	—	12	—	M16	—	
	PN 6	288	290	—	—	—	—	21	53	60	—	370	375	335	18	—	12	—	—	M16	—	
	PN 10	290	292	—	—	254	260,4	24	26	63	68	16	390	395	350	22	—	12	—	M16	—	
	PN 16	292	292	—	—	—	—	26	26	68	70	—	405	—	355	26	—	12	—	M16	—	
	PN 25	300	298	278	273	—	—	32	78	88	—	—	425	—	370	30	—	12	—	M16	—	
	PN 40	310	306	—	—	252	258,8	42	38	101	105	—	445	450	385	33	—	12	—	M16	—	
	PN 63	316	316	—	—	246	255,4	48	46	118	125	18	470	—	400	36	—	12	—	M16	—	
	PN 100	—	340	—	—	236	253	60	60	163	157	—	—	505	430	39	39	—	12	—	M36	M36
	PN 160	—	340	—	—	236	253	68	68	168	155	—	—	515	—	—	42	—	12	—	M36	M39
	PN 200	460	—	330	—	254	—	110	—	303	—	—	670	—	572	56	—	16	—	M52	—	
	PN 250	—	385	—	298,5	—	234,5	—	100	—	215	30	—	585	490	—	48	—	16	—	M52	M45

Продолжение таблицы 6

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек		
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1
DN 300	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	12	—	M20	—
	PN 2,5	340	—	—	—	—	—	20	—	—	—	15	435	—	395	—	22	—	12	—	M20	—
	PN 6	—	342	—	—	—	22	22	22	49	62	—	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 10	345	—	—	—	303	309,7	—	—	—	—	16	440	445	400	—	—	—	—	—	—	—
	PN 16	346	344	—	—	—	—	26	28	64	68	—	460	—	410	—	26	—	—	—	—	M24
	PN 25	352	352	330	323,9	—	—	36	34	84	92	—	485	—	430	—	30	—	—	—	—	M27
	PN 40	368	362	—	—	301	307,9	46	42	116	115	—	510	515	450	—	33	—	—	—	—	M30
	PN 63	370	372	—	—	294	301,9	54	52	124	140	18	530	—	460	—	39	36	16	—	—	M36
	PN 100	400	400	—	—	284	298,9	70	68	184	170	—	585	—	500	—	45	42	—	—	—	M42
	PN 160	—	—	—	—	—	279,5	78	78	189	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	M39
DN 350	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	12	—	M20	—
	PN 2,5	390	—	—	—	—	—	20	—	49	—	15	485	445	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 6	—	385	—	—	—	—	22	22	54	62	—	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 10	400	—	—	—	351	341,4	—	—	—	—	16	500	505	460	—	—	—	—	—	—	—
	PN 16	400	390	—	—	—	—	32	30	74	82	—	520	—	470	—	26	—	—	—	—	M24
	PN 25	406	398	382	355,6	—	—	40	38	89	100	—	550	555	490	—	33	—	—	—	—	M30
	PN 40	418	408	—	—	—	—	52	46	120	125	20	570	580	510	—	33	36	16	—	—	M30
	PN 63	430	420	—	—	—	—	60	56	144	150	—	595	600	525	—	39	—	—	—	—	M36
	PN 100	460	460	—	—	—	—	76	74	199	189	—	655	—	560	—	—	—	—	—	—	M48
	PN 160	—	—	—	—	—	—	84	84	204	—	22,5	655	—	—	—	52	48	16	—	—	—

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек		
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1
DN 400	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	16	—	M20	—
	PN 2,5	440	438	—	—	392,2	22	22	49	65	15	535	540	495	22	—	—	—	—	—	M20	—
	PN 6	—	—	—	—	—	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 10	445	440	—	—	—	—	26	64	72	16	565	—	515	26	—	—	—	—	—	M24	—
	PN 16	450	445	—	—	—	—	36	79	85	—	580	—	525	30	—	—	—	—	—	M27	—
	PN 25	464	452	432	406,4	398	44	40	104	110	—	610	620	550	33	36	16	—	—	—	M30	M33
	PN 40	480	462	—	—	—	—	58	139	135	20	655	660	585	39	—	—	—	—	—	M36	—
	PN 63	480	475	—	—	—	—	66	159	160	—	670	—	—	45	42	—	—	—	—	M42	M39
	PN 100	510	*	—	—	—	—	80	204	*	—	715	—	620	52	48	—	—	16	—	M48	M45
	PN 160	—	—	—	—	—	—	88	209	—	—	23,5	715	—	—	—	—	—	16	—	M20	—
DN 450	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 2,5	494	492	—	—	—	—	20	54	65	15	590	595	550	22	—	—	—	—	—	M20	—
	PN 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PN 10	500	488	—	—	—	—	26	69	72	16	615	—	565	26	—	—	—	—	—	M24	—
	PN 16	506	490	—	—	—	—	38	89	83	—	640	—	585	30	—	—	—	—	—	M27	—
	PN 25	515	500	484	457	450	46	46	104	110	—	660	670	600	33	36	20	—	—	—	M30	M33
	PN 40	530	500	—	—	—	—	60	139	135	20	680	685	610	39	—	—	—	—	—	M36	—
	PN 63	534	—	—	—	—	—	68	159	—	28,5	695	—	—	45	—	—	—	—	—	M42	—
	PN 100	560	—	—	—	—	—	82	204	—	27	740	—	645	52	—	—	16	—	—	M48	—

Продолжение таблицы 6

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек			
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 500	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	M20	—	
	PN 2,5	545	538	—	—	501	23	—	—	54	68	15	640	645	600	22	16	—	—	—	M20	—	
	PN 6	—	—	493,8	24	—	—	—	—	54	—	—	640	645	600	22	20	—	—	—	M20	—	
	PN 10	550	542	—	28	—	—	—	—	69	75	16	670	—	620	26	—	—	—	—	M24	—	
	PN 16	559	548	508	42	492	36	36	94	84	—	710	715	650	33	—	—	—	—	—	M30	—	
	PN 25	570	558	—	48	500	48	48	104	125	—	730	—	660	36	36	20	—	—	—	M36	M33	
	PN 40	580	562	—	57	495	62	57	144	140	—	755	—	670	42	42	—	—	—	—	M42	M39	
	PN 63	594	*	—	70	485	*	70	*	169	*	20*	800	—	705	48	48	—	—	—	M48	M45	
	PN 100	—	*	—	—	—	*	—	*	—	*	*	—	870	760	56	—	56	—	20	—	M52	—
	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	755	—	—	26	—	20	—	M24	—	
DN 600	PN 2,5	650	640	602	24	595,8	30	30	60	70	16	755	755	705	26	—	—	—	—	—	M24	—	
	PN 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	M24	—	
	PN 10	660	642	610	29	594	30	30	70	82	18	780	—	725	30	30	20	—	—	—	M27	—	
	PN 16	670	660	—	46	590	40	40	95	88	—	840	845	770	36	36	—	—	—	—	M36	M33	
	PN 25	670	660	—	54	600	48	48	120	125	20	840	845	795	39	39	—	—	—	—	M36	—	
	PN 40	686	666	—	63	595	72	72	145	150	—	890	—	795	48	48	—	—	—	—	M48	M45	
	PN 63	704	*	*	76	585	*	76	185	*	—	925	930	820	56	56	—	—	—	—	M52	—	

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	
DN 700	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	860	—	—	26	—	24	—	M24
	PN 2,5	740	740	—	—	695	24	30	60	76	16	860	810	26	—	—	—	—	—	M24
	PN 6	—	740	—	—	695	—	30	—	76	—	860	810	—	—	—	—	—	—	M24
	PN 10	744	746	711	726	693,4	30	35	70	85	18	895	840	30	—	—	—	—	—	M27
	PN 16	750	755	—	—	691	48	40	100	104	—	910	840	39	36	24	—	—	—	M36
	PN 25	766	760	—	—	692,6	58	50	130	129	20	960	875	45	42	—	—	—	—	M42
DN 800	PN 40	790	*	*	—	695	68	*	165	*	20*	995	900	52	48	—	—	—	—	M48
	PN 63	820	—	—	—	685	81	—	230	—	1045	935	52	48	—	—	—	—	—	M45
	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	975	—	—	30	—	24	—	M27
	PN 2,5	844	842	—	—	797	24	30	65	76	16	975	920	30	—	—	—	—	—	M27
	PN 6	—	842	—	—	797	—	30	—	76	—	975	920	—	—	—	—	—	—	M27
	PN 10	850	850	813	826	795,4	32	38	80	96	18	1010	950	33	—	—	—	—	—	M30
DN 900	PN 16	850	855	—	—	788	50	41	100	108	20	1020	1025	39	—	—	—	—	—	M36
	PN 25	874	864	—	—	781	60	53	140	138	—	1075	1085	45	48	—	—	—	—	M42
	PN 40	908	*	*	—	795	76	*	195	*	22	1135	1030	56	—	—	—	—	—	M52
	PN 63	920	—	—	—	785	90	—	230	—	1165	1050	62	—	—	—	—	—	—	M56
	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1075	—	30	—	24	—	M27
	PN 2,5	944	942	—	—	898	26	34	65	78	16	1075	1020	30	—	—	—	—	—	M27
DN 900	PN 6	—	942	—	—	898	—	34	—	78	—	1075	1020	—	—	—	—	—	—	M27
	PN 10	950	950	914	926	892	34	38	85	99	20	1110	1050	33	—	—	—	—	—	M30
	PN 16	958	955	—	—	889	52	48	115	118	—	1120	1125	39	—	—	—	—	—	M36
	PN 25	980	968	—	—	879	62	57	150	148	—	1185	1090	52	48	—	—	—	—	M45
	PN 40	1024	*	*	—	895	79	*	220	*	24	1250	1140	56	—	—	—	—	—	M52
	PN 63	1050	—	—	—	885	93	—	270	—	—	1285	1170	62	—	—	—	—	—	M56

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	
DN 1000	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1175	—	—	30	28	—	—	M27
	PN 2,5	1044	—	—	—	1000	26	—	65	82	16	1175	—	—	1120	30	—	—	M27	
	PN 6	1045	—	—	—	1000	38	—	—	—	—	1175	—	—	1120	30	—	—	M27	
	PN 10	1050	1052	1016	1028	992	34	44	85	105	20	1220	1230	1160	1160	33	36	—	M30	
	PN 16	1060	1058	1016	1028	992	54	59	115	137	22	1255	—	1170	1170	45	42	—	M42	
	PN 25	1084	1070	1016	1028	992	64	63	155	160	—	1315	1320	1210	1210	—	—	—	M52	
DN 1200	PN 40	1140	*	*	—	995	82	*	240	*	24	1360	1250	—	—	56	—	—	M64	
	PN 63	1160	*	*	—	985	97	*	285	*	—	1415	1290	—	—	70	—	—	M64	
	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1375	—	1320	—	30	—	32	M27	
	PN 2,5	1244	—	—	—	1203	28	32	70	94	—	1375	—	1320	—	30	—	—	M27	
	PN 6	1248	1248	1219	1228	1192	—	—	—	—	20	1400	1405	1340	—	33	—	—	M30	
	PN 10	1256	1256	1219	1228	1192	38	55	95	132	25	1455	—	1380	—	39	—	—	M36	
DN 1400	PN 16	1268	1262	1228	1228	1190,6	56	78	130	160	—	1485	—	1390	—	52	48	—	M48	
	PN 25	1288	—	—	—	1192	67	—	165	—	30	1525	1530	1420	—	56	—	—	M52	
	PN 40	1350	*	*	—	1195	85	*	255	*	—	1575	—	1460	—	62	—	—	M56	
	PN 63	1386	—	—	—	1185	100	—	320	—	—	1665	—	1530	—	78	—	—	M72	
	PN 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1575	—	1520	—	30	—	36	M27	
	PN 2,5	1445	—	—	—	1392	28	38	70	96	—	1575	—	1520	—	30	—	—	M27	
DN 1400	PN 6	1456	1452	1428	1428	1404,4	32	56	90	114	20	1620	1630	1560	—	33	36	36	M30	
	PN 10	—	1460	1422	—	1393,6	—	65	—	143	25	—	1675	1590	—	42	—	—	M39	
	PN 16	—	1465	1422	—	1390	—	84	—	177	30	—	1685	—	—	48	—	36	M45	
	PN 25	—	*	*	—	—	—	—	—	*	*	—	1755	1640	—	—	62	—	—	
	PN 40	—	*	*	—	*	—	*	*	*	*	—	1795	1680	—	—	—	—	—	M56
	PN 40	—	*	*	—	*	—	*	*	*	*	—	1795	1680	—	—	—	—	—	M56

Окончание таблицы 6

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек		
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1
DN 2600	PN 2,5	—	2648	—	—	—	2598	—	—	—	—	148	—	—	2805	2740	—	33	—	—	—	M30
	PN 6	—	2665	—	2620	—	2588	—	—	—	—	175	—	—	2905	2810	—	48	—	60	—	M45
	PN 10	—	2680	—	—	—	2570	—	—	—	—	224	—	—	2960	2850	—	56	—	—	—	M52
DN 2800	PN 2,5	—	2848	—	—	—	2798	—	—	—	—	161	—	—	3030	2960	—	36	—	—	—	M33
	PN 6	—	2865	—	2820	—	2786	—	—	—	—	188	—	—	3115	3020	—	48	—	64	—	M45
	PN 10	—	2882	—	—	—	2770	—	—	—	—	244	—	—	3180	3070	—	56	—	—	—	M52
DN 3000	PN 2,5	—	3050	—	—	—	2998	—	—	—	—	170	—	—	3230	3160	—	36	—	—	—	M33
	PN 6	—	3068	—	3020	—	2980	—	—	—	—	192	—	—	3315	3220	—	48	—	68	—	M45
	PN 10	—	3085	—	—	—	2956	—	—	—	—	257	—	—	3405	3290	—	62	—	—	—	M56
DN 3200	PN 2,5	—	3250	—	—	—	3198	—	—	—	—	180	—	—	3430	3360	—	36	—	—	—	M33
	PN 6	—	3272	—	3220	—	3180	—	—	—	—	202	—	—	3525	3430	—	48	—	72	—	M45
DN 3400	PN 2,5	—	3450	—	—	—	3398	—	—	—	—	194	—	—	3630	3560	—	36	—	—	—	M33
	PN 6	—	3475	—	3420	—	3376	—	—	—	—	214	—	—	3735	3640	—	48	—	76	—	M45
DN 3600	PN 2,5	—	3652	—	—	—	3598	—	—	—	—	201	—	—	3840	3770	—	36	—	—	—	M33
	PN 6	—	3678	—	3620	—	3576	—	—	—	—	229	—	—	3970	3860	—	56	—	80	—	M52
DN 3800	PN 2,5	—	3852	—	3820	—	3798	—	—	—	—	212	—	—	4045	3970	—	39	—	80	—	M36
DN 4000	PN 2,5	—	4052	—	4020	—	3998	—	—	—	—	226	—	—	4245	4170	—	39	—	84	—	M36

* Размеры задаются заказчиком.

Примечания

1 Ряд 2 соответствует [2].

2 Допускается вместо размера H₁ изготавливать с уклоном 1:2,5 от размера D_m.


3 Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнения:

- А — для фланцев на PN 1, PN 2,5 и PN 6;

- В — для фланцев на PN ≤ 100;

- С, D, E, F, J, K, L, M — для PN в соответствии с таблицей 2.

6.5 Размеры фланцев стальных литых корпуса арматуры (тип 21) приведены на рисунке 8 и в таблице 7. Ряд 1 предпочтительный.

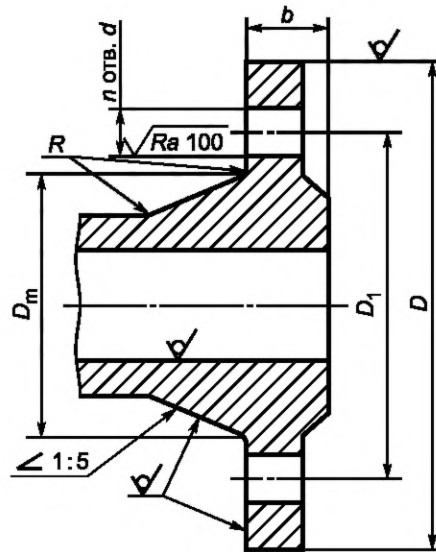

Примечание — Радиус R — по КД.

Рисунок 8 — Размеры фланцев стальных литых корпуса арматуры (тип 21)

Таблица 7 — Размеры фланцев стальных литых корпуса арматуры, тип 21 (см. рисунок 8)

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 10	PN 2,5	—	20	—	12	—	75	50	—	11	—	4	—	M10
	PN 6				16		90	60		14				
	PN 10		28		20		100	70		18				M16
	PN 16													
	PN 25		46		24		125	85						
	PN 40									46				24
	PN 63		46		24		125	85						
	PN 100									46				24
	PN 160		46		24		125	85						
	PN 250									46				24

Продолжение таблицы 7

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек							
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2						
DN 15	PN 2,5	—	26	—	12	80		55	11		4		M10							
	PN 6		32		14	16	95		14				M12							
	PN 10																			
	PN 16	39	16	20	105		75		M12											
	PN 25																			
	PN 40	45	45	18	20	120		82	22	—	4	—	M20							
	PN 63			20									130		90		18		M16	
	PN 100			51									—	26	—	120	—	82	22	—
	PN 160	—	52		—	26	—	130	90	—	18	—								
	PN 200			—									—		—		—		—	
PN 250	—		—		—		—		—		—		—							
DN 20	PN 2,5	—	34	—	14	90		65	11		4		M10							
	PN 6		40		14	18	105		14				M12							
	PN 10																			
	PN 16	44	16	20	22	125	130	90	18		M16									
	PN 25					52	50		22	125		18		M16						
	PN 40	54	—	28	—			130								—	90	18	—	4
	PN 63					60	—		33	—	130	—	90	22	—			4		
	PN 100	46	—	33	—			130						—		90	22		—	4
	PN 160					—			—		—		—		—		—			
	PN 200	—		—		—		—		—		—		—						
PN 250	—		—		—		—		—		—		—							
DN 25	PN 2,5	—	44	—	14	100		75	11		4		M10							
	PN 6		49		50	14	18		115				14		M12					
	PN 10																			
	PN 16	49	16	22	24	135	140	100	18		M16									
	PN 25								61	61	24	135		100		M16				
	PN 40	61	61	24	135		100											M16		
	PN 63								67	—	30	—	150	—	102	26	—			4
	PN 100	—	63	—	28	—	150	105										—	22	
	PN 160								—		—		—		—		—			—
	PN 200	—		—		—		—		—		—		—						
PN 250	—		—		—		—		—		—		—							

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 32	PN 2,5	—	54	—	14	120		90	14		4		M12	
	PN 6													
	PN 10													
	PN 16	56	60	16	18	135	140	100	18		M16			
	PN 25													
	PN 40	62	68	18	26	150	155	110	22		M20			
	PN 63													
	PN 100	68	24	—	—	150	—	110	22	—	4	—	M20	—
	PN 160													
	PN 200								26				M24	
PN 250	64	—	32	—	160	—	115	26	—	4	—	M24	—	
PN 250	64	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
DN 40	PN 2,5	—	64	—	14	130		100	14		4		M12	
	PN 6													
	PN 10													
	PN 16	64	70	17	18	145	150	110	18		M16			
	PN 25													
	PN 40	70	70	19	18	—	—	—	22		M20			
	PN 63													
	PN 100	80	82	25	28	165	170	125	22		M20			
	PN 160			26										
	PN 200			28	—								—	170
PN 250	—	90	—	34	—	185	135	—	26	—	4	—	M24	
DN 50	PN 2,5	—	74	—	14	140		110	14		4		M12	
	PN 6													
	PN 10													
	PN 16	74	84	17	18	160	165	125	18		M16			
	PN 25													
	PN 40	80	90	20		175	180	135	22		M20			
	PN 63													
	PN 100	94	96	28	30	195	145	26		M24				
	PN 160			30										
	PN 200			—	40							—	210	—
	PN 250	—	102	—	38	—	200	150	—	26	—	8	—	M24

Продолжение таблицы 7

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек			
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		
DN 65	PN 2,5	—	94	—	14	160		130	14		4		M12			
	PN 6		104		18	18	180		185	145	18	4	8	M16		
	PN 10											8*				
	PN 16	100	106	22		200	205	160	22		8		M20			
	PN 25	118		118	32								34	220		170
	PN 40		34			260	—	203	30	—	8	—		M27	—	
	PN 63	114	105	28	26				220	170	22		8		M20	
	PN 100	118	118	32	34	220		170			26				M24	
	PN 160					34			260	—	203	30	—	8	—	M27
	PN 200	140	—	48	—	260	—	203				30	—	8	—	M27
PN 250	—	125	—	42	—	230	180	—	26	—	8	—	M24			
DN 80	PN 2,5	—	110	—	16	185	190	150	18		4		M16			
	PN 6		120		20	20	195	200			160	4			8	
	PN 10											116			22	24
	PN 16	110	120	20	20	195	200	160	22		8					
	PN 25	116									120	22	24	230		180
	PN 40		36		290	—	230	33	—	8				—	M30	
	PN 63	128	122	30				28	210	215	170	22		8		M20
	PN 100	132	128	34	36	230		180	26		8		M24			
	PN 160					36			290	—			230	33	—	8
	PN 200	160	—	54	—	290	—	230			33	—		8	—	M30
PN 250	—	142	—	46	—	255	200	—	30	—	8	—	M27			
DN 100	PN 2,5	—	130	—	16	205	210	170	18		4		M16			
	PN 6		140		20	20	215	220			180	18			4	8
	PN 10															
	PN 16	130	142	24	230	235	190	22		8		M20				
	PN 25	152						146	32	30	250		200	26		8
	PN 40		140	150	38	40	265				210	30		M27		
	PN 63	152	146				32	30	250			200	26		8	
	PN 100			160	150	38			40	265			210	30		M27
	PN 160	40					360	—		292	39	—		8	—	M36
	PN 200	204	—	66	—	360			—		292	39	—	8	—	M36
PN 250	—	168	—	54	—	300	235	—	33	—	8	—	M30			

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек				
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2			
DN 125	PN 2,5	—	160	—	18	235	240	200	18		8		M16				
	PN 6																
	PN 10																
	PN 16	161	170	22	22	245	250	210	33				M24				
	PN 25	169	162	28	26	270		220	26				M27				
	PN 40	189	185	42	40	310	315	250	33				M30				
	PN 100		184	44													
	PN 160		237	—	76	—	385	—					318	39	—	12	—
	PN 200	—	207	—	60	—	340	275	—	33			—	12	—	—	M30
	DN 150	PN 2,5	—	182	—	18	260	265	225	18			8		M16		
PN 6																	
PN 10																	
PN 16		186	190	24	22	280	285	240	22		M20						
PN 25		198	192	30	28	300		250	26		M24						
PN 40						222	216	46	44	340	345	280			33		M30
PN 63		210	204	38	36												
PN 100		224	50														
PN 160		270	—	82	—	440	—	360	45	—	12	—			M42	—	
PN 200		—	246	—	68	—	390	320	—	36	—	12			—	—	M33
DN 200	PN 2,5	—	238	—	20	315	320	280	18		8		M16				
	PN 6																
	PN 10																
	PN 16	240	246	26	24	335	340	295	22				M20				
	PN 25	252	252	34	30	360		310	26				M24				
	PN 40	256	254	38	34	375		320	30				M27				
	PN 63	284	268	264	44	42	405	415	345	33			12		M30		
	PN 100														278	54	52
	PN 160		288	60													
	PN 200	340	—	92	—	535	—	440	52	—			12	—	M48	—	
	PN 250	—	314	—	82	—	485	400	—	42	—	12	—	—	M39		

Продолжение таблицы 7

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 250	PN 2,5	—	284	—	22	370	375	335	18		12		M16	
	PN 6		298		26	390	395							
	PN 10					405	355		26					
	PN 16	298	296	30	405		355	26	M24					
	PN 25	306	304	36	32	425		370	30	M27				
	PN 40	314	312	42	38	445	450	385	33	M30				
	PN 63	326	320	48	46	470		400	36	M36				
	PN 100	346	340	60		500	505	430	39				39	
	PN 160		346	68			515		42					
	PN 200	448	—	110	—	670	—	572	56	—			16	—
PN 250	—	394	—	100	—	585	490	—	48	—	16	—	M45	
DN 300	PN 2,5	—	342	—	22	435	440	395	22		12		M20	
	PN 6		348		26	440	445							
	PN 10					460	410		26	M24				
	PN 16	348	350	31	28	460		410	26	M27				
	PN 25	360	364	40	34	485		430	30	M30				
	PN 40	368	378	46	42	510	515	450	33	16		M36		
	PN 63	384		54	52	530		460	39					36
	PN 100	408	407	70	68	585		500	45					42
	PN 160		414	78					45	42	M48			
PN 250	—	480	—	120	—	690	590	—	52	—	16	—	M48	
DN 350	PN 2,5	—	392	—	22	485	490	445	22		12		M20	
	PN 6		408		26	500	505							
	PN 10					520	470		26	M24				
	PN 16	402	410	34	30	520		470	26	M30				
	PN 25	418	418	44	38	550	555	490	33	16		M36		
	PN 40	430	432	52	46	570	580	510	33					36
	PN 63	442	434	60	56	595	600	525	39					
	PN 100	466	460	76	74	655		560	52	48	M48		M45	

Продолжение таблицы 7

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 400	PN 2,5	—	442	—	22	535	540	495	22		16		M20	
	PN 6													
	PN 10		456		26	565	515		26	M24				
	PN 16	456	458	36	32	580		525	30				M27	
	PN 25	472	472	48	40	610	620	550	33	36			M30	M33
	PN 40	488	498	58	50	655	660	585	39				M36	
	PN 63	500	490	66	60	670		585	45	42			M42	M39
	PN 100	520	*	80	*	715		620	52	48			M48	M45
DN 450	PN 2,5	—	494	—	22	590	595	550	22		16		M20	
	PN 6													
	PN 10		502		28	615	565		26	M24				
	PN 16	510	516	40		640		585	30				M27	
	PN 25	522	520	50	46	660	670	600	33	36			M30	M33
	PN 40	542	522	60	57	680	685	610	39				M36	
DN 500	PN 2,5	—	544	—	24	640	645	600	22		16	20	M20	
	PN 6													
	PN 10		559		28	670	620		26	20		M24		
	PN 16	564	576	44		710	715	650	33			M30		
	PN 25	580	580	52	48	730		660	39			36	M36	M33
	PN 40	592	576	62	57	755		670	45			42	M42	M39
	PN 63	610	—	70	—	800		705	52			—	M48	M45
	PN 100	—	*	—	*	—	870	760	—			56	—	20
DN 600	PN 2,5	—	642	—	30	755		705	26		20		M24	
	PN 6													
	PN 10		658		34	780			725	30				
	PN 16	672	690	48	54	840		770	36				M33	
	PN 25	684	684	56	58	840	845	770	39				M36	
	PN 40	696	686	63	72	890		795	52	48			M48	M45
	PN 63	720	*	76	*	925	930	820	56				M52	

Продолжение таблицы 7

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 700	PN 2,5	—	746	—	30	860		810	26		24	M24		
	PN 6		772		*	895			30			M27		
	PN 10	776		760		50	*	910	840	39		36	M36	M33
	PN 16	792	780	60	*	960	875	45	42	M42		M39		
	PN 25	804	*	68	*	995	900	52	48	M48		M45		
	PN 40													
DN 800	PN 2,5	—	850	—	30	975		920	30		24	M27		
	PN 6		876		*	1010	1015		950	33		M30		
	PN 10	880		862		52	*	1020		1025		39	M36	
	PN 16	896	882	64	*	1075	1085	990	45	48		M42	M45	
	PN 25	920	*	76	*	1135	1140	1030	56			M52		
	PN 40	—	—	—	—	1165		1050	62			M56		
	PN 63													
DN 900	PN 2,5	—	950	—	30	1075		1020	30		24	M27		
	PN 6				34	1075			30			M27		
	PN 10	976	*	1110	1115	1050	33		M30					
	PN 16	984	962	54	*		1120	1125	39	M36				
	PN 25	1000	982	66	*	1185		1090	52	48		28	M48	M45
	PN 40	—	*	—	*	1250		1140	56			M52		
	PN 63	—	—	—	—	1285		1170	62			M56		
DN 1000	PN 2,5	—	1050	—	30	1175		1120	30		28	M27		
	PN 6				38	1175			30			M27		
	PN 10	1080	*	1220	1230	1160	33	36	M30	M33				
	PN 16	1084	1076	56	*	1255		1170	45	42		M42	M39	
	PN 25	1104	1086	68	*	1315	1320	1210	56			M52		
	PN 40	—	*	—	*	1360		1250	56			M52		
	PN 63	—	—	—	—	1415		1290	70			M64		
DN 1200	PN 2,5	—	—	—	32	1375		1320	30		32	M27		
	PN 6				42	1400	1405		1340	33		M30		
	PN 10	1292	*	1455		1380	39		M36					
	PN 16	1288	1282	58	*	1485		1390	52	48		M48	M45	
	PN 25	1308	*	72	*	1525	1530	1420	56			M52		
	PN 40	—	*	—	*	1575		1460	62			M56		
	PN 63	—	—	—	—	1665		1530	78			M72		

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 1400	PN 2,5	—	—	—	38	1575	1520	30			36		M27	
	PN 6	—	1480	—	56	1620	1630	1560	33	36	36		M30	M33
	PN 10	—	1496	—	*	—	1675	1590	—	42	36		—	M39
	PN 16	1492	1482	60	*	1685			52	48	36		M48	M45
	PN 25	1516	1508	78	76	1750	1755	1640	62		36		M56	
	PN 40	—	*	—	*	—	1795	1680	—	62	—	36	—	M56
DN 1600	PN 2,5	—	—	—	46	1785	1790	1730	30		40		M27	
	PN 6	—	1680	—	63	1820	1830	1760	33	36	40		M30	M33
	PN 10	—	1712	—	*	1915		1820	52	48	40		M48	M45
	PN 16	1704	1696	68	*	1925	1930		56		40		M52	
	PN 25	—	*	—	*	—	1975	1860	—	62	—	40	—	M56
	PN 40	—	*	—	*	—	2025	1900	—	70	—	40	—	M64
DN 1800	PN 2,5	—	—	—	50	1985	1990	1930	30		44		M27	
	PN 6	—	1878	—	69	2045		1970	39		44		M36	
	PN 10	—	1910	—	*	2115		2020	52	48	44		M48	M45
	PN 16	—	1896	—	*	—	2130		—	56	44		—	M52
	PN 25	—	*	—	*	—	2195	2070	—	70	44		—	M64
DN 2000	PN 2,5	—	—	—	50	2190	2130	2130	30		48		M27	
	PN 6	—	2082	—	74	2265		2180	45	42	48		M42	M39
	PN 10	—	2120	—	*	2325		2230	52	48	48		M48	M45
	PN 16	—	2100	—	*	—	2345		—	62	48		—	M56
	PN 25	—	*	—	*	—	2425	2300	—	70	—	48	—	M64

* Размеры задаются заказчиком.


Примечания

1 Ряд 2 соответствует [2].

2 Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:

- А — для фланцев на PN 1, PN 2,5 и PN 6;
- В — для фланцев на PN ≤ 100;
- С, D, E, F, J, K, L, M — для PN в соответствии с таблицей 2.

6.6 Размеры фланцев литых из серого чугуна (тип 21) приведены на рисунке 9 и в таблице 8. Ряд 1 предпочтительный.

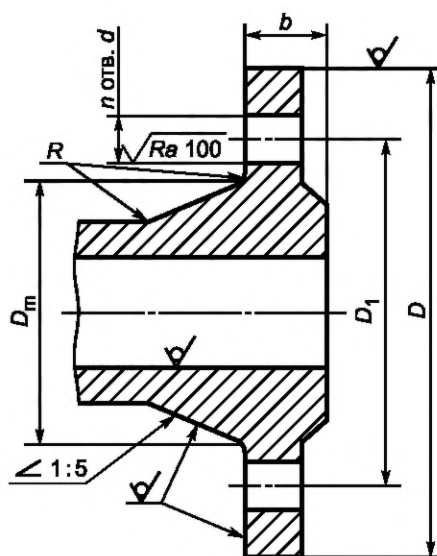

Примечание — Радиус R — по КД.

Рисунок 9 — Размеры фланцев литых из серого чугуна (тип 21)

Таблица 8 — Размеры фланцев литых из серого чугуна, тип 21 (см. рисунок 9)

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек						
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2					
DN 10	PN 2,5	—	20	—	12	—	75	50	—	11	—	4	—	M10					
	PN 6		28		14		90			60					14	M12			
	PN 10		31		26		12			80					55		11	4	M10
	PN 16																		
DN 15	PN 1	38	—	14	—	90	—	65	11	—	4	—	M10	—					
	PN 2,5		34		14	90	11		M10										
	PN 6		42		40	16	105		75	14		4	M12						
	PN 10																		
	PN 16																		

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек		
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	
DN 25	PN 1		—		—	100	—	75	11	—	4	—	M10	—	
	PN 2,5	47	44	14	14	100	100		11		4	M10			
	PN 6								11			M10			
	PN 10	49	50	16		115			85	14		4	M12		
	PN 16			14		M12									
DN 32	PN 1	56	—	15	—	120	—	90	14	—	4	—	M12	—	
	PN 2,5		54		16	120			14		M12				
	PN 6			14		M12									
	PN 10	60	60	18		135	140	100	18	19	4	M16			
	PN 16			18		M16									
DN 40	PN 1	64	—	16	—	130	—	100	14	—	4	—	M12	—	
	PN 2,5		64		16	130			14		M12				
	PN 6			14		M12									
	PN 10	68	70	19	18	145	150	110	18	19	4	M16			
	PN 16			18		M16									
DN 50	PN 1	74	—	16	—	140	—	110	14	—	4	—	M12	—	
	PN 2,5		74		16	140			14		M12				
	PN 6			14		M12									
	PN 10	80	84	20		160	165	125	18	19	4	M16			
	PN 16			20		M16									
DN 65	PN 1	94	—	16	—	160	—	130	14	—	4	—	M12	—	
	PN 2,5		94		16	160			14		M12				
	PN 6			14		M12									
	PN 10	100	104	20		180	185	145	18	19	4	M16			
	PN 16			20		M16									
DN 80	PN 1	108	—	18	—	185	—	150	18	—	4	—	M16	—	
	PN 2,5		110		18	185	190			190		190	19	4	4
	PN 6			18											
	PN 10	114	120	22		195	200	160	18	19	4	8	M16		
	PN 16			22		M16									

Продолжение таблицы 8

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 100	PN 1		—		—		—	170	18	—	4	—	M16	—
	PN 2,5	128	130	18	18	205	210			180	19	4		M16
	PN 6	134		22		24		215	220			8		
	PN 10		140	24	26	245	250							
	PN 16	136		24	26	245	250							
DN 125	PN 1		—		—		—	200	18			—	8	
	PN 2,5	155	160	20	20	235	240			210	19	8		M16
	PN 6	161		24		26		245	250					
	PN 10		170	26	28	245	250							
	PN 16	165		26	28	245	250							
DN 150	PN 1		—		—		—	225	18			—	8	
	PN 2,5	180	182	20	20	260	265			240	22	23	8	
	PN 6	186		24		26		280	285					
	PN 10		190	28	30	280	285							
	PN 16	192		28	30	280	285							
DN 200	PN 1		—		—		—	280	18				—	8
	PN 2,5	234	238	22	22	315	320			295	22	23	8	
	PN 6	240		26		30		335	340					
	PN 10		246	30	34	335	340							
	PN 16	246		30	34	335	340							
DN 250	PN 1		—		—		—	335	18				—	12
	PN 2,5	286	284	23	24	370	375			350	22	23	12	
	PN 6	292		28		32		390	395					
	PN 10		298	32	36	390	395							
	PN 16	298		32	36	390	395							
DN 300	PN 1		—		—		—	395	22				—	12
	PN 2,5	336	342	24	24	435	440			400	26	28	12	
	PN 6	342		28		32		440	445					
	PN 10		348	32	36	440	445							
	PN 16	352		32	36	440	445							

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек			
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		
DN 350	PN 1		—		—		—	445	22	—	12	—	M20	—		
	PN 2,5	390	392	26	26	485	490				23	12	M20			
	PN 6	396		408		30								500	505	460
	PN 10		38		36	520					470	26	28			
	PN 16		408		410											
DN 400	PN 1		—		—		—	495	22	—	16	—	M20	—		
	PN 2,5	442	442	28	28	535	540				23	16	M20			
	PN 6	448		456		32								565	515	26
	PN 10		40		38	580					525	30		M27		
	PN 16		460		458											
DN 450	PN 1		—		—		—	550	22	—	16	—	M20	—		
	PN 2,5	492	494	28	28	590	595				23	16	M20			
	PN 6	498		502		32								615	565	26
	PN 10		44		40	640					585	30	31	M27		
	PN 16		516		516											
DN 500	PN 1		—		—		—	600	22	—	16	—	M20	—		
	PN 2,5	546	544	29	30	640	645				23	16	20	M20		
	PN 6	552		559		34									670	620
	PN 10		46		42	710	715				650	33	34	M30		
	PN 16		570		576											
DN 600	PN 1		—		—	755	—	705	26	—	20	—	M24	—		
	PN 2,5	646	642	30	30	755					725	30	31	20	M24	
	PN 6	654		658		36										780
	PN 10		54		48	840										
	PN 16		682		690											
DN 700	PN 1		—		—	860	—	810	26	—	24	—	M24	—		
	PN 2,5	746	746	30	32	860					840	30	31	24	M24	
	PN 6	738		772		40										895
	PN 10		54		910											
	PN 16		782		760										M36	M33

Продолжение таблицы 8

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 800	PN 1	848	—	30	—	975	—	920	30	—	24	—	M27	—
	PN 2,5		850		34	975				31		M27		
	PN 6	852	34	975		31	M27							
	PN 10	866	876	44		1010		1015	950	33	34	24	M30	
	PN 16	882	862	54	58	1020	1025	950	39	40	M36			
DN 900	PN 1	948	—	30	—	1075	—	1020	30	—	24	—	M27	—
	PN 2,5		950		36	1075				31		M27		
	PN 6	954	36	1075		31	M27							
	PN 10	970	976	46		1110		1115	1050	33	34	28	M30	
	PN 16	982	962	54	62	1120	1125	1050	39	40	M36			
DN 1000	PN 1	1048	—	30	—	1175	—	1120	30	—	28	—	M27	—
	PN 2,5		1050		36	1175				31		M27		
	PN 6	1054	36	1175		31	M27							
	PN 10	1076	1080	50		1220		1230	1160	33	37	28	M30	M33
	PN 16	1090	1076	60	66	1255		1170	45	43	M42		M39	
DN 1200	PN 1	1250	—	30	—	1375	—	1320	30	—	32	—	M27	—
	PN 2,5		1250		30	1375			30	M27				
	PN 6	1260	1264	40		1400	1405	1340	33		34	32	M30	
	PN 10	1284	1292	56	56	1455		1380	39	40	M36			
DN 1400	PN 1	1452	—	30	—	1575	—	1520	30	—	36	—	M27	—
	PN 2,5		1452		30	1575			30	M27				
	PN 6	1466	1480	44	44	1620	1630	1560	33		37	36	M30	M33
	PN 10	1494	1496	62	62	1675		1590	45	43	M42		M39	
DN 1600	PN 1	1654	—	32	—	1785	—	1730	30	—	40	—	M27	—
	PN 2,5		1654		32	1785	1790		30	M27				
	PN 6	1672	1680	48		1820	1830	1760	33		37	40	M30	M33
	PN 10	1702	1712	68		1915		1820	52	49	M48		M45	
DN 1800	PN 1	1856	—	34	—	1985	—	1930	30	—	44	—	M27	—
	PN 2,5		1856		34	1985	1990		30	M27				
	PN 6	1876	1878	50		2045		1970	39		40	44	M36	
	PN 10	1910	1910	72	70	2115		2020	52	49	M48		M45	

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 2000	PN 1	2056	—	34	—	2190	—	2130	30	—	48	—	M27	—
	PN 2,5		2056		34	2190	30		M27					
	PN 6	2082	2082	54	2265	2180	45	43	48	M42	M39			
	PN 10	2116	2120	74	2325	2230	52	49	M48	M45				
DN 2200	PN 1	2260	—	36	—	2405	—	2340	33	—	52	—	M30	—
	PN 2,5		2260		36	2405	33		M30					
	PN 6	2292	*	60	2475	2390	45	43	52	M42	M39			
DN 2400	PN 1	2464	—	38	—	2605	—	2540	33	—	56	—	M30	—
	PN 2,5		2464		38	2605	33		M30					
	PN 6	2496	*	62	2685	2600	45	43	56	M42	M39			
DN 2600	PN 1	2670	—	40	—	2805	—	2740	33	—	60	—	M30	—
	PN 2,5		2668		40	2805	33		60	M30				
	PN 6	—	*	—	64	—	2905	2810	—	48	—	60	—	M45
DN 2800	PN 1	2872	—	44	—	3035	—	2960	39	—	64	—	M36	—
	PN 2,5	2872	2868	44	42		3030			36	64	M33		
	PN 6	—	*	—	68	—	3115	3020	—	49	—	64	—	M45
DN 3000	PN 1	3072	—	46	—	3240	—	3160	39	—	68	—	M36	—
	PN 2,5		3068		42		3230			36	68	M33		
	PN 6	—	*	—	70	—	3315	3220	—	49	—	68	—	M45
DN 3200	PN 2,5	—	3268	—	44	—	3430	3360	—	36	—	72	—	M33
	PN 6	—	*	—	76	—	3525	3430	—	49	—		—	M45
DN 3400	PN 2,5	—	3472	—	46	—	3630	3560	—	36	—	76	—	M33
	PN 6	—	*	—	80	—	3735	3640	—	49	—		—	M45
DN 3600	PN 2,5	—	3676	—	48	—	3840	3770	—	36	—	80	—	M33
	PN 6	—	*	—	84	—	3970	3860	—	56	—		—	M52
DN 3800	PN 2,5	—	3876	—	48	—	4045	3970	—	39	—	80	—	M36
DN 4000	PN 2,5	—	4076	—	50	—	4245	4170	—	39	—	84	—	M36

* Размер не регламентируется. Указывают в рабочих чертежах.


Примечания

1 Ряд 2 соответствует [3].

2 Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:

- А — для фланцев на PN 1, PN 2,5 и PN 6;
- В, Е, F — для всех PN.

6.7 Размеры фланцев литых из ковкого чугуна (тип 21) приведены на рисунке 10 и в таблице 9. Ряд 1 предпочтительный.

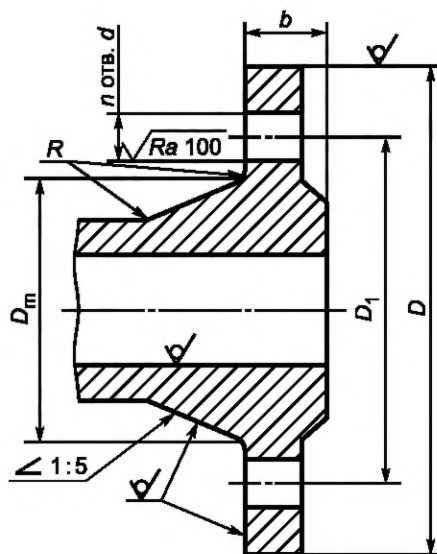

Примечание — Радиус R — по КД.

Рисунок 10 — Размеры фланцев литых из ковкого чугуна (тип 21)

Таблица 9 — Размеры фланцев литых из ковкого чугуна, тип 21 (см. рисунок 10)

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D_m		b		D		D_1	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек		
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	
DN 10	PN 6	—	20	—	12	—	75	50	—	11	—	4	—	M10	
	PN 10		28		14		90			60				14	M12
	PN 16														
	PN 25														
	PN 40														
DN 15	PN 6	—	26	—	12	—	80	55	—	11	—	4	—	M10	
	PN 10		32		14		95			65				14	M12
	PN 16														
	PN 25														
	PN 40														
DN 20	PN 6	—	34	—	14	—	90	65	—	11	—	4	—	M10	
	PN 10		40		14		105			75				14	M12
	PN 16														
	PN 25														
	PN 40														
	44	16	105	75	14	4	M12								

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 25	PN 6	—	44	—	14	—	100	75	—	11	—	4	—	M10
	PN 10	—	50	—	16	—	115	85	—	14	—	4	—	M12
	PN 16	49		14		115	14		4	M12				
	PN 25			16										
	PN 40													
DN 32	PN 6	—	54	—	16	—	120	90	—	14	—	4	—	M12
	PN 10	—	60	—	18	—	140	100	—	18	—	4	—	M16
	PN 16	62		15		135	140		18	19	4		M16	
	PN 25			17										
	PN 40													
DN 40	PN 6	—	64	—	16	—	130	100	—	14	—	4	—	M12
	PN 10	—	70	—	18	—	145	150	110	18	19	4	—	M16
	PN 16	16		4		M16								
	PN 25	18												
	PN 40													
DN 50	PN 6	—	74	—	16	—	140	110	—	14	—	4	—	M12
	PN 10	—	84	—	20	—	160	165	125	18	19	4	—	M16
	PN 16	80		18		4							M16	
	PN 25			20										
	PN 40													
DN 65	PN 6	—	94	—	16	—	160	130	—	14	—	4	—	M12
	PN 10	—	104	—	20	—	180	185	145	18	19	4	—	M16
	PN 16	106		20		8							M16	
	PN 25			22										
	PN 40													
DN 80	PN 6	—	110	—	18	—	190	150	—	14	—	4	—	M16
	PN 10	—	120	—	20	—	200	160	18	19	8	8	M16	
	PN 16	116		22										
	PN 25			24										
	PN 40													
DN 100	PN 6	—	130	—	18	—	210	170	—	14	—	4	—	M16
	PN 10	—	140	—	22	—	220	180	19	19	8	8	M16	
	PN 16	142		24										
	PN 25													
	PN 40													

Окончание таблицы 9

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек			
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		
DN 125	PN 6	—	160	—	20	—	240	200	—	19	—	8	—	M16		
	PN 10		170		22		250	210								
	PN 16		162		26		270	220							28	M24
	PN 25															
	PN 40															
DN 150	PN 6	—	182	—	20	—	265	225	—	19	—	8	—	M16		
	PN 10		190		24		285	240							28	M24
	PN 16		192		28		300	250								
	PN 25															
	PN 40															
DN 200	PN 6	—	238	—	22	—	320	280	—	19	—	8	—	M16		
	PN 10		246		24		340	295							28	M24
	PN 16		252		30		360	310								
	PN 25															
	PN 40														254	34
DN 250	PN 6	—	284	—	24	—	375	335	—	19	—	12	—	M16		
	PN 10		298		26		395	350							23	M20
	PN 16		296				405	355								
	PN 25		304		32		425	370								
	PN 40		312		38		450	385							34	M30
DN 300	PN 6	—	342	—	24	—	440	395	—	23	—	12	—	M20		
	PN 10		348		26		445	400								
	PN 16		350		28		460	410							28	M24
	PN 25		364		34		485	430								
	PN 40		378		42		515	450								
											16		M30			


Примечания

1 Ряд 2 соответствует [3].

2 Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:

- А — для фланцев на PN 6;
- В, Е, F — для всех PN.

6.8 Допускается фланцы всех исполнений (кроме фланцев по ряду 2), имеющие четыре отверстия под шпильки (болты), изготавливать квадратными на номинальное давление не более $PN 40$. Размеры квадратных фланцев приведены на рисунке 11 и в таблице 10.

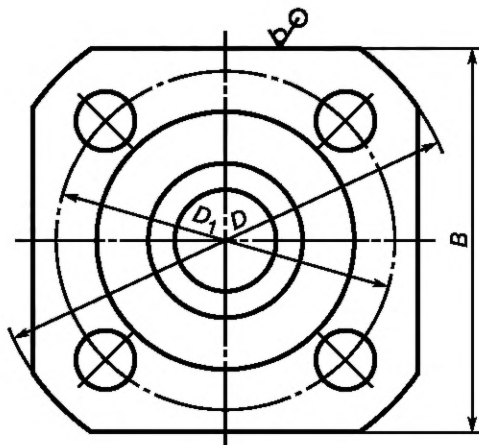

Примечание — Размеры D и D_1 — в соответствии с таблицами 3—9.

Рисунок 11 — Размеры квадратных фланцев

Таблица 10 — Размеры квадратных фланцев (см. рисунок 11)

Размеры в миллиметрах

DN	Размер B для PN , в кгс/см ²					
	$PN 1$ и $PN 2,5$	$PN 6$	$PN 10$	$PN 16$	$PN 25$	$PN 40$
DN 10	60	60	70	70	70	70
DN 15	65	65	75	75	75	75
DN 20	70	70	80	80	80	80
DN 25	75	75	90	90	90	90
DN 32	95	95	105	105	105	105
DN 40	100	100	110	110	110	110
DN 50	110	110	125	125	125	125
DN 65	125	125	140	140	—	—
DN 80	140	140	150	150	—	—
DN 100	155	155	—	—	—	—

7 Технические требования

7.1 Фланцы изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта и (или) по КД, утвержденной в установленном порядке. Фланцы, применяемые в арматуре для атомных станций — по требованиям ГОСТ 31901, [4], [5], [6].

Давления номинальные, рабочие, пробные — по ГОСТ 356.

В отверстиях под крепежные детали допускается выполнение резьбы.

Фланцы, имеющие одинаковые присоединительные размеры для нескольких номинальных давлений, допускается изготавливать толщиной b для максимального давления, а также применять фланцы на большие номинальные давления по сравнению с номинальным давлением изделия.

7.2 Фланцы арматуры изготавливают с уплотнительными поверхностями исполнений А, В, D, F, J, К, М в соответствии с рисунками 2, 3. Другие уплотнительные поверхности фланцев арматуры (С, Е, L — с выступом или шипом) допускается применять только по требованию заказчика.

7.3 Фланцы с исполнением уплотнительных поверхностей А, В, С, D, Е, F (рисунки 2, 3) применяют в соединениях, уплотняемых прокладками:

- эластичными по ГОСТ 15180;
- металлическими (в т. ч. зубчатыми);
- спирально-навитыми (СНП — по [7]);
- графитовыми, металлографитовыми на основе терморасширенного графита (ТРГ);
- волновыми прокладками (по [8] — металлическими, ТРГ на стальном основании волнового профиля, завальцованными в металл и др.).

При применении для уплотнения резиновых колец, канавку под резиновое кольцо и уплотнительную поверхность ответного фланца выполнять по ГОСТ 9833.

Для фланцев с исполнением уплотнительных поверхностей А и В для вредных (токсичных) веществ 1, 2, 3 классов опасности по ГОСТ 12.1.007 и пожаровзрывоопасных веществ по ГОСТ 12.1.044 прокладки СНП применяют с двумя ограничительными кольцами, а волновые прокладки ТРГ применяют с упругим вторичным уплотнением, а также другие прокладки, отвечающие следующим критериям:

- прокладка должна обеспечивать герметичность фланцевого соединения в эксплуатационных условиях с учетом параметров рабочей среды (состав среды, давление и температура) и окружающей среды;

- конструкция прокладки должна обеспечивать центрирование при сборке фланцевого соединения и предотвращать возможность выдавливания прокладки в плоскости уплотнительной поверхности.

Фланцы с уплотнительными поверхностями исполнений К и J применяют соответственно с линзовыми, овального и восьмиугольного сечения прокладками [9].

Фланцы с уплотнительными поверхностями исполнений L и M применяют с прокладками на основе фторопласта-4 (ГОСТ 15180).

7.4 Уплотнительную поверхность фланцев под прокладки рекомендуется изготавливать с учетом требований, предусмотренных НД на эти виды прокладок.

7.5 Размеры фланцев номинальных диаметров $DN \leq 600$ учитывают действие внутреннего давления среды в соединениях при использовании прокладок по ГОСТ 15180 без внешних нагрузок, изгибающих моментов и коррозионного воздействия.

Работоспособность фланцевого соединения всех типоразмеров при использовании всех типов прокладок с учетом конкретных условий эксплуатации соединения (в т.ч. внешних нагрузок, изгибающих моментов, коррозионного воздействия рабочей и окружающей среды и др.), а также фланцев $DN > 600$ от действия внутреннего давления среды должна подтверждаться расчетом, данными эксплуатации или испытаниями. Расчеты производить по утвержденной методике (например, по [10]). Для выбора фланцев рекомендуется применять [11].

7.6 Присоединительные размеры фланцев (размеры D_1 , n и d на рисунках 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, размер D_2 на рисунках 5 и 6) и размеры уплотнительных поверхностей (все размеры на рисунке 3) являются обязательными, остальные размеры могут уточняться на основании расчета прочности фланцевого соединения и размеров присоединяемых труб.

7.7 Чугунные фланцы следует применять только с эластичными прокладками.

7.8 Размеры, материалы и технические требования к прокладкам — по НД и (или) по КД, утвержденной в установленном порядке. Размеры прокладок должны обеспечивать собираемость фланцевого соединения с учетом размеров исполнений уплотнительных поверхностей фланцев.

7.9 Материалы фланцев и крепежных деталей

7.9.1 Материал фланцев выбирает проектная организация или заказчик с учетом условий эксплуатации: рабочее давление, температура и характеристики рабочей и окружающей среды, коррозионные свойства, марки материалов привариваемых труб и сопрягаемого оборудования.

Рекомендуемые материалы для изготовления фланцев и крепежных деталей, перечень НД на заготовки, полуфабрикаты и материалы, а также давление и температура применения приведены в таблицах 11 и 12. Отливки из чугуна и стали — только для фланцев типа 21.

Допускается изготовление фланцев и крепежных деталей из других материалов и заготовок (в том числе из сортового проката), приведенных в [1] и зарубежных (в установленном порядке) с характеристиками не ниже указанных в таблицах 11 и 12.

Таблица 11 — Рекомендуемые материалы для изготовления фланцев

Группа стали или чугуна	Марка материала	НД на заготовки	Температура применения, °С	PN, кгс/см ² , не более
Серый чугун	СЧ15, СЧ20	ГОСТ 1412, [13]	От –15 до 300	PN 16
Ковкий чугун	КЧ 30—6	ГОСТ 1215, [13]	От –30 до 300	PN 40
Высокопрочный чугун	ВЧ 40, ВЧ 45	ГОСТ 7293, [13]		
	ВЧ 40			
Литье из нелегированной стали	25Л-II	ГОСТ 977, [14]	От –30 до 450	PN 63
	20Л-III	ГОСТ 977, [14]		
	25Л-III	ГОСТ 977, [14]		
Литье из легированной стали	20Х5МЛ	ГОСТ 977, [14]	От –40 до 650	PN 200
	20ГМЛ	[15]	От –60 до 450	
Литье из высоколегированной стали	16Х18Н12С4ТЮЛ	ГОСТ 977, [14]	От –70 до 300	
	12Х18Н9ТЛ	ГОСТ 977, [14]	От –253 до 600	
	10Х18Н9Л	ГОСТ 977, [14]		
Сталь углеродистая	Ст3сп не ниже 2-й категории	Поковки по ГОСТ 8479	От –30 до 300	PN 100
		Лист по ГОСТ 14637	От –20 до 300	
	20	Поковки по ГОСТ 8479	От –40 до 475	PN 250
		Лист по ГОСТ 1577	От –20 до 475	
	20К	Лист по ГОСТ 5520		
		Поковки по ГОСТ 8479		
20КА	Лист, поковка по [16]	От –40 до 475		
Низколегированная сталь	20ЮЧ		Поковки по [16]	
	15ГС		Поковки по [17], [18]	
	16ГС		Поковки по ГОСТ 8479, [17], [18]	
Лист по ГОСТ 5520			От –30 до 475	
10Г2С1	Лист по ГОСТ 5520	От –70 до 475		

Продолжение таблицы 11

Группа стали или чугуна	Марка материала	НД на заготовки	Температура применения, °С	<i>PN</i> , кгс/см ² , не более	
Низколегированная сталь	17ГС	Лист по ГОСТ 5520	От –40 до 475	<i>PN</i> 250	
		Лист по ГОСТ 19281	От –30 до 475		
	17Г1С	Лист по ГОСТ 5520	От –40 до 475		
	12ХМ	Лист по ГОСТ 5520	От –40 до 560		
	15ХМ	Поковки по ГОСТ 8479			
	09Г2С	Поковки КП245 (КП25) по ГОСТ 8479	Лист ГОСТ 5520 категории 15		От –70 до 475
		Лист по ГОСТ 5520 категории 7, 8, 9 в зависимости от температуры стенки	Лист по ГОСТ 19281 категории 7, 15		От –70 до 200
		Лист по ГОСТ 19281 категория 4	От –30 до 200		
		Лист ГОСТ 5520 категории 3, 5			От –30 до 200
		Лист по ГОСТ 19281 категория 3			
		10Г2	Поковки по ГОСТ 8479		От –70 до 475
	Сталь теплоустойчивая	15Х5М	Лист по ГОСТ 7350; сортовой прокат по ГОСТ 20072; поковки по ГОСТ 8479		От –40 до 650
Сталь коррозионно-стойкая	08Х18Н10Т	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	От –270 до 610		
	12Х18Н9Т	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350			
	12Х18Н10Т	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350			
	10Х18Н9	Поковки по [19]	От –270 до 600		
	08Х22Н6Т	Поковки по ГОСТ 25054	От –40 до 300		
	08Х21Н6М2Т	Поковки по ГОСТ 25054			
	15Х18Н12С4ТЮ	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	От –70 до 300		
	06ХН28МДТ	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	От –196 до 400		

Окончание таблицы 11

Группа стали или чугуна	Марка материала	НД на заготовки	Температура применения, °С	PN, кгс/см ² , не более
Сталь коррозионно-стойкая	10X17H13M3T	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	От –196 до 600	PN 250
	10X17H13M2T	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	От –253 до 700	
	07X20H25M3Д2ТЛ (ЭИ 943Л)	[14]	От –70 до 300	
<p>Примечания</p> <p>1 Для ряда 1 допускается изготовление фланцев из проката круглого и квадратного по НД на поставку в зависимости от применяемой марки стали.</p> <p>2 Термообработка — в соответствии с НД на заготовки (рекомендуются также [20], [21]).</p> <p>3 Для деталей арматуры, эксплуатируемой при температуре ниже минус 30 °С до минус 40 °С, сталь 25Л-II, 20Л-III, 25Л-III применяется в термообработанном состоянии (закалка + отпуск или нормализация + отпуск) с обязательным испытанием ударной вязкости $KCU_{40} \geq 200$ кДж/м² (2,0 кгс·м/см²).</p> <p>4 Полный перечень материалов, применяемых для фланцев и соединительных частей арматуры, приведен в ГОСТ 33260.</p> <p>5 Отливки из чугуна и стали — только для фланцев типа 21.</p> <p>6 Фланцы типов 01 и 02 — только для температуры применения не ниже минус 40 °С.</p>				

Таблица 12 — Рекомендуемые материалы для крепежных деталей

Марки материала	Стандарт или ТУ на материал	Параметры применения				
		Болты, шпильки		Гайки		
		Температура рабочей среды, °С	PN, кгс/см ² , не более	Температура рабочей среды, °С	PN, кгс/см ² , не более	
20, 25	ГОСТ 1050	От –40 до 425	PN 25	От –40 до 425	PN 100	
35			PN 100			
30X, 35X 40X			PN 200		PN 200	
10Г2	ГОСТ 1050	От –70 до 425	PN 160	От –70 до 425	PN 160	
09Г2С						ГОСТ 19281
20ХН3А	ГОСТ 4543	От –70 до 400	PN 250	От –70 до 400	PN 250	
18Х2Н4МА						От –70 до 400
38ХН3МФА						От –50 до 350
30ХМА						От –40 до 450
25Х1МФ (ЭИ 10)	ГОСТ 20072	От –50 до 510	PN 250	От –50 до 540	PN 250	
20Х1М1Ф1БР (ЭИ 44)						От –40 до 580
20Х13	ГОСТ 5632	От –30 до 450	PN 25	От –30 до 510	PN 25	
14Х17Н2						От –70 до 350
07Х16Н6	ГОСТ 5632	От –40 до 325	PN 100	От –40 до 325	PN 100	
07Х16Н6-Ш	ТУ [22]					

Окончание таблицы 12

Марки материала	Стандарт или ТУ на материал	Параметры применения			
		Болты, шпильки		Гайки	
		Температура рабочей среды, °С	<i>PN</i> , кгс/см ² , не более	Температура рабочей среды, °С	<i>PN</i> , кгс/см ² , не более
07X16H4Б	ТУ [23]	От –80 до 350	<i>PN</i> 250	От –80 до 350	<i>PN</i> 250
08X18H10Т 12X18H9Т 12X18H10Т	ГОСТ 5632	От –196 до 600		От –196 до 600	
10X17H13M2Т 10X17H13M3Т		От –253 до 600		От –253 до 600	
10X14Г14H4Т		От –200 до 500		От –200 до 500	
08X22H6Т (ЭП 53)		От –40 до 200		От –40 до 200	
07X21Г7АН5 (ЭП 222)		От –253 до 400		От –253 до 400	
12ХН35ВТ (ХН35ВТ, ЭИ 612)		ТУ [24]		От –70 до 650	
12ХН35ВТ-ВД (ХН35ВТ-ВД, ЭИ 612-ВД)					
45X14H14B2M (ЭИ 69)	ГОСТ 5632	От –70 до 600		От –70 до 600	
10X11H23T3MP (ЭП 33)		От –260 до 650		–	
08X15H24B4TP (ЭП 164)	ГОСТ 5632	От –269 до 600	<i>PN</i> 250	От –269 до 600	<i>PN</i> 250
31X19H9MBBT (ЭИ 572)		От –70 до 625		От –70 до 625	

Качество и характеристики материалов должны быть подтверждены предприятием-поставщиком в соответствующих сертификатах.

7.9.2 Фланцы изготавливают методами, обеспечивающими соблюдение геометрических размеров и механических свойств (по НД на заготовки по таблице 11) в соответствии с выбранными типами фланцев, маркой материалов и группой контроля по таблице 13.

Таблица 13 — Виды и объем испытаний

Группа контроля	Условия комплектования партии	Вид и объем испытаний	Сдаточные характеристики	Применяемость
I	Заготовки одной марки стали	Химический анализ — каждая плавка	Химический состав	Для фланцев $PN \leq 2,5$ $DN \leq 300$ для жидких рабочих сред, не относящихся к опасным веществам (см. примечание 1)
II	Заготовки одной марки стали, совместно прошедшие термическую обработку	Химический анализ — каждая плавка. Измерение твердости — 5 % партии, но не менее 5 шт. МКК по требованию заказчика ²⁾	Химический состав. Твердость	Для фланцев $PN \leq 6$ всех DN и для фланцев $PN \leq 16$ $DN \leq 300$ для рабочих сред, не относящихся к опасным веществам (см. примечание 1)
III	Заготовки одной марки стали, прошедшие термическую обработку по одинаковому режиму	Химический анализ — каждая плавка. Измерение твердости — каждая заготовка ³⁾ . Неразрушающий контроль — по требованию заказчика. МКК по требованию заказчика ²⁾	Химический состав. Твердость	Для фланцев $PN \leq 25$ всех DN для рабочих сред, не относящихся к опасным веществам. Для фланцев $PN \leq 6$ $DN \leq 150$ для жидких рабочих сред, относящихся к опасным веществам
IV		Химический анализ — каждая плавка. Измерение твердости — каждая заготовка ³⁾ . Механические свойства — 1 % каждой садки, но не менее 2 шт. ¹⁾ Неразрушающий контроль — каждая заготовка ⁴⁾ . МКК по требованию заказчика ²⁾	Химический состав. Твердость ⁵⁾ . Механические свойства (предел текучести, относительное сужение, ударная вязкость) ^{6), 7)} . Стойкость к МКК	Для фланцев $PN \leq 160$ всех DN для всех сред
V	Индивидуально каждая заготовка	Химический анализ — каждая плавка. Измерение твердости — каждая заготовка ³⁾ . Механические свойства — каждая заготовка. Неразрушающий контроль — каждая заготовка ⁴⁾ . МКК по требованию заказчика ²⁾		Для фланцев $PN > 160$ всех DN для всех сред ⁸⁾

¹⁾ Для партии группы IV свыше 100 шт. отбирать 1 % партии, но не менее двух проб.

²⁾ Для высоколегированных сталей по ГОСТ 6032, работающих под воздействием коррозионно-активной среды.

³⁾ Допускается для измерения твердости сталей 12X18H9, 09X18H9, 10X18H9Т, 12X18H9Т, 08X18H10Т, 08X18H10Т-ВД, 10X17H13M2Т, 10X17H13M3Т, 08X17H15M3Т отбирать 25 % заготовок партии, если твердость не указана в рабочем чертеже как сдаточная.

⁴⁾ Поковки, штамповки, заготовки для фланцев на $PN \geq 100$ (10 МПа) должны проходить контроль УЗК в объеме 100 %, на $PN < 100$ (10 МПа) УЗК проводится по требованию заказчика.

Контроль поковок — по ГОСТ 24507 (группа качества 2п — для $PN \geq 100$ (10 МПа) и 4п — для $PN < 100$ (10 МПа), контроль листов — по ГОСТ 22727 (1 класс сплошности), контроль проката — по ГОСТ 21120 (1 группа качества), [25].

Другие виды неразрушающего контроля и нормы оценки — по требованию заказчика.

Окончание таблицы 13

5) Значения твердости для заготовок групп IV и V не является браковочным признаком, если твердость не указана в КД как сдаточная.

6) Для групп IV и V в зависимости от условий работы могут быть назначены дополнительные сдаточные характеристики (σ_B , KCV, KCU или KCV при отрицательной температуре, СКР и др.).

7) Для заготовок из высоколегированных сталей и сплавов аустенитного, аустенитно-ферритного классов, не упрочняемых термической обработкой, испытание на ударный изгиб не проводится и ударная вязкость не является сдаточной характеристикой, за исключением случаев, когда необходимость испытания определяется техническими требованиями чертежа.

8) Для фланцев, полученных методом штамповки, допускается проводить контроль по IV группе контроля.

Примечания

1 К опасным веществам относятся воспламеняющиеся, окисляющиеся, горючие, взрывчатые и токсичные вещества в соответствии с [26].

2 Группа контроля может уточняться по согласованию с заказчиком.

3 Значение твердости — в соответствии с НД на заготовки и термическую обработку (рекомендуемая НД — [20], [21] и [25]).

Фланцы типов 01, 02, 03, 04 (плоские) допускается изготавливать из листового проката, а также сварными из частей при условии выполнения сварных швов с полным проваром по всему сечению фланца. Качество радиальных сварных швов должно быть проверено радиографическим или ультразвуковым методом в объеме 100 %. Нормы оценки при радиографическом методе контроля — по ГОСТ 23055. Класс сварного соединения должен быть указан в КД. Методы УЗК — по ГОСТ 14782, нормы оценки при УЗК — по ГОСТ 24507. При изготовлении фланцев с применением сварки в КД должны быть указаны требования к сварке и контролю качества сварного соединения (например, по [12]) и необходимость термообработки.

Фланцы типа 11 (стальные приварные встык) изготавливают из поковок или штампованных заготовок. Допускается изготавливать фланцы точением из сортового проката. Изготовление фланцев типа 11 из листового проката не допускается.

Метод и технологию производства, необходимость и режимы термообработки определяет изготовитель, если иное не оговорено дополнительно при заказе.

7.9.3 Крепежные детали (болты, шпильки, гайки) для соединения фланцев изготавливают из стали того же структурного класса, что и фланцы.

Материалы крепежных деталей следует выбирать с коэффициентом линейного расширения, близким по значению коэффициенту линейного расширения материала фланца, при разнице в значениях коэффициентов линейного расширения материалов не более 10 %. Допускается применять материалы крепежных деталей и фланцев с коэффициентами линейного расширения, значения которых различаются более, чем на 10 %, в случаях, обоснованных расчетом на прочность (например, по [10]), данными эксплуатации или экспериментом, а также для фланцевых соединений при расчетной температуре не более 50 °С.

7.9.4 Технические требования к крепежным деталям — по ГОСТ 20700, ГОСТ 23304, (рекомендуется также [27]).

Допускается применять крепежные изделия из сталей марок 30X, 35X, 38XA, 40X, 30XMA, 35XM, 25X1M1Ф, 25X2M1Ф, 20X1M1ФТР, 20X1M1Ф1БР, 18X12ВМБФР, 37X12Н8Г8МФБ при температуре до минус 60 °С, если при испытании на ударный изгиб образцов типа 11 по ГОСТ 9454 при температуре минус 60 °С ударная вязкость будет не ниже 300 кДж/м² (3,0 кгс·м/см²).

Допускается применять крепежные изделия из стали марки 45X14Н14В2М при температуре от минус 70 °С до минус 80 °С, если при испытании на ударный изгиб образцов типа 11 по ГОСТ 9454 при температуре минус 80 °С ударная вязкость будет не ниже 300 кДж/м² (3,0 кгс·м/см²).

Сталь марки 14X17Н2 не допускается применять для судовых систем и атомных станций (АС).

Допускается применять сталь марки 20X13 на температуру от минус 30 °С до минус 40 °С, если при испытании на ударный изгиб образцов типа 11 по ГОСТ 9454 при температуре минус 40 °С ударная вязкость будет не ниже 300 кДж/м² (3,0 кгс·м/см²).

При изготовлении шпилек, болтов и гаек твердость шпилек или болтов должна быть выше твердости гаек не менее, чем на 12 НВ.

7.9.5 Для соединений фланцев применение болтов допускается до давления $PN\ 25$ (2,5 МПа) включительно и температуры от минус 40 °С до 300 °С.

7.9.6 Заготовки фланцев и крепежных деталей из углеродистых, низколегированных, легированных и высоколегированных сталей подлежат термической обработке в соответствии с НД (рекомендуются также [20], [21]).

7.9.7 Фланцы и крепежные детали из углеродистых и низколегированных сталей должны иметь покрытие в соответствии с ГОСТ 9.303.

7.10 Фланцы типов 01, 02, 03, 04 (плоские) применяют для трубопроводов, работающих при номинальном давлении в соответствии с таблицей 1 и температуре рабочей среды не выше 300 °С. Не допускается применять плоские фланцы для арматуры и трубопроводов, работающих в условиях циклических нагрузок (изменений давления и температуры рабочей и испытательной среды) с числом циклов $n \geq 2 \cdot 10^3$ (за весь срок службы), а также в средах, вызывающих коррозионное растрескивание.

Для трубопроводов с группой сред, содержащих вредные вещества 1-го — 3-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 и пожаровзрывоопасные вещества по ГОСТ 12.1.044 (горючие газы и жидкости, легковоспламеняющиеся жидкости) с $PN \leq 10$ (1,0 МПа) должны применяться фланцы на $PN\ 16$ (1,6 МПа).

Для трубопроводов, работающих при номинальном давлении свыше $PN\ 25$ (2,5 МПа) независимо от температуры, а также для трубопроводов с рабочей температурой более 300 °С независимо от давления должны применяться фланцы типа 11 (стальные приварные встык).

7.11 Рекомендуемые исполнения уплотнительной поверхности фланцев в зависимости от среды и номинального давления PN приведены в приложении А.

7.12 Предельные отклонения размеров фланцев и допуски взаимного расположения поверхностей должны соответствовать таблице 14.

7.13 Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей фланцев по ряду 2 должны соответствовать таблице 15.

Таблица 14 — Предельные отклонения размеров фланцев

Размер	Предельные отклонения													
D_0	$H14$; при получении штамповкой — по классу точности Т4 ГОСТ 7505													
$D; B$	<p>Для чугуновых литых и литых стальных фланцев — по 9-му классу точности ГОСТ 26645.</p> <p>Для фланцев, изготавливаемых из проката обычной точности (В1), — по ГОСТ 2590 и ГОСТ 2591 (без обработки поверхностей).</p> <p>Для фланцев, изготавливаемых методом резки из листового проката, — по 2-му классу точности ГОСТ 14792.</p> <p>Для фланцев штампованных и (или) изготавливаемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой — по классу точности Т4 ГОСТ 7505. При этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается.</p> <p>При изготовлении другими методами (в том числе, механической обработки) — по $h16$.</p>													
D_1	<p>Позиционный допуск осей отверстий d (допуск зависимый) в диаметральном выражении для соединений типа А по ГОСТ 14140</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Диаметр отверстий, мм</th> <th>Допуск, мм, не более</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>Св. 14 до 26 включ.</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>» 30 » 48 »</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>» 52 » 56 »</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>Св. 62</td> <td>6,0</td> </tr> </tbody> </table>		Диаметр отверстий, мм	Допуск, мм, не более	11	1,0	Св. 14 до 26 включ.	2,0	» 30 » 48 »	3,0	» 52 » 56 »	4,0	Св. 62	6,0
Диаметр отверстий, мм	Допуск, мм, не более													
11	1,0													
Св. 14 до 26 включ.	2,0													
» 30 » 48 »	3,0													
» 52 » 56 »	4,0													
Св. 62	6,0													

Продолжение таблицы 14

Размер	Предельные отклонения		
D_1	Позиционный допуск осей отверстий d (допуск зависимый) в диаметральном выражении при изготовлении фланцев с резьбовыми отверстиями (тип В по ГОСТ 14140)		
	Диаметр отверстий, мм	Допуск, мм, не более	
	11	0,5	
	Св. 14 до 26 включ.	1,0	
	» 30 » 48 »	1,6	
	» 52 » 56 »	2,0	
	Св. 62	3,0	
D_2	$\pm 4,0$ мм		
D_3	$H12$		
D_4	$h12$		
D_5	$h12$		
D_6	$H12$		
D_7	$\pm 0,75$ мм		
D_8	$\pm 0,15$ мм		
D_9	$js16$		
$D_{10}; D_{11}$	Диаметр (шипа или паза), мм	Отверстие	Вал
	Св. 18 до 30 включ.	$H12$	$b12$
	» 30 » 130 »		$d11$
	» 130 » 260 »	$H11$	$d11$
	» 260 » 500 »		
	» 500 » 800 »	$H10$	$f9$
	Св. 800	$H9$	
$H; H_1$	До DN 80 включ.	$\pm 1,5$ мм	
	Св. DN 80 » DN 250 »	$\pm 2,0$ мм	
	Св. DN 250	$\pm 3,0$ мм	
$D_n; D_m$	При получении штамповкой — по классу точности Т4 ГОСТ 7505; при механической обработке:		
	До 30 мм включ.	$h16$	
	Св. 30 » 80 мм »	$h15$	
	» 80 мм	$h14$	
d	$H15$		
d_1	При получении штамповкой — по классу точности Т4 ГОСТ 7505; при механической обработке:		
	До 30 мм включ.	$H16$	
	Св. 30 до 80 мм включ.	$H15$	
	Св. 80 мм	$H14$	

Окончание таблицы 14

Размер	Предельные отклонения	
d_B	По H14 (при получении штамповкой — по классу точности T4 ГОСТ 7505)	
$b; b_1$	При механической обработке обоих торцов	
	До 18 мм включ.	+ 2 мм
	Св. 18 » 50 мм »	+ 3 мм
	» 50 мм	+ 4 мм
$b; b_1$	При механической обработке только со стороны уплотнительного торца	
	До 18 мм включ.	+ 3 мм
	Св. 18 » 50 мм »	+ 4 мм
	» 50 мм	+ 5 мм
b_2	$\pm 0,2$ мм	
h	– 1 мм	
$h_1; h_2$	+ 0,5 мм	
h_3	+ 0,4 мм	
$h_4; h_5$	+ 0,5 мм	
Допуск плоскостности уплотнительных поверхностей	Наибольший диаметр уплотнительной поверхности:	
	до 1000 мм	$\leq 0,4$ мм
	св. 1000 мм	$\leq 0,8$ мм
Допуск параллельности опорных поверхностей под гайки (шайбы, болты) и уплотнительных поверхностей		
	$\leq 1^\circ$	
Угол 45° (рисунок 3)	$\pm 5^\circ$	
Примечание — Неуказанные предельные отклонения размеров обработанных поверхностей — по классу точности «средний» ГОСТ 30893.1, между обработанной и необработанной — по классу «очень грубый» ГОСТ 30893.1.		

Таблица 15 — Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей

Размер	Диапазон размеров шпилек (болтов)	Допуск, мм
D_1	M10 — M24	± 1
	M27 — M33	$\pm 1,25$
	M36 — M52	$\pm 1,5$
	M56 — M95	± 2
	M100	$\pm 2,5$
Расстояние между центрами отверстий для двух смежных болтов	M10 — M24	$\pm 0,5$
	M27 — M33	$\pm 0,625$
	M36 — M52	$\pm 0,75$
	M56 — M95	± 1
	M100	$\pm 1,25$
Примечание — Допуски соответствуют [2] и [3].		

7.14 Отверстия под болты и шпильки во фланцах типа 21 (фланцах арматуры и оборудования) для удобства монтажа располагают симметрично по отношению к главным осям изделия (но не на главных осях).

7.15 Для фланцев группы контроля IV и V по таблице 13, а также для других групп, при необходимости неразрушающего контроля, необработанные поверхности (по рисункам 3—10) обрабатывать с шероховатостью Ra 25 мкм с соблюдением геометрических размеров.

Допускается местная зачистка (подрезка, подторцовка) опорной поверхности фланцев под гайки (шайбы или головки болтов) глубиной не более 1 мм, при этом толщина фланца в месте подрезки не должна быть меньше расчетной, а опорная поверхность должна быть параллельна уплотнительной поверхности фланца в пределах, указанных в таблице 14.

7.16 Допускается изготовление фланцев типа 01 и колец для фланцев типа 02 с подгонкой внутреннего диаметра по фактическому наружному диаметру трубы соответствующего DN по требованию заказчика.

7.17 При сварке фланца арматуры с трубопроводом при несовпадении внутренних диаметров фланца и трубы допускается выполнять плавный переход под углом $(15 \pm 5)^\circ$.

7.18 Заказчик должен предоставить следующую информацию при запросе и (или) оформлении заказа:

- а) DN;
- б) PN;
- в) номер типа фланца;
- г) размерный ряд (1 или 2);
- д) исполнение уплотнительной поверхности (согласно рисунку 2);
- е) марку стали;
- ж) группу контроля (в соответствии с таблицей 13);
- и) для фланцев типов 01, 02 диаметр d_B (под соединение с трубой) для обеспечения зазора при сварке от 0,5 до + 2 мм (при отсутствии в заявке диаметр d_B выполняется по таблицам 3, 4, а для DN 100—110 мм, DN 125—135 мм, DN 150—161 мм);
- для фланцев типа 03 диаметр D_0 — для обеспечения разницы с диаметром трубы от 1 до 3 мм;
- к) номер настоящего стандарта ГОСТ 33259;
- л) для групп контроля IV и V в соответствии с таблицей 13 — размеры трубы (наружный диаметр и толщину).

Пример условного обозначения при заказе стального приварного встык фланца DN 50 на PN 10, тип 11, ряд 1, исполнение М, из стали 20 по IV группе контроля —

Фланец 50-10-11-1-М-Ст 20-IV ГОСТ 33259

Пример условного обозначения при заказе стального плоского приварного фланца DN 150 на PN 10, тип 01, ряд 1, исполнение В, из стали 20 по IV группе контроля с диаметром трубы $d_B=161$ мм —

Фланец 150-10-01-1-В-Ст 20-IV- d_B 161 ГОСТ 33259

7.19 Дополнительно при заказе заказчик может указать следующее:

- наружный диаметр и толщину стенки трубы;
- толщину фланца (или необходимость выполнения изготовителем прочностного расчета по 7.5);
- категорию прочности для поковок из конструкционной углеродистой, низколегированной и легированной сталей по ГОСТ 8479 (с учетом прочностного расчета);
- другие требования, в том числе по контролю, покрытию, показателям надежности.

7.20 Рекомендуемая форма заявки на изготовление и поставку партии фланцев приведена в приложении Б.

7.21 Расчетная масса фланцев приведена в приложении В.

7.22 Сравнительные таблицы обозначений фланцев и исполнений уплотнительных поверхностей фланцев по настоящему стандарту и ГОСТ 12815—80 — ГОСТ 12822—80 приведены в приложении Г.

7.23 Показатели надежности и показатели безопасности фланцев в КД и ТУ не указывают, они соответствуют показателям оборудования (арматура, трубопроводы, сосуды и др.), элементом которого они являются.

8 Испытания и контроль качества

8.1 Виды и объем контроля и испытаний материала заготовок — в соответствии с таблицей 13 и КД. Методы контроля — по НД в зависимости от вида испытаний (например, ГОСТ 1577, ГОСТ 8479, ГОСТ 19281, [25], [27] и т.д.).

8.2 При визуальном и измерительном контроле проверяется соответствие фланцев КД, настоящему стандарту в части размеров (габаритные, присоединительные, толщина фланца и размеры под приварку), взаимного расположения поверхностей, шероховатости, маркировки. На уплотнительных поверхностях не допускаются вмятины, задиры, механические повреждения. Шероховатость поверхности необходимо контролировать в соответствии с образцами шероховатости.

8.3 Испытания фланцев давлением на прочность производят в составе трубопровода или оборудования, элементом которого они являются. Давление испытания (пробное давление) — в соответствии с ГОСТ 356 или КД и ТУ на арматуру, оборудование или трубопровод.

9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

9.1 Все фланцы, кроме типа 21, должны маркироваться следующим образом:

- товарный знак завода-изготовителя;
- *DN*;
- *PN*;
- номер типа фланца;
- номер размерного ряда (1 или 2);
- исполнение уплотнительной поверхности согласно рисунку 2;
- марка материала фланца;
- группа контроля согласно таблице 13.

Пример маркировки стального приварного встык фланца DN 50 на PN 10, тип 11, ряд 1 исполнение М из стали 25 по IV группе контроля:

Товарный знак изготовителя	50-10-11-1-М-Ст 25-IV
-------------------------------	-----------------------

Дополнительно изготовитель может вводить другие знаки маркировки (например, диаметр присоединяемой трубы). Для фланцев с группой контроля V дополнительно маркируется заводской номер.

9.2 Маркировка должна располагаться на наружной цилиндрической поверхности и/или тыльной стороне фланца и должна обеспечивать ее четкость после приварки фланца к трубе.

9.2.1 При маркировке на фланце разделители символов в виде дефисов могут быть заменены пробелами.

9.2.2 По согласованию между заказчиком и изготовителем (поставщиком) допускается поставка фланцев с маркировкой на бирках.

9.3 Фланцы должны иметь временную противокоррозионную защиту (консервацию) по ГОСТ 9.014, кроме фланцев, изготавливаемых из коррозионно-стойких сталей и сплавов, а также имеющих защитное антикоррозионное покрытие, нанесенное по требованию заказчика. Вариант защиты и срок консервации (срок хранения без переконсервации) должны быть указаны в паспорте.

9.4 Упаковка должна обеспечивать защиту уплотнительных поверхностей и кромок под приварку, безопасность и удобство при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании фланцев.

Допускается транспортирование фланцев без упаковки при условии обеспечения их сохранности, защиты уплотнительных поверхностей и кромок под приварку.

9.5 Маркировка тары — по ГОСТ 14192.

9.6 Партия фланцев должна сопровождаться паспортом, удостоверяющим соответствие фланцев требованиям настоящего стандарта и КД. Партия фланцев должна состоять из фланцев одного типоразмера, одного материала и прошедших термическую обработку по одинаковому режиму.

Рекомендуемая форма паспорта приведена в приложении Д.

Паспорт рекомендуется оформлять на листах формата А4 или А5 по ГОСТ 2.301 или типографским способом на листах форматов по ГОСТ 5773.

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) к паспорту прилагаются копии документов на заготовки и (или) проводившиеся испытания, в т.ч. сведения о химическом составе, механических свойствах, термообработке, дефектоскопии и т. д.

**Приложение А
(рекомендуемое)**

Исполнения уплотнительной поверхности фланцев

А.1 Рекомендуемые исполнения уплотнительных поверхностей фланцев в зависимости от рабочей среды и номинального давления PN приведены в таблице А.1.

Т а б л и ц а А.1 — Исполнения уплотнительных поверхностей фланцев

Среда	Давление PN, кгс/см ²	Исполнения уплотнительной поверхности
Трудногорючие и негорючие (непожаровзрывоопасные) вещества по ГОСТ 12.1.044	До PN 6 включ.	А (плоскость)
	До PN 25 включ.	В (соединительный выступ)
	Св. PN 25	Е (выступ) — F (впадина); С, L (шип) — D, М (паз)
Вредные вещества 4-го класса опасности (малоопасные) по ГОСТ 12.1.007	До PN 16 включ.	В (соединительный выступ)
	Св. PN 16	Е (выступ) — F (впадина); С, L (шип) — D, М (паз)
Вредные вещества 1, 2 и 3 классов опасности (высокоопасные и умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007; пожаровзрывоопасные вещества (горючие газы и жидкости, легковоспламеняющиеся жидкости) по ГОСТ 12.1.044	До PN 40 включ.	В (соединительный выступ) (см. 7.3 и примечания)
	Все	Е (выступ) — F (впадина); С, L (шип) — D, М (паз)
Вредные вещества 1-го класса опасности (чрезвычайно опасные) по ГОСТ 12.1.007	Все	Е (выступ) — F (впадина); С, L (шип) — D, М (паз)
ВОТ (высокотемпературный органический теплоноситель)	Все	С, L (шип) — D, М (паз)
Фреон, аммиак, водород	Все	Е (выступ) — F (впадина); С, L (шип) — D, М (паз)
Вакуум	(0,95—0,5) абс.	Е (выступ) — F (впадина); С, L (шип) — D, М (паз)
	(0,5—0,01) абс.	С, L (шип) — D, М (паз)
Все среды	PN ≥ 63	К (под линзовую прокладку); J (под прокладку овального или восьмиугольного сечения)

Примечание — В соответствии с [7] уплотнительная поверхность исполнения В (соединительный выступ) может применяться с прокладками СНП до PN 40 с двумя ограничительными кольцами и в соответствии с [8] до PN 100.

Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма заявки на изготовление (поставку) партии фланцев

		ЗАЯВКА				Дата заполнения
		на изготовление (поставку) партии фланцев по ГОСТ ...				«__» ____ 20__ г.
<i>DN</i>						
<i>PN</i>	МПа (_____ кгс/см ²)					
Тип фланца	<input type="checkbox"/> Тип 01 Стальной плоский приварной	<input type="checkbox"/> Тип 02 Стальной плоский свободный на приварном кольце	<input type="checkbox"/> Тип 03 Стальной плоский свободный на отбортовке	<input type="checkbox"/> Тип 04 Стальной плоский свободный на хомуте под приварку	<input type="checkbox"/> Тип 11 Стальной приварной встык	
Ряд размерный	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2				
Исполнение уплотнительной поверхности	<input type="checkbox"/> А – плоскость	<input type="checkbox"/> В – соединительный выступ	<input type="checkbox"/> F – впадина	<input type="checkbox"/> E – выступ		
	<input type="checkbox"/> D – паз	<input type="checkbox"/> С – шип	<input type="checkbox"/> К – под линзовую прокладку	<input type="checkbox"/> J – под прокладку овального сечения		
Марка стали	<input type="checkbox"/> Сталь 20 <input type="checkbox"/> Сталь 09Г2С <input type="checkbox"/> 12Х18Н10Т <input type="checkbox"/> Сталь 15Х5М <input type="checkbox"/> Другая _____					
Группа контроля	<input type="checkbox"/> I – химанализ – для фланцев $PN \leq 2,5$ $DN \leq 300$ – для жидких рабочих сред, не относящихся к опасным веществам. <input type="checkbox"/> II – химанализ, твердость 5 % партии – для фланцев $PN \leq 6$ всех DN и для фланцев $PN \leq 16$ $DN \leq 300$ – для рабочих сред, не относящихся к опасным веществам. <input type="checkbox"/> III – химанализ, твердость – каждая заготовка – для фланцев $PN \leq 25$ всех DN – для рабочих сред, не относящихся к опасным веществам; для фланцев $PN \leq 6$ $DN \leq 150$ – для жидких рабочих сред, относящихся к опасным веществам. МКК и неразрушающий контроль – по требованию заказчика. <input type="checkbox"/> IV – химанализ, твердость – каждая заготовка, механические свойства 1 % садки – для фланцев $PN \leq 160$ всех DN – для всех сред. Неразрушающий контроль – каждая заготовка (для $PN \geq 100$ – УЗК 100 %, для $PN \leq 100$ – по требованию заказчика). МКК – по требованию заказчика. <input type="checkbox"/> V – как для группы IV (все испытания каждой заготовки) – для фланцев $PN > 160$ всех DN – для всех сред					
Дополнительные требования к контролю	<input type="checkbox"/> Ударная вязкость _____ <input type="checkbox"/> МКК <input type="checkbox"/> УЗК <input type="checkbox"/> СКР <input type="checkbox"/> Другие виды контроля _____					
Для фланцев типов 01, 02	Диаметр d_a _____ мм (под соединение с трубой для обеспечения зазора при сварке от 0,5 до +2 мм)					
Для фланцев типа 03	Диаметр D_0 _____ мм (для обеспечения разницы с диаметром трубы от 1 до 3 мм)					
Присоединительная труба	Материал _____ Размер $D_H \times S$ _____					
Тип, материал прокладки						
Покрытие						
Количество						
<i>Дополнительные требования:</i>						
Заказчик:			Изготовитель (поставщик) фланцев:			
Адрес		Адрес				
Тел.		Тел.				
Тел./факс		Тел./факс				
E-mail		E-mail				

Приложение В
(справочное)

Расчетная масса фланцев

Таблица В.1 — Расчетная масса фланцев

DN	Тип фланцев	Масса фланцев, кг, для PN, кгс/см ²									
		PN 1 и PN 2,5	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 63	PN 100	PN 160	PN 200
DN 10	01	0,25	0,31	0,46	0,54	0,64	—	—	—	—	—
	02	0,29	0,29	0,52	0,61	0,69	—	—	—	—	—
	11	0,29	0,34	0,50	0,60	0,69	0,69	1,03	1,03	—	—
DN 15	01	0,29	0,33	0,51	0,61	0,71	—	—	—	—	—
	02	0,33	0,33	0,58	0,67	0,77	—	—	—	—	—
	11	0,34	0,40	0,58	0,68	0,80	0,80	1,15	1,27	1,27	2,11
DN 20	01	0,45	0,53	0,75	0,86	0,98	—	—	—	—	—
	02	0,41	0,41	0,82	0,93	1,05	—	—	—	—	—
	11	0,46	0,53	0,87	0,87	0,99	0,99	1,81	2,02	2,08	2,54
DN 25	01	0,55	0,64	0,89	1,17	1,17	—	—	—	—	—
	02	0,60	0,60	0,96	1,10	1,24	—	—	—	—	—
	11	0,55	0,77	1,05	1,05	1,19	1,19	2,30	2,50	2,50	3,59
DN 32	01	0,79	1,02	1,40	1,58	1,77	—	—	—	—	—
	02	0,87	0,87	1,49	1,68	1,87	—	—	—	—	—
	11	0,78	1,10	1,54	1,54	1,85	1,85	2,94	3,06	3,07	4,43
DN 40	01	0,95	1,21	1,72	1,96	2,18	—	—	—	—	—
	02	1,01	1,01	1,92	2,13	2,35	—	—	—	—	—
	11	1,09	1,36	1,83	1,85	2,19	2,19	3,75	4,07	4,28	5,46
DN 50	01	1,04	1,33	2,06	2,58	2,8	—	—	—	—	—
	02	1,11	1,11	2,27	2,54	2,79	—	—	—	—	—
	11	1,26	1,53	2,26	2,28	2,78	2,81	4,63	6,08	6,49	11,3
DN 65	01	1,39	1,63	2,80	3,42	3,22	—	—	—	—	—
	02	1,55	1,55	3,01	3,31	3,43	—	—	—	—	—
	11	1,62	2,06	3,17	3,19	3,71	3,72	6,3	8,84	9,38	19,2
DN 80	01	1,84	2,44	3,19	3,71	4,06	—	—	—	—	—
	02	2,05	2,05	3,77	4,11	4,25	—	—	—	—	—
	11	2,43	2,76	3,67	4,21	4,48	4,81	7,22	9,98	10,5	27,5
DN 100	01	2,14	2,85	3,96	4,73	5,92	—	—	—	—	—
	02	2,38	2,38	4,55	4,93	6,19	—	—	—	—	—
	11	2,98	3,35	4,70	4,90	6,58	7,40	10,7	14,7	15,4	53,6

Продолжение таблицы В.1

DN	Тип фланцев	Масса фланцев, кг, для PN, кгс/см ²									
		PN 1 и PN 2,5	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 63	PN 100	PN 160	PN 200
DN 125	01	2,6	3,88	5,40	6,38	8,26	—	—	—	—	—
	02	2,84	2,84	6,09	6,56	8,82	—	—	—	—	—
	11	3,72	4,66	6,76	6,76	9,45	10,2	17,1	23,3	24,9	73,2
DN 150	01	3,62	4,65	6,97	8,2	10,5	—	—	—	—	—
	02	3,94	3,94	7,86	8,48	10,9	—	—	—	—	—
	11	5,22	5,85	8,9	8,30	12,6	13,2	25,4	32,9	35,0	90,9
DN 200	01	4,73	5,9	8,05	10,2	13,3	—	—	—	—	—
	02	4,93	4,93	9,02	9,36	12,6	—	—	—	—	—
	11	6,92	9,35	11,4	11,8	17,4	24,4	38,5	54,2	60,1	160
DN 250	01	6,95	7,7	10,7	14,5	18,9	—	—	—	—	—
	02	6,38	6,38	11,3	13,9	17,7	—	—	—	—	—
	11	9,88	12,3	14,6	17,4	25,7	37,6	53,8	85,4	94,4	318
DN 300	01	9,33	10,3	12,9	17,8	24,0	—	—	—	—	—
	02	10,35	10,35	13,9	17,9	22,8	—	—	—	—	—
	11	13,4	14,8	19,3	22,8	33,3	57,1	74,6	128,4	141	—
DN 350	01	10,45	12,6	15,9	22,9	34,6	—	—	—	—	—
	02	13,5	13,5	18,0	22,8	31,7	—	—	—	—	—
	11	16,0	18,65	24,7	33,1	46,6	70,3	106	172	—	—
DN 400	01	11,6	15,2	21,6	31,0	44,6	—	—	—	—	—
	02	17,0	17,0	24,4	29,1	42,5	—	—	—	—	—
	11	18,6	20,6	30,0	43,0	64,8	107	151	216,4	—	—
DN 450	01	14,6	17,3	22,8	39,6	51,8	—	—	—	—	—
	02	20,0	20,0	25,6	35,3	48,2	—	—	—	—	—
	11	23,7	23,6	34,7	54,0	72,3	107	—	—	—	—
DN 500	01	16,0	19,7	28,0	57,0	67,3	—	—	—	—	—
	02	25,4	25,4	33,3	49,3	64,6	—	—	—	—	—
	11	26,8	29,1	40,0	71,0	89,0	132,3	201	—	—	—
DN 600	01	21,4	26,2	39,4	80,0	90,9	—	—	—	—	—
	11	35,8	35,8	50,0	99,3	124	195	283	—	—	—
DN 700	01	29,2	36,7	59,5	84,2	127	—	—	—	—	—
	11	44,3	44,3	65,3	106	167	247	301	—	—	—
DN 800	01	36,6	46,1	79,2	104,4	181,4	—	—	—	—	—
	11	55,5	56,2	87,2	131	215	367,4	464	—	—	—









Окончание таблицы В.1

DN	Тип фланцев	Масса фланцев, кг, для PN, кгс/см ²									
		PN 1 и PN 2,5	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 63	PN 100	PN 160	PN 200
DN 900	01	44,2	55,1	94,1	129	—	—	—	—	—	—
	11	66,4	66,8	103	158	253	437	954	—	—	—
DN 1000	01	52,6	64,4	118,4	179,4	—	—	—	—	—	—
	11	73,4	73,5	119	203	312	541	981	—	—	—
DN 1200	01	62,4	99,0	197,4	298	—	—	—	—	—	—
	11	92,9	111	180	285	388	691	1264	—	—	—
DN 1400	01	77,6	161,5	279	—	—	—	—	—	—	—
	11	101	157	—	—	—	—	—	—	—	—
DN 1600	01	94,3	203	423	—	—	—	—	—	—	—
	11	135	219	—	—	—	—	—	—	—	—
DN 1800	01	117	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DN 2000	01	133	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DN 2200	01	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DN 2400	01	237	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<p>Примечания</p> <p>1 Для фланцев типов 01 и 11 масса указана максимальная для всех возможных исполнений уплотнительной поверхности и требует уточнения в КД.</p> <p>2 Для фланцев типа 02 масса указана без массы кольца.</p>											

Приложение Г
(справочное)

**Сравнительные таблицы обозначений фланцев и исполнений уплотнительных поверхностей
фланцев по настоящему стандарту и ГОСТ 12815—80 — ГОСТ 12822—80**

Таблица Г.1 — Наименование и обозначение исполнений уплотнительных поверхностей

Рисунок	ГОСТ 12815—80	ГОСТ 33259
 <p align="center">Плоскость</p>	—	Исполнение А
 <p align="center">Фланец с соединительным выступом</p>	Исполнение 1	Исполнение В
 <p align="center">Фланец с выступом</p>	Исполнение 2	Исполнение Е
 <p align="center">Фланец с впадиной</p>	Исполнение 3	Исполнение F
 <p align="center">Фланец с шипом</p>	Исполнение 4, 8	Исполнение С, L
 <p align="center">Фланец с пазом</p>	Исполнение 5, 9	Исполнение D, M
 <p align="center">Фланец под линзовую прокладку</p>	Исполнение 6	Исполнение К
 <p align="center">Фланец под прокладку овального сечения</p>	Исполнение 7	Исполнение J

ГОСТ 33259—2015

Таблица Г.3 — Обозначение фланцев при заказе

Обозначение по ГОСТ 12820—80 — ГОСТ 12822—80	Обозначение по ГОСТ 33259
Фланец стальной плоский приварной DN 50, PN 10	
Фланец 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820—80	Фланец 50-10-01-1-В-Ст 25-III ГОСТ 33259
Фланец 2-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820—80	Фланец 50-10-01-1-Е-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 3-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820—80	Фланец 50-10-01-1-F-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 4-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820—80	Фланец 50-10-01-1-С-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 4-50-10 Ст 09Г2С ГОСТ 12820—80	Фланец 50-10-01-1-С-Ст 09Г2С-III ГОСТ 33259
Фланец 5-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820—80	Фланец 50-10-01-1-D-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 8-50-10Ф Ст 25 ГОСТ 12820—80	Фланец 50-10-01-1-L-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 9-50-10Ф Ст 25 ГОСТ 12820—80	Фланец 50-10-01-1-M-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец стальной приварной встык DN 50, PN 10	
Фланец 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-В-Ст 25-III ГОСТ 33259
Фланец 2-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-Е-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 3-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-F-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 4-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-С-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 5-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-D-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 6-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-К-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 7-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-J-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 8-50-10Ф Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-L-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 9-50-10Ф Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-M-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец стальной приварной встык DN 50, PN 100	
Фланец 2-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-Е-Ст 25-III ГОСТ 33259
Фланец 3-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-F-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 4-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-С-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 4-50-100 Ст 09Г2С ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-С-Ст 09Г2С-III ГОСТ 33259
Фланец 5-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-D-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 6-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-К-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 7-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-J-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 8-50-100Ф Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-L-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 9-50-100Ф Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-M-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец стальной свободный на приварном кольце DN 50, PN 10	
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 Кольцо 2-50-10 ГОСТ 12822—80	Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 Кольцо 50-10-02-1-Е-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 Кольцо 3-50-10 ГОСТ 12822—80	Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 Кольцо 50-10-02-1-F-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 Кольцо 4-50-10 ГОСТ 12822—80	Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 Кольцо 50-10-02-1-С-Ст 25-IV ГОСТ 33259

Окончание таблицы Г.3

Обозначение по ГОСТ 12820—80 — ГОСТ 12822—80	Обозначение по ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 Кольцо 5-50-10 ГОСТ 12822—80	Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ33259 Кольцо 50-10-02-1-D-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 Кольцо 6-50-10 ГОСТ 12822—80	Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 Кольцо 50-10-02-1-K-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 Кольцо 7-50-10 ГОСТ 12822—80	Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 Кольцо 50-10-02-1-J-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 Кольцо 8-50-10Ф ГОСТ 12822—80	Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 Кольцо 50-10-02-1-L-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 Кольцо 9-50-10Ф ГОСТ 12822—80	Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 Кольцо 50-10-02-1-M-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Примечание — В обозначении фланцев по ГОСТ 33259 материал фланца Ст 25 и группы контроля III и IV приведены только для примера.	

**Приложение Д
(рекомендуемое)**

Форма паспорта на фланцы

Товарный знак изготовителя (поставщика), наименование и адрес		ПАСПОРТ _____ обозначение паспорта					
Сведения о разрешительных документах (декларация о соответствии или сертификат соответствия, лицензия и др.), номер и дата регистрации или выдачи и срок действия							
1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ							
Обозначение фланцев и № документа на поставку							
Количество штук в партии или заводской №							
Дата изготовления (поставки)							
Заказчик, номер договора							
2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ							
Наименование параметра		Значение					
DN							
PN, МПа (кгс/см ²)							
Марка материала и его свойства	Материал по ГОСТ или ТУ	Механические свойства					
		Предел прочности σ_B , МПа (кгс/см ²)	Предел текучести $\sigma_{0,2}$ МПа (кгс/см ²)	Относительное удлинение δ_5 , %	Относительное сужение Ψ , %	Ударная вязкость КСУ, Дж/см ² (кгс·м/см ²)	Твердость, НВ
Группа контроля							
Масса, кг							
Покрытие							
Особые отметки		(Возможность указания типа и материала прокладки)					
3 СВЕДЕНИЯ О ЗАГОТОВКЕ							
Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель (поставщик)			
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ							
Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 33259							
Гарантийный срок эксплуатации _____ месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более _____ месяцев со дня отгрузки							
5 ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (КОНСЕРВАЦИЯ)							
Дата	Вариант защиты по ГОСТ 9.014	Срок консервации, годы	Должность, фамилия, подпись				
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ							
Фланцы _____ обозначение							
изготовлены и приняты в соответствии с требованиями ГОСТ _____, действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации на указанные в настоящем ПС параметры							
Начальник ОТК	МП	личная подпись	расшифровка подписи	год, месяц, число			
Руководитель предприятия	МП	личная подпись	расшифровка подписи	год, месяц, число			

Библиография

- [1] ГОСТ Р 52630—2012 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
- [2] ИСО 7005-1:2011
(ISO 7005-1:2011) Фланцы трубопроводов. Часть 1: Стальные фланцы для промышленных трубопроводов и систем трубопроводов многоцелевого назначения (Pipe flanges — Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems)
- [3] ИСО 7005-2:1988
(ISO 7005-2:1988) Фланцы металлические. Часть 2. Фланцы из литейного чугуна (Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges)
- [4] ПНАЭ Г-7-008—89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (разработчик — Госатомнадзор России)
- [5] ПНАЭ Г-7-009—89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения (разработчик — Госатомнадзор России)
- [6] ПНАЭ Г-7-010—89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля (разработчик — Госатомнадзор России)
- [7] ГОСТ Р 52376—2005 Прокладки спирально-навитые термостойкие. Типы. Основные размеры.
- [8] СТ ЦКБА-СОЮЗ-СИЛУР-019—2012 Арматура трубопроводная. Уплотнения на основе терморасширенного графита. Общие технические требования (разработчик — ЗАО «НПФ «ЦКБА», ЗАО «Фирма «Союз-01», ООО «Силур»)
- [9] ГОСТ Р 53561—2009 Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования
- [10] ГОСТ Р 52857.4—2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений
- [11] СТО 99631177-001—2014 Выбор нормализованных фланцев для работы в условиях воздействия коррозионно-активных сред и (или) внешних нагрузок от присоединенных трубопроводов (разработчик — ООО «ПВП Дизайн»)
- [12] СТ ЦКБА 025—2006 Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования (разработчик — ЗАО «НПФ «ЦКБА»)
- [13] СТ ЦКБА 050—2008 Арматура трубопроводная. Отливки из чугуна. Технические требования (разработчик — ЗАО «НПФ «ЦКБА»)
- [14] СТ ЦКБА 014—2004 Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические условия (разработчик — ЗАО «НПФ «ЦКБА»)
- [15] ТУ 0870-001-05785572—2007 Отливки из стали 20ГМЛ для деталей холодного климатического исполнения. Технические условия (разработчик — ОАО «Тяжпромарматура»)
- [16] ТУ 05764417-013—93 Заготовки из стали марок 09ГСНБЦ, 09ХГН2АБ, 20КА, 08Г2МФА. Технические условия (разработчик — АО «Ижорские заводы»)
- [17] СТО 00220227-006—2010 Поковки деталей сосудов, аппаратов и трубопроводов высокого давления. Общие технические требования (разработчик — ОАО «ИркутскНИИХиммаш»)
- [18] ОСТ 108.030.113—87 Поковки из углеродистой и легированной стали для оборудования и трубопроводов тепловых и атомных станций. Технические условия (разработчик — НПО «ЦНИИТМАШ»)
- [19] ТУ 108.11.937—87 Заготовки из стали марок 10Х18Н9, 10Х18Н9-ВД, 10Х18Н9-Ш. Технические условия (разработчик — ПО «Ижорский завод»)
- [20] СТ ЦКБА 016—2004 Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов (разработчик — ЗАО «НПФ «ЦКБА»)
- [21] СТ ЦКБА 026—2005 Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок из углеродистых и легированных конструкционных сталей. Типовой технологический процесс (разработчик — ЗАО «НПФ «ЦКБА»)

ГОСТ 33259—2015

- [22] ТУ 14-1-1660—76 Прутки из стали марки 07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш). Технические условия (разработчик — Златоустовский металлургический завод)
- [23] ТУ 14-1-3573—83 Прутки из коррозионно-стойкой стали марки 07Х16Н4Б и 07Х16Н4Б-Ш. Технические условия (разработчик — Организация п/я Г-4838)
- [24] ТУ 14-1-1665—2004 Прутки горячекатаные и кованые из сплава марки ХН35ВТ-ВД (ЭИ612-ВД) (разработчик — ФГУП «ЦНИИЧермет им. И.П. Бардина»)
- [25] СТ ЦКБА 010—2004 Арматура трубопроводная. Поковки, штамповки и заготовки из проката. Технические требования (разработчик — ЗАО «НПФ «ЦКБА»)
- [26] Федеральный закон от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- [27] СТ ЦКБА 012—2005 Арматура трубопроводная. Шпильки, болты, гайки и шайбы для трубопроводной арматуры. Технические требования (разработчик — ЗАО «НПФ «ЦКБА»)

УДК 621.643.412:006.354

МКС 23.040.60

Ключевые слова: фланец, фланцевое соединение, арматура трубопроводная, среда, номинальное давление P_N , номинальный диаметр P_N , уплотнительные поверхности, прокладки

Редактор *С.Н. Дунаевский*
Технический редактор *В.Ю. Фотиева*
Корректор *С.В. Смирнова*
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 03.12.2015. Подписано в печать 08.02.2016. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 12,09. Уч.-изд. л. 11,60. Тираж 154 экз. Зак. 181.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Изменение № 1 ГОСТ 33259—2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до *PN* 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 168-П от 27.12.2023)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 17287

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, KZ, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Предисловие изложить в новой редакции:

«Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте. Абзацы после пункта 7 изложить в новой редакции:

«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Раздел 1. Третий абзац. Заменить ссылки:

«ГОСТ 28759.1—ГОСТ 28759.5» на «ГОСТ 28759.1—ГОСТ 28759.11»;

«[1]» на «ГОСТ 34347».

Раздел 2. Заменить ссылки: датированные на недатированные;

«ГОСТ 14782—86» на «ГОСТ 14782¹⁾», дополнить сноской ¹⁾:

«¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55724—2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»;

«ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия» на «ГОСТ 1050Metalлопродукция из легированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия»;

«ГОСТ 4543—71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия» на «ГОСТ 4543Metalлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия»;

«ГОСТ 5520—79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия» на «ГОСТ 5520 Прокат толстолистовой из легированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия»;

«ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки» на «ГОСТ 5632 Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки»;

«ГОСТ 6032—2003 (ИСО 3651-1:1998, ИСО 3651-2:1998) Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии» на «ГОСТ 6032 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии»;

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2024—06—01.

«ГОСТ 19281—89 (ИСО 4950-2—81, ИСО 4950-3—81, ИСО 4951—79, ИСО 4995—78, ИСО 4996—78, ИСО 5952—83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия» на «ГОСТ 19281 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия»;

«ГОСТ 25660—83 Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на P_y 10,0 МПа (≈ 100 кгс/см²). Конструкция и размеры» на «ГОСТ 25660 Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на P_y 10,0 МПа (≈ 100 кгс/см²). Конструкция»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 28759.6 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки из неметаллических материалов. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 28759.7 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки в металлической оболочке. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 28759.8 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки металлические восьмиугольные. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 28759.9 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки спирально-навитые. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 28759.10 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 28759.11 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки из терморасширенного графита на волновом металлическом основании. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 32569 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах

ГОСТ 33857 Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования

ГОСТ 34233.4 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений

ГОСТ 34347—2017 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия

ГОСТ 34655 Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования»;

примечание изложить в новой редакции:


«Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 4. Пункт 4.2. Рисунок 2. Исполнение J. Заменить слова: «овального сечения» на «овального и восьмиугольного сечений».


Пункт 4.3. Таблицу 1 для фланца типа 01 дополнить строкой:

	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	DN 4000
PN 40	x	x	x	x	x	x	x						

Раздел 5. Рисунок 3. Исполнения D и M изложить в новой редакции:

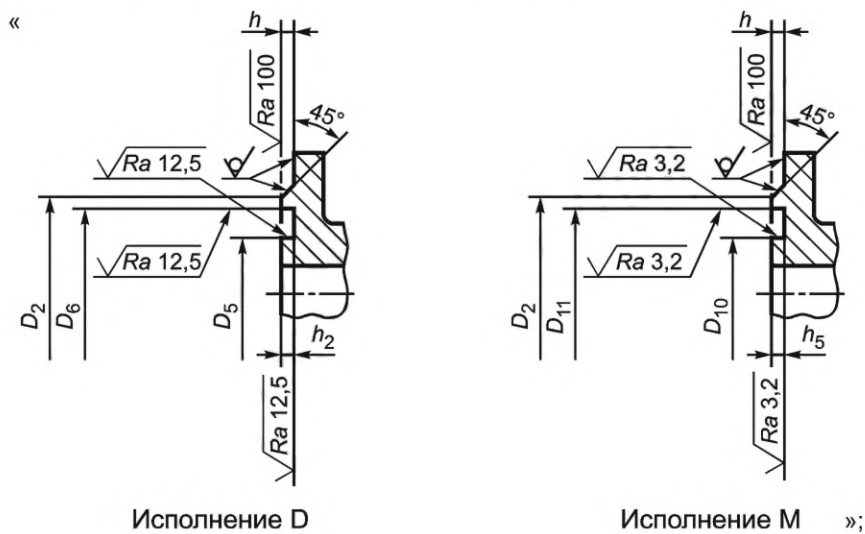

исполнение J. Выноску A изложить в новой редакции:

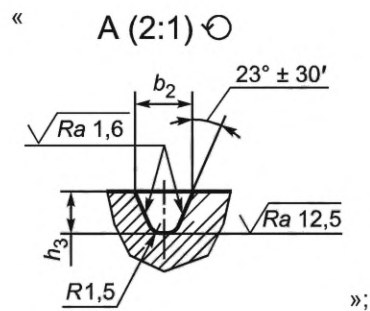

примечание 3 изложить в новой редакции:

«3 Параметр шероховатости уплотнительных поверхностей для исполнений A, B, C, D, E, F — Ra 3,2 min, исполнений L, M — Ra 0,80 min».

Таблица 2. Графа «D₄». «Ряд 1». DN 80. PN 250. Дополнить знаком тире: «—»;
графа «D₃». «Ряд 2». DN 450. PN 63 и PN 100. Заменить значение: «497» на «—»;
графа «D₄». «Ряд 2». DN 450. PN 63 и PN 100. Заменить значение: «523» на «—»;
графа «D₅». «Ряд 2». DN 450. PN 63 и PN 100. Заменить значение: «496» на «—»;
графа «D₆». «Ряд 2». DN 450. PN 63 и PN 100. Заменить значение: «524» на «—»;
графа «h₁». DN 450. PN 63 и PN 100. Заменить значение: «5,5» на «—»;
графа «h₂». DN 450. PN 63 и PN 100. Заменить значение: «5» на «—»;
графа «D₁₀». DN 600. PN 10 — PN 63. Заменить значение: «648» на «650»;
DN 800. PN 10 — PN 40. Заменить значение: «855» на «850»;
графа «D₁₁». DN 600. PN 10 — PN 63. Заменить значение: «676» на «678»;
DN 800. PN 10 — PN 40. Заменить значение: «883» на «878».

Пункт 6.1. Таблицу 3 дополнить строками:

DN	PN, кгс/см ²	d _в		b		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 10	PN 40	—	18	—	14	2	—	90	60	—	14	—	4	—	M12
.....															
DN 15	PN 40	—	22	—	14	2	—	95	65	—	14	—	4	—	M12
.....															
DN 20	PN 40	—	27,5	—	16	2	—	105	75	—	14	—	4	—	M12
.....															
DN 25	PN 40	—	34,5	—	16	3	—	115	85	—	14	—	4	—	M12
.....															
DN 32	PN 40	—	43,5	—	18	3	—	140	100	—	18	—	4	—	M16
.....															
DN 40	PN 40	—	49,5	—	18	3	—	150	110	—	18	—	4	—	M16
.....															
DN 50	PN 40	—	61,5	—	20	3	—	165	125	—	18	—	4	—	M16

Пункт 6.2. Рисунок 5. Примечание 1 изложить в новой редакции:

«1 Параметр шероховатости поверхностей А — Ra ≤ 25 мкм».

Пункт 6.3. Таблица 5. Графа «D₂». DN 80. PN 10—PN 25. Заменить значение: «138» на «133».

Пункт 6.4. Таблица 6. Графа «D_м». «Ряд 2». DN 25. PN 160. Заменить значение: «—» на «52»; PN 200. Дополнить знаком тире: «—».

Пункт 6.5. Таблица 7. Графа «d». «Ряд 1». DN 600. PN 16. Дополнить значением: «39»; графа «Номинальный диаметр болтов или шпилек». «Ряд 1». DN 600. PN 16. Дополнить значением: «M36».

Пункт 6.6. Таблица 8. Графа «d». «Ряд 1». DN 600. PN 16. Заменить значение: «36» на «39»; графа «Номинальный диаметр болтов или шпилек». «Ряд 1». DN 600. PN 16. Дополнить значением: «M36».

Пункт 6.7. Заменить слова: «из ковкого чугуна (тип 21)» на «из ковкого и высокопрочного чугунов (тип 21)»;

рисунок 10. Название изложить в новой редакции:

«Рисунок 10 — Размеры фланцев литых из ковкого и высокопрочного чугунов (тип 21)»;

таблица 9. Название изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 9 — Размеры фланцев литых из ковкого и высокопрочного чугунов, тип 21 (см. рисунок 10)».

Пункт 7.1. Первый абзац. Заменить ссылки: «ГОСТ 31901, [4], [5], [6]» на «ГОСТ 31901 и другой НД¹⁾»;

дополнить сноской ¹⁾:

«—————»

¹⁾ В Российской Федерации действуют НП-089-15 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»; НП-104-18 «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»; НП-105-18 «Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже».

Пункт 7.3. Первый абзац. Третье перечисление изложить в новой редакции:

«- спирально-навитыми СНП — по НД²⁾»;
дополнить сноской ²⁾:

2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52376—2005 «Прокладки спирально-навитые термостойкие. Типы. Основные размеры»;

пятое перечисление изложить в новой редакции:

«- волновыми (металлическими прокладками волнового профиля, прокладками ТРГ на стальном основании волнового профиля и др.) — по НД³⁾»;
дополнить сноской ³⁾:

3) В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА-СОЮЗ-СИЛУР-019 — 2012 «Арматура трубопроводная. Уплотнения на основе терморасширенного графита. Общие технические требования»;

четвертый абзац. Заменить ссылку: «[9]» на «по ГОСТ 34655».

Пункт 7.5. Второй абзац. Заменить ссылку: «[10]» на «ГОСТ 34233.4»;

исключить слова: «Для выбора фланцев рекомендуется применять [11]».

Пункт 7.6 дополнить словами:

«Значение размера *b* (см. рисунки 4—10) не должно быть меньше приведенного в таблицах 3—9».

Пункт 7.9.1. Второй абзац. Заменить слова: «фланцев типа 21» на «фланцев корпуса типа 21»;

третий абзац. Заменить ссылку: «[1]» на «ГОСТ 34347»;

таблица 11. Графа «Марка материала». Заменить:

«

20

 на «

20, 25
20

 »;

графа «НД на заготовки». Заменить ссылки: «[13]» на «НД¹⁾» (три раза), «[14]» на «НД²⁾» (восемь раз), «[15]» на «НД³⁾», «[16]» на «НД⁴⁾» (два раза), «[17], [18]» на «НД⁵⁾» (два раза), «[19]» на «НД⁶⁾»;
дополнить сносками ¹⁾, ²⁾, ³⁾, ⁴⁾, ⁵⁾, ⁶⁾:

«—————

1) В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 050—2008 «Арматура трубопроводная. Отливки из чугуна. Технические требования».

2) В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 014—2004 «Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические условия».

3) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 0870-001-05785572—2007 «Отливки из стали 20ГМЛ для деталей холодного климатического исполнения. Технические условия».

4) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 05764417-013—93 «Заготовки из стали марок 09ГСНБЦ, 09ХГН2АБ, 20КА, 08Г2МФА. Технические условия».

5) В Российской Федерации рекомендуется применять СТО 00220227-006—2010 «Поковки деталей сосудов, аппаратов и трубопроводов высокого давления. Общие технические требования» и ОСТ 108.030.113—87 «Поковки из углеродистой и легированной стали для оборудования и трубопроводов тепловых и атомных станций. Технические условия».

6) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 108.11.937—87 «Заготовки из стали марок 10Х18Н9, 10Х18Н9-ВД, 10Х18Н9-Ш. Технические условия»;

примечание 2 изложить в новой редакции:

«2 Термообработка — в соответствии с НД на заготовки*»;

примечание 4. ГОСТ 33260 дополнить знаком сноски — **;

дополнить сносками *, **:

«—————

* В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 016—2005 «Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов» и СТ ЦКБА 026—2005 «Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок из углеродистых и легированных конструкционных сталей. Типовой технологический процесс».

** В Российской Федерации для сероводородосодержащих сред действует ГОСТ Р 59851—2021 «Арматура трубопроводная. Требования к материалам арматуры, применяемой для сероводородосодержащих сред»;

таблица 12. Графа «Стандарт или ТУ на материал». Заменить ссылки: «ТУ [22]» на «НД¹⁾», «ТУ [23]» на «НД²⁾», «ТУ [24]» на «НД³⁾»;
дополнить сносками — 1) — 3):

«—————

1) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 14-1-1660—76 «Прутки из стали марки 07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш). Технические условия».

2) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 14-1-3573—83 «Прутки из коррозионно-стойкой стали марки 07Х16Н4Б и 07Х16Н4Б-Ш. Технические условия».

3) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 14-1-1665—2004 «Прутки горячекатаные и кованные из сплава марки ХН35ВТ-ВД (ЭИ 612-ВД)».

Пункт 7.9.2. Таблица 13. Графа «Условия комплектования партии». Группу контроля IV дополнить словами: «Заготовки одной плавки, прошедшие термическую обработку по одинаковому режиму»;

сноска 4). Второй абзац. Исключить ссылку: «[25]»;

примечание 1. Заменить ссылку: «[26]» на «НД*»;

примечание 3 изложить в новой редакции:

«3 Значение твердости — в соответствии с НД на заготовки и термическую обработку**»);

дополнить сносками *, **):

«—————

*) В Российской Федерации действует Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

***) В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 010—2004 «Арматура трубопроводная. Поковки, штамповки и заготовки из проката. Технические требования», СТ ЦКБА 016—2005 «Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов» и СТ ЦКБА 026—2005 «Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок из углеродистых и легированных конструкционных сталей. Типовой технологический процесс»;

второй абзац. Заменить слова: «(например, по [12])» на «по ГОСТ 33857, ГОСТ 32569, ГОСТ 34347»;

третий абзац. Заменить слова: «Изготовление фланцев типа 11 из листового проката не допускается» на «Фланцы типа 11 допускается изготавливать вальцовкой заготовки по плоскости листа для $PN \leq 25$ при условии выполнения требований, приведенных в ГОСТ 34347—2017 (пункт 5.4.5)»;

дополнить абзацем (после третьего абзаца):

«Виды и объем испытаний фланцев типа 21 устанавливаются в КД на арматуру».

Пункт 7.9.3. Второй абзац. Заменить ссылку: «[10]» на «ГОСТ 34233.4».

Пункт 7.9.4. Заменить слова: «(рекомендуется также [27])» на «или НД¹⁾»;

дополнить сноской 1):

«—————

1) В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 012—2005 «Арматура трубопроводная. Шпильки, болты, гайки и шайбы для трубопроводной арматуры. Технические требования».

Пункт 7.9.6. Заменить слова: «НД (рекомендуется также [20], [21])» на «НД¹⁾»;

дополнить сноской ¹⁾:

«

¹⁾ В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 016—2005 «Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов» и СТ ЦКБА 026—2005 «Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок из углеродистых и легированных конструкционных сталей. Типовой технологический процесс».

Пункт 7.9.7 изложить в новой редакции:

«7.9.7 Фланцы и крепежные детали из углеродистых и низколегированных сталей по требованию заказчика рекомендуется защищать покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.303».

Пункт 7.13. Таблица 15. Название дополнить словами: «по ряду 2».

Пункт 7.15 изложить в новой редакции:

«7.15 Для фланцев групп контроля III—V по таблице 13 при необходимости выполнения неразрушающего контроля необработанные поверхности (по рисункам 3—10) следует обрабатывать с параметром шероховатости Ra 25 мкм с соблюдением геометрических размеров».

Пункт 7.19. Последнее перечисление дополнить словами:

«, изготовлению квадратных фланцев».

Пункт 7.21 после слов «Расчетная масса» дополнить словом: «круглых».

Пункт 8.1. Второй абзац. Исключить ссылки: «, [25], [27]».

Пункт 9.2.2 дополнить словами: «, при этом основная маркировка: товарный знак изготовителя, номинальный диаметр DN , номинальное давление PN и марка материала фланца — должна быть нанесена на самом фланце».

Приложение А. Таблица А.1. Примечание изложить в новой редакции:

«Примечание — Уплотнительная поверхность исполнения В (соединительный выступ) применяется с прокладками СНП с двумя ограничительными кольцами до PN 40 и прокладками на основе ТРГ до PN 100».

Приложение Б. Головка таблицы. Заголовок графы «ЗАЯВКА». Заменить слова: «по ГОСТ ...» на «по ГОСТ 33259—2015»;

строка «Исполнение уплотнительной поверхности». Графа «ЗАЯВКА ...». Исполнение J изложить в новой редакции: «под прокладку овального и восьмиугольного сечений».

Приложение В. Таблица В.1. Заголовок графы «Масса фланцев, кг, для PN , кг/см²». Заменить слово: «фланцев» на «фланца»;

графа PN 10. DN 150. Тип фланца «11». Заменить значение: «8,9» на «8,5»;

графа PN 16. DN 150. Тип фланца «01». Заменить значение: «8,2» на «7,9»;

тип фланца «11». Заменить значение: «8,30» на «8,50»;

дополнить примечанием 3:

«3 Масса указана для круглых фланцев».

Элемент стандарта «Библиография». Исключить позиции: [1], [4] — [27].

Ключевые слова. Заменить слова: «номинальный диаметр PN » на «номинальный диаметр DN ».

(ИУС № 5 2024 г.)

Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 33259—2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до *PN*250. Конструкция, размеры и общие технические требования (см. ИУС № 5—2024)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:	AM, BY, KG, KZ, RU, UZ	AM, BY, KZ, KG, RU, TJ, UZ

(ИУС № 10 2024 г.)

Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 33259—2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до *PN*250. Конструкция, размеры и общие технические требования (см. ИУС № 5—2024)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:	AM, BY, KG, KZ, RU, UZ	AM, BY, KZ, KG, RU, TJ, UZ

(ИУС № 10 2024 г.)

Изменение № 1 ГОСТ 33259—2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до *PN* 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 168-П от 27.12.2023)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 17287

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, KZ, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Предисловие изложить в новой редакции:

«Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте. Абзацы после пункта 7 изложить в новой редакции:

«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Раздел 1. Третий абзац. Заменить ссылки:

«ГОСТ 28759.1—ГОСТ 28759.5» на «ГОСТ 28759.1—ГОСТ 28759.11»;

«[1]» на «ГОСТ 34347».

Раздел 2. Заменить ссылки: датированные на недатированные;

«ГОСТ 14782—86» на «ГОСТ 14782¹⁾», дополнить сноской ¹⁾:

«¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55724—2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»;

«ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия» на «ГОСТ 1050Metalлопродукция из легированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия»;

«ГОСТ 4543—71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия» на «ГОСТ 4543Metalлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия»;

«ГОСТ 5520—79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия» на «ГОСТ 5520 Прокат толстолистовой из легированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия»;

«ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки» на «ГОСТ 5632 Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки»;

«ГОСТ 6032—2003 (ИСО 3651-1:1998, ИСО 3651-2:1998) Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии» на «ГОСТ 6032 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии»;

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2024—06—01.

«ГОСТ 19281—89 (ИСО 4950-2—81, ИСО 4950-3—81, ИСО 4951—79, ИСО 4995—78, ИСО 4996—78, ИСО 5952—83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия» на «ГОСТ 19281 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия»;

«ГОСТ 25660—83 Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на P_y 10,0 МПа (≈ 100 кгс/см²). Конструкция и размеры» на «ГОСТ 25660 Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на P_y 10,0 МПа (≈ 100 кгс/см²). Конструкция»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 28759.6 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки из неметаллических материалов. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 28759.7 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки в металлической оболочке. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 28759.8 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки металлические восьмиугольные. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 28759.9 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки спирально-навитые. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 28759.10 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 28759.11 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки из терморасширенного графита на волновом металлическом основании. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 32569 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах

ГОСТ 33857 Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования

ГОСТ 34233.4 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений

ГОСТ 34347—2017 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия

ГОСТ 34655 Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования»;

примечание изложить в новой редакции:


« П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 4. Пункт 4.2. Рисунок 2. Исполнение J. Заменить слова: «овального сечения» на «овального и восьмиугольного сечений».


Пункт 4.3. Таблицу 1 для фланца типа 01 дополнить строкой:

	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	DN 4000
PN 40	x	x	x	x	x	x	x						

Раздел 5. Рисунок 3. Исполнения D и M изложить в новой редакции:

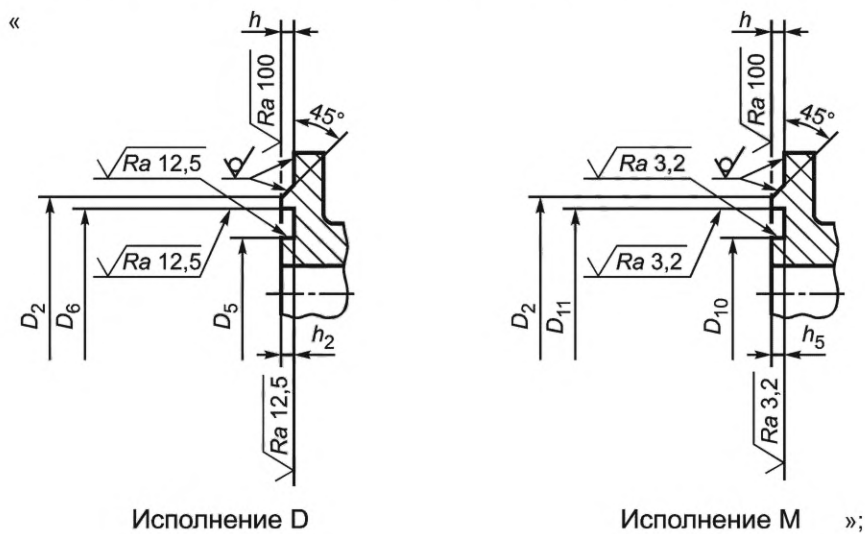

исполнение J. Выноску A изложить в новой редакции:

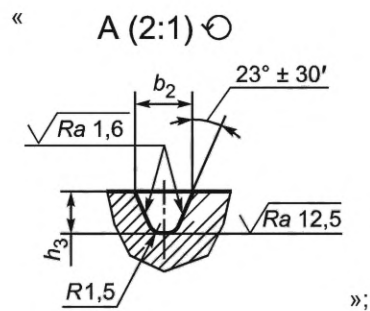

примечание 3 изложить в новой редакции:

«3 Параметр шероховатости уплотнительных поверхностей для исполнений A, B, C, D, E, F — Ra 3,2 min, исполнений L, M — Ra 0,80 min».

Таблица 2. Графа «D₄». «Ряд 1». DN 80. PN 250. Дополнить знаком тире: «—»;
графа «D₃». «Ряд 2». DN 450. PN 63 и PN 100. Заменить значение: «497» на «—»;
графа «D₄». «Ряд 2». DN 450. PN 63 и PN 100. Заменить значение: «523» на «—»;
графа «D₅». «Ряд 2». DN 450. PN 63 и PN 100. Заменить значение: «496» на «—»;
графа «D₆». «Ряд 2». DN 450. PN 63 и PN 100. Заменить значение: «524» на «—»;
графа «h₁». DN 450. PN 63 и PN 100. Заменить значение: «5,5» на «—»;
графа «h₂». DN 450. PN 63 и PN 100. Заменить значение: «5» на «—»;
графа «D₁₀». DN 600. PN 10 — PN 63. Заменить значение: «648» на «650»;
DN 800. PN 10 — PN 40. Заменить значение: «855» на «850»;
графа «D₁₁». DN 600. PN 10 — PN 63. Заменить значение: «676» на «678»;
DN 800. PN 10 — PN 40. Заменить значение: «883» на «878».

Пункт 6.1. Таблицу 3 дополнить строками:

DN	PN, кгс/см ²	d _в		b		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 10	PN 40	—	18	—	14	2	—	90	60	—	14	—	4	—	M12
.....															
DN 15	PN 40	—	22	—	14	2	—	95	65	—	14	—	4	—	M12
.....															
DN 20	PN 40	—	27,5	—	16	2	—	105	75	—	14	—	4	—	M12
.....															
DN 25	PN 40	—	34,5	—	16	3	—	115	85	—	14	—	4	—	M12
.....															
DN 32	PN 40	—	43,5	—	18	3	—	140	100	—	18	—	4	—	M16
.....															
DN 40	PN 40	—	49,5	—	18	3	—	150	110	—	18	—	4	—	M16
.....															
DN 50	PN 40	—	61,5	—	20	3	—	165	125	—	18	—	4	—	M16

Пункт 6.2. Рисунок 5. Примечание 1 изложить в новой редакции:

«1 Параметр шероховатости поверхностей А — Ra ≤ 25 мкм».

Пункт 6.3. Таблица 5. Графа «D₂». DN 80. PN 10—PN 25. Заменить значение: «138» на «133».

Пункт 6.4. Таблица 6. Графа «D_м». «Ряд 2». DN 25. PN 160. Заменить значение: «—» на «52»; PN 200. Дополнить знаком тире: «—».

Пункт 6.5. Таблица 7. Графа «d». «Ряд 1». DN 600. PN 16. Дополнить значением: «39»; графа «Номинальный диаметр болтов или шпилек». «Ряд 1». DN 600. PN 16. Дополнить значением: «M36».

Пункт 6.6. Таблица 8. Графа «d». «Ряд 1». DN 600. PN 16. Заменить значение: «36» на «39»; графа «Номинальный диаметр болтов или шпилек». «Ряд 1». DN 600. PN 16. Дополнить значением: «M36».

Пункт 6.7. Заменить слова: «из ковкого чугуна (тип 21)» на «из ковкого и высокопрочного чугунов (тип 21)»;

рисунок 10. Название изложить в новой редакции:

«Рисунок 10 — Размеры фланцев литых из ковкого и высокопрочного чугунов (тип 21)»;

таблица 9. Название изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 9 — Размеры фланцев литых из ковкого и высокопрочного чугунов, тип 21 (см. рисунок 10)».

Пункт 7.1. Первый абзац. Заменить ссылки: «ГОСТ 31901, [4], [5], [6]» на «ГОСТ 31901 и другой НД¹⁾»;

дополнить сноской ¹⁾:

1) В Российской Федерации действуют НП-089-15 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»; НП-104-18 «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»; НП-105-18 «Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже».

Пункт 7.3. Первый абзац. Третье перечисление изложить в новой редакции:

«- спирально-навитыми СНП — по НД²⁾»;
дополнить сноской ²⁾:

2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52376—2005 «Прокладки спирально-навитые термостойкие. Типы. Основные размеры»;

пятое перечисление изложить в новой редакции:

«- волновыми (металлическими прокладками волнового профиля, прокладками ТРГ на стальном основании волнового профиля и др.) — по НД³⁾»;
дополнить сноской ³⁾:

3) В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА-СОЮЗ-СИЛУР-019 — 2012 «Арматура трубопроводная. Уплотнения на основе терморасширенного графита. Общие технические требования»;

четвертый абзац. Заменить ссылку: «[9]» на «по ГОСТ 34655».

Пункт 7.5. Второй абзац. Заменить ссылку: «[10]» на «ГОСТ 34233.4»;

исключить слова: «Для выбора фланцев рекомендуется применять [11]».

Пункт 7.6 дополнить словами:

«Значение размера *b* (см. рисунки 4—10) не должно быть меньше приведенного в таблицах 3—9».

Пункт 7.9.1. Второй абзац. Заменить слова: «фланцев типа 21» на «фланцев корпуса типа 21»;

третий абзац. Заменить ссылку: «[1]» на «ГОСТ 34347»;

таблица 11. Графа «Марка материала». Заменить:

«

20

 на «

20, 25
20

 »;

графа «НД на заготовки». Заменить ссылки: «[13]» на «НД¹⁾» (три раза), «[14]» на «НД²⁾» (восемь раз), «[15]» на «НД³⁾», «[16]» на «НД⁴⁾» (два раза), «[17], [18]» на «НД⁵⁾» (два раза), «[19]» на «НД⁶⁾»;
дополнить сносками ¹⁾, ²⁾, ³⁾, ⁴⁾, ⁵⁾, ⁶⁾:

«—————

1) В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 050—2008 «Арматура трубопроводная. Отливки из чугуна. Технические требования».

2) В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 014—2004 «Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические условия».

3) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 0870-001-05785572—2007 «Отливки из стали 20ГМЛ для деталей холодного климатического исполнения. Технические условия».

4) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 05764417-013—93 «Заготовки из стали марок 09ГСНБЦ, 09ХГН2АБ, 20КА, 08Г2МФА. Технические условия».

5) В Российской Федерации рекомендуется применять СТО 00220227-006—2010 «Поковки деталей сосудов, аппаратов и трубопроводов высокого давления. Общие технические требования» и ОСТ 108.030.113—87 «Поковки из углеродистой и легированной стали для оборудования и трубопроводов тепловых и атомных станций. Технические условия».

6) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 108.11.937—87 «Заготовки из стали марок 10Х18Н9, 10Х18Н9-ВД, 10Х18Н9-Ш. Технические условия»;

примечание 2 изложить в новой редакции:

«2 Термообработка — в соответствии с НД на заготовки*»;

примечание 4. ГОСТ 33260 дополнить знаком сноски — **;

дополнить сносками *, **:

«—————

* В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 016—2005 «Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов» и СТ ЦКБА 026—2005 «Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок из углеродистых и легированных конструкционных сталей. Типовой технологический процесс».

** В Российской Федерации для сероводородосодержащих сред действует ГОСТ Р 59851—2021 «Арматура трубопроводная. Требования к материалам арматуры, применяемой для сероводородосодержащих сред»;

таблица 12. Графа «Стандарт или ТУ на материал». Заменить ссылки: «ТУ [22]» на «НД¹», «ТУ [23]» на «НД²», «ТУ [24]» на «НД³»;
дополнить сносками — 1) — 3):

«—————

1) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 14-1-1660—76 «Прутки из стали марки 07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш). Технические условия».

2) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 14-1-3573—83 «Прутки из коррозионно-стойкой стали марки 07Х16Н4Б и 07Х16Н4Б-Ш. Технические условия».

3) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 14-1-1665—2004 «Прутки горячекатаные и кованные из сплава марки ХН35ВТ-ВД (ЭИ 612-ВД)».

Пункт 7.9.2. Таблица 13. Графа «Условия комплектования партии». Группу контроля IV дополнить словами: «Заготовки одной плавки, прошедшие термическую обработку по одинаковому режиму»;

сноска 4). Второй абзац. Исключить ссылку: «[25]»;

примечание 1. Заменить ссылку: «[26]» на «НД*»;

примечание 3 изложить в новой редакции:

«3 Значение твердости — в соответствии с НД на заготовки и термическую обработку**»);

дополнить сносками *, **):

«—————

*) В Российской Федерации действует Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

** В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 010—2004 «Арматура трубопроводная. Поковки, штамповки и заготовки из проката. Технические требования», СТ ЦКБА 016—2005 «Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов» и СТ ЦКБА 026—2005 «Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок из углеродистых и легированных конструкционных сталей. Типовой технологический процесс»;

второй абзац. Заменить слова: «(например, по [12])» на «по ГОСТ 33857, ГОСТ 32569, ГОСТ 34347»;

третий абзац. Заменить слова: «Изготовление фланцев типа 11 из листового проката не допускается» на «Фланцы типа 11 допускается изготавливать вальцовкой заготовки по плоскости листа для $PN \leq 25$ при условии выполнения требований, приведенных в ГОСТ 34347—2017 (пункт 5.4.5)»;

дополнить абзацем (после третьего абзаца):

«Виды и объем испытаний фланцев типа 21 устанавливаются в КД на арматуру».

Пункт 7.9.3. Второй абзац. Заменить ссылку: «[10]» на «ГОСТ 34233.4».

Пункт 7.9.4. Заменить слова: «(рекомендуется также [27])» на «или НД¹)»;

дополнить сноской 1):

«—————

1) В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 012—2005 «Арматура трубопроводная. Шпильки, болты, гайки и шайбы для трубопроводной арматуры. Технические требования».

Пункт 7.9.6. Заменить слова: «НД (рекомендуется также [20], [21])» на «НД¹)»;

дополнить сноской ¹⁾:

«

¹⁾ В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 016—2005 «Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов» и СТ ЦКБА 026—2005 «Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок из углеродистых и легированных конструкционных сталей. Типовой технологический процесс».

Пункт 7.9.7 изложить в новой редакции:

«7.9.7 Фланцы и крепежные детали из углеродистых и низколегированных сталей по требованию заказчика рекомендуется защищать покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.303».

Пункт 7.13. Таблица 15. Название дополнить словами: «по ряду 2».

Пункт 7.15 изложить в новой редакции:

«7.15 Для фланцев групп контроля III—V по таблице 13 при необходимости выполнения неразрушающего контроля необработанные поверхности (по рисункам 3—10) следует обрабатывать с параметром шероховатости Ra 25 мкм с соблюдением геометрических размеров».

Пункт 7.19. Последнее перечисление дополнить словами:

«, изготовлению квадратных фланцев».

Пункт 7.21 после слов «Расчетная масса» дополнить словом: «круглых».

Пункт 8.1. Второй абзац. Исключить ссылки: «, [25], [27]».

Пункт 9.2.2 дополнить словами: «, при этом основная маркировка: товарный знак изготовителя, номинальный диаметр DN , номинальное давление PN и марка материала фланца — должна быть нанесена на самом фланце».

Приложение А. Таблица А.1. Примечание изложить в новой редакции:

«Примечание — Уплотнительная поверхность исполнения В (соединительный выступ) применяется с прокладками СНП с двумя ограничительными кольцами до PN 40 и прокладками на основе ТРГ до PN 100».

Приложение Б. Головка таблицы. Заголовок графы «ЗАЯВКА». Заменить слова: «по ГОСТ ...» на «по ГОСТ 33259—2015»;

строка «Исполнение уплотнительной поверхности». Графа «ЗАЯВКА ...». Исполнение J изложить в новой редакции: «под прокладку овального и восьмиугольного сечений».

Приложение В. Таблица В.1. Заголовок графы «Масса фланцев, кг, для PN , кг/см²». Заменить слово: «фланцев» на «фланца»;

графа PN 10. DN 150. Тип фланца «11». Заменить значение: «8,9» на «8,5»;

графа PN 16. DN 150. Тип фланца «01». Заменить значение: «8,2» на «7,9»;

тип фланца «11». Заменить значение: «8,30» на «8,50»;

дополнить примечанием 3:

«3 Масса указана для круглых фланцев».

Элемент стандарта «Библиография». Исключить позиции: [1], [4] — [27].

Ключевые слова. Заменить слова: «номинальный диаметр PN » на «номинальный диаметр DN ».

(ИУС № 5 2024 г.)

Поправка к ГОСТ 33259—2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 6.1. Таблица 3. Графа « d_b », «Ряд 1».		
Для DN 100: PN 1	116	116***
PN 2,5	116	116***
PN 6	100	110
	116	116***
для DN 150: PN 1	170	170***
PN 2,5	170	170***
PN 6	170	170***
сноска к таблице 3	—	*** Для исполнений D и M не применять.
Пункт 6.2. Таблица 4. Графа « d_b », «Ряд 1».		
Для DN 100: PN 1, PN 2,5	116	116**
PN 6	116	116**
для DN 150: PN 1, PN 2,5	170	170**
PN 6	170	170**
сноска к таблице 4	—	** Для исполнений D и M не применять.
Пункт 6.4. Таблица 6. Графа « d ».		
Для DN 65, PN 63	18	22
графа «Номинальный диаметр болтов или шпилек». Для: DN 65, PN 63	M16	M20
DN 80, PN 63	M16	M20
графа « D_m », «Ряд 1».		
Для DN 1600, PN 1 и PN 2,5	1616	1646
Пункт 6.5. Таблица 7. Графа «Номинальный диаметр болтов или шпилек», «Ряд 1».		
Для DN 450, PN 10	—	M24
графа « d », «Ряд 2».		
Для DN 500, PN 63	—	48
Приложение А. Таблица А.1. Графа «Исполнения уплотнительной поверхности». Для строки «До PN 40 включ.»	(см. 7.3 и примечания)	(см. 7.3 и примечание)

(ИУС № 11 2016 г.)

Поправка к ГОСТ 33259—2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до *PN* 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Рисунок 1. Примечание 5	5 Фланцы типов 01 и 02 — только для температуры применения не ниже минус 40 °С.	—
Таблица 1. Примечание 4	4 Фланцы типов 01 и 02 — только для температуры применения не ниже минус 40 °С.	—
Таблица 6. Графа « D_m », «Ряд 2». Для <i>DN</i> 150, <i>PN</i> 250	200	240
Таблица 11. Примечание 6	6 Фланцы типов 01 и 02 — только для температуры применения не ниже минус 40 °С.	—

(ИУС № 8 2017 г.)

Поправка к ГОСТ 33259—2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до *PN* 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

Дата введения — 2021—08—23

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Азербайджан	AZ	Азстандарт

(ИУС № 1 2022 г.)

Поправка к ГОСТ 33259—2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 7.18. Примеры условных обозначений	<p>Фланец 50-10-11-1-М-Ст 20-IV ГОСТ 33259</p> <p>Фланец 150-10-01-1-В-Ст 20-IV-d₆ 161 ГОСТ 33259</p>	<p>Фланец 50-10-11-1-М-Ст 20-IV ГОСТ 33259—2015</p> <p>Фланец 150-10-01-1-В-Ст 20-IV-d₆ 161 ГОСТ 33259—2015</p>

(ИУС № 3 2025 г.)